

OPERATING INSTRUCTIONS

BETRIEBSANLEITUNG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KB-206-2 RUS

| | |
|--|----|
| ECOLITE Luftgekühlte Verflüssigungssätze mit leistungsgeregelten ECOLINE Verdichtern Deutsch | 2 |
| ECOLITE Air-cooled condensing units with capacity-controlled ECOLINE compressors English..... | 42 |
| ECOLITE Компрессорно-конденсаторные агрегаты воздушного охлаждения, оснащенные компрессорами ECOLINE с системой регулирования производительности Русский | 82 |

LHL3E/2EES-2Y
LHL3E/2DES-2Y
LHL3E/2CES-3Y
LHL5E/4FES-3Y
LHL5E/4EES-4Y
LHL5E/4DES-5Y
LHL5E/4CES-6Y

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1 Einleitung | 3 |
| 1.1 Zusätzlich folgende technische Dokumente beachten | 3 |
| 2 Sicherheit | 3 |
| 2.1 Autorisiertes Fachpersonal | 3 |
| 2.2 Restgefahren | 3 |
| 2.3 Sicherheitshinweise | 3 |
| 2.3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise | 4 |
| 3 Einstufung der Verflüssigungssätze und deren Bauteile nach EU-Richtlinien..... | 5 |
| 4 Auslieferungszustand und schematischer Aufbau der ECOLITE Verflüssigungssätze | 7 |
| 5 Anwendungsbereiche | 8 |
| 5.1 Maximal zulässiger Druck..... | 8 |
| 6 Montage | 9 |
| 6.1 Verflüssigungssatz transportieren | 9 |
| 6.1.1 Transportsicherungen bei Verflüssigungssätzen..... | 9 |
| 6.2 Verflüssigungssatz aufstellen | 9 |
| 6.3 Rohrleitungen | 11 |
| 6.4 Einbindung des Verflüssigungssatzes in die Kälteanlage | 11 |
| 6.5 Anschlüsse und Maßzeichnung..... | 12 |
| 7 Elektrischer Anschluss | 13 |
| 7.1 Prinzipschaltbild für ECOLITE Verflüssigungssätze | 13 |
| 8 In Betrieb nehmen | 15 |
| 8.1 Regler einstellen | 15 |
| 8.1.1 Funktionstasten..... | 17 |
| 8.1.2 Anzeige | 18 |
| 8.1.3 Erstes Einschalten der Stromversorgung | 19 |
| 8.1.4 Statusmenü..... | 20 |
| 8.1.5 Programmiermenü | 27 |
| 8.1.6 BIOS-Menü | 34 |
| 8.1.7 Einstellungsbeispiele | 34 |
| 8.1.8 Alarmmeldungen..... | 37 |
| 8.1.9 Kommunikation | 38 |
| 8.1.10 Controller Quick Guide..... | 39 |
| 9 Betrieb | 40 |
| 9.1 Regelmäßige Prüfungen..... | 40 |
| 10 Außer Betrieb nehmen | 40 |
| 10.1 Stillstand | 40 |
| 10.2 Demontage des Verflüssigungssatzes oder von Bauteilen | 40 |
| 10.3 Öl ablassen..... | 41 |
| 10.4 Verdichter und andere Bauteile entfernen oder entsorgen..... | 41 |

1 Einleitung

Diese Verflüssigungssätze sind zum Einbau in Kälteanlagen entsprechend der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vorgesehen. Sie dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie gemäß vorliegender Montage-/Betriebsanleitung in diese Kälteanlagen eingebaut worden sind und als Ganzes mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen.

Die Verflüssigungssätze sind nach dem aktuellen Stand der Technik und entsprechend den geltenden Vorschriften gebaut. Auf die Sicherheit der Anwender wurde besonderer Wert gelegt.

Die elektrischen Bauteile entsprechen der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Für die Druckbeaufschlagten Bauteile kommt darüber hinaus die EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED) zur Anwendung (siehe Tabelle 1, Seite 5).

Diese Betriebsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Verflüssigungssatzes an der Kälteanlage verfügbar halten.

1.1 Zusätzlich folgende technische Dokumente beachten

Neben dieser Anleitung müssen auch die Betriebsanleitungen und Technischen Informationen für die jeweiligen Verdichter und Druckbehälter berücksichtigt werden.

- ECOLITE Quick Guide
- KB-104 Betriebsanleitung BITZER ECOLINE
- DB-300 Druckbehälter: Flüssigkeitssammler und Ölabscheider
- KT-101 CR II System / Leistungsregelung für BITZER ECOLINE
- Im Lieferumfang enthaltene Herstellerdokumentation zu den einzelnen Bauteilen

2 Sicherheit

2.1 Autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche Arbeiten an Verdichtern und Kälteanlagen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden, das in allen Arbeiten ausgebildet und unterwiesen wurde. Für die Qualifikation und Sachkunde des Fachpersonals gelten die jeweils landesüblichen Vorschriften und Richtlinien.

2.2 Restgefahren

Von den einzelnen Bauteilen des Verflüssigungssatzes können unvermeidbare Restgefahren ausgehen. Jede Person, die an diesem Gerät arbeitet, muss deshalb diese Betriebsanleitung sorgfältig lesen!

Es gelten zwingend

- die einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Normen (z.B. EN378, EN60204 und EN60335),
- die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln,
- die EU-Richtlinien,
- nationale Vorschriften.

2.3 Sicherheitshinweise

sind Anweisungen um Gefährdungen zu vermeiden. Sicherheitshinweise genauestens einhalten!



HINWEIS

Sicherheitshinweis um eine Situation zu vermeiden, die die Beschädigung eines Geräts oder dessen Ausrüstung zur Folge haben könnte.



VORSICHT

Sicherheitshinweis um eine potentiell gefährliche Situation zu vermeiden, die eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.



WARNUNG

Sicherheitshinweis um eine potentiell gefährliche Situation zu vermeiden, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.



GEFAHR

Sicherheitshinweis um eine unmittelbar gefährliche Situation zu vermeiden, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

2.3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Auslieferungszustand



VORSICHT

Der Verflüssigungssatz ist mit Schutzgas gefüllt:
Überdruck 0,2 .. 0,5 bar.
Verletzungen von Haut und Augen möglich.
Verflüssigungssatz auf drucklosen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

Bei Arbeiten am Verflüssigungssatz, nachdem er in Betrieb genommen wurde



WARNUNG

Verdichter oder andere Bauteile des Verflüssigungssatzes können unter Druck stehen!
Schwere Verletzungen möglich.
Alle relevanten Bauteile auf drucklosen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!



VORSICHT

Oberflächentemperaturen von über 60°C bzw. unter 0°C.
Verbrennungen und Erfrierungen möglich.
Zugängliche Stellen absperren und kennzeichnen.
Vor Arbeiten am Verflüssigungssatz: Ausschalten und abkühlen lassen.



VORSICHT

Lamellen des Verflüssigers sind scharfkantig!
Schnittverletzungen möglich.
Bei Arbeiten am Verflüssigungssatz: Schutzhandschuhe tragen.

Bei Arbeiten an den Ventilatoren der Wärmeümbetrager oder an Zusatzventilatoren:



GEFAHR

Drehende Ventilatorflügel!
Körperteile können verletzt werden, Knochenbrüche!
Kleidungsstücke können erfasst und in das Schutzgitter eingezogen werden!
Nur bei spannungsfrei geschaltetem Gerät am Ventilator arbeiten!

3 Einstufung der Verflüssigungssätze und deren Bauteile nach EU-Richtlinien

Die Verflüssigungssätze sind zum Einbau in Maschinen entsprechend der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vorgesehen. Elektrische Bauteile entsprechen der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Für die eingebauten Druck beaufschlagten Bauteile kann darüber hinaus die EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED) zur Anwendung kommen – die Verdichter sind jedoch davon ausgenommen (siehe unten). Entsprechende Konformitätserklärungen bzw. Herstellererklärungen liegen vor. Einstufung der einzelnen Bauteile sowie zusätzliche Erläuterungen siehe Tabelle 1, Seite 5.



Information

Verflüssigungssätze sind keine "funktionale Einheit" im Sinne der PED und fallen somit nicht in den Geltungsbereich von Art.1 § 2.1.5 "Baugruppen". Die Richtlinie wird deshalb nur auf die individuellen Bauteile angewandt. Gleches gilt für die CE-Kennzeichnung. Bewertung durch benannte Stelle: Bureau Veritas, Paris – "Technical Appraisal" für ASERCOM-Mitglieder PED-TA_ASE_001_01-DEU.



Information

Gemäß Artikel 4 § 3.10 sind halbhermetische und offene Verdichter vom Anwendungsbereich der PED ausgenommen. Diese Ausnahmeregelung wird durch das Gutachten einer benannten Stelle bestätigt. Weitere Erläuterungen s. "Erklärung zur Produktkonformität" AC-100. Einstufung von Druckbeaufschlagtem Zubehör für Verdichter siehe AC-100.

| Bauteil | PED ① | MD | LVD | EMC | CE-Zei-chen | Bemerkungen |
|---------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|-------------|---|
| Verdichter halbhermetisch | Art. 4 (3.10) | X | X | | X | Zubehör siehe Erklärung AC-100 |
| Druckabsperrventil | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Saugabsperrventil | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN32 / PS 32 bar |
| Verflüssiger, luftgekühlt | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Verflüssigerventilator | Art. 4 (3) | | | X | X | |
| Zusatztventilator | Art. 4 (3) | | | X | X | |
| Flüssigkeitsleitung, Kondensatleitung | Art. 4 (3) I/II | | | | X ② | ≤ DN25 / PS 32 bar, lösbare Verbindung ② |
| Rohrverbindungen | | | | | | ≤ DN32 dauerhafte Verbindung ② |
| Druckgasleitung | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Rohrverbindungen | | | | | | entsprechend DN |
| Sauggasleitung | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 19 bar |
| Rohrverbindungen | | | | | | Lösbare Verbindung ≤ DN25 |
| Flüssigkeitssammler | II | | | | | < 6,25 .. 31,25 dm ³ / PS 32 bar |
| Kugelventil | Art. 4 (3) | | | | | |
| Ölabscheider | I | | | | X | < 6,25 dm ³ / PS 32 bar |
| Rückschlagventil | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN32 / PS 32 bar |
| Filtertrockner | Art. 4 (3) | | | | | < 1,56 dm ³ / PS 32 bar |
| Schauglas | Art. 4 (3) | | | | | < 1 dm ³ / PS 32 bar |
| HP-Wächter/ | IV | | | | | Mit Sicherheitsfunktion |
| HP-Begrenzer | | | | | | |
| LP-Wächter | IV | | | | | Mit Sicherheitsfunktion |
| Druckgastemperaturfühler | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 |
| Sauggastemperaturfühler | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 |



| Bauteil | PED ① | MD | LVD | EMC | CE-Zei-chen | Bemerkungen |
|---------------------------|------------|----|-----|-----|-------------|---------------------------------|
| Hochdruckmessumformer | Art. 4 (3) | | | | | < 1 dm ³ / PS 32 bar |
| Niederdruckmessumformer | Art. 4 (3) | | | | | < 1 dm ³ / PS 32 bar |
| Umgebungstemperaturfühler | | | | | | |
| CRII-Leistungsregelung | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 |

Tab. 1: Einstufung der ECOLITE Bauteile nach EU-Richtlinie

PED 2014/68/EU, MD 2006/42/EG, LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU

① Fluide Gruppe 2 nach PED (Kältemittelgruppe L1 / EN 378). Maximal zulässiger Druck PS: 32 bar (HP), 19 bar (LP)

② Sammler nach Kat. II, Verfahren entspr. Art. 3.1.2, CE-Kennzeichnung am Sammler

4 Auslieferungszustand und schematischer Aufbau der ECOLITE Verflüssigungssätze

- Schutzgasfüllung: Überdruck ca. 0,2 .. 0,5 bar.
- Technische Daten siehe Prospekte der Verflüssigungssätze: KP-206.

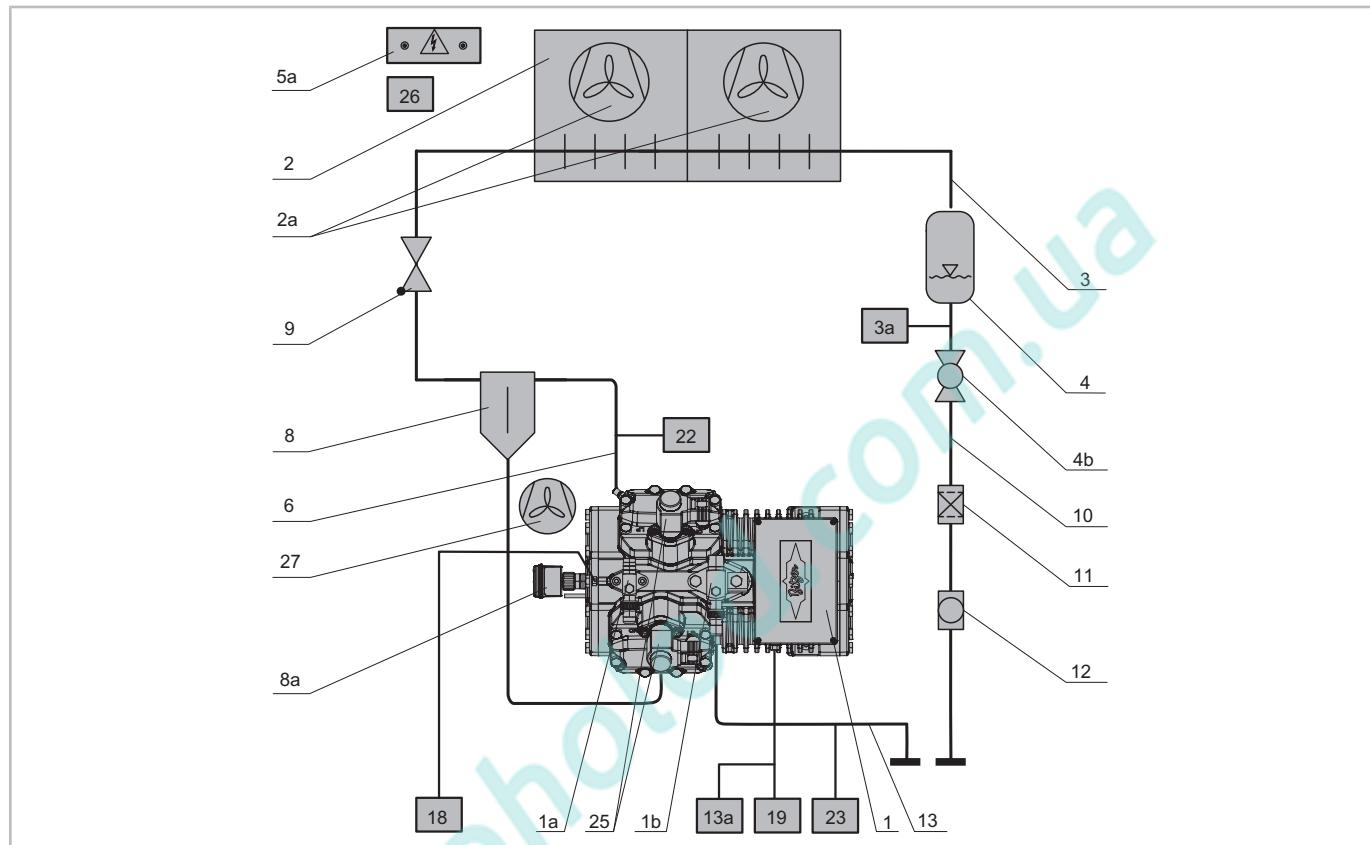


Abb. 1: Schematischer Aufbau der ECOLITE Verflüssigungssätze (Beispiel zeigt LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y)

| Bauteil | Lieferumfang | |
|--|--------------|------|
| | Stand. | Opt. |
| 1 Verdichter halbhermetisch | x | |
| 1a Druckabsperrventil | x | |
| 1b Saugabsperrventil | x | |
| 2 Verflüssiger, luftgekühlt | x | |
| 2a Verflüssigerventilator | x | |
| 3 Kondensatleitung | x | |
| 3a Hochdruckmessumformer | x | |
| 4 Flüssigkeitssammler | x | |
| 4b Kugelventil | x | |
| 5a Anschlusskasten/Regler des Verflüssigungssatzes | x | |
| 6 Druckgasleitung | x | |
| 8 Ölabscheider | x | |
| 8a Ölüberwachung OLC-K1 | x | |
| 9 Rückschlagventil | x | |
| 10 Flüssigkeitsleitung | x | |
| 11 Filtertrockner | x | |
| 12 Schauglas | x | |
| 13 Sauggasleitung (isoliert) | x | |
| 13a Niederdruckmessumformer | x | |
| 18 HP-Wächter/ HP-Begrenzer | x | |
| 19 LP-Wächter | x | |
| 22 Druckgastemperaturfühler | x | |
| 23 Sauggastemperaturfühler | x | |
| 25 CRII-Leistungsregelung | x | x |
| 1 x Standard bei LHL3E/2EES-2Y .. LHL5E/4CES-6Y | | |
| 1 x Standard + 1 x Option bei LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y | | |
| 26 Umgebungstemperaturfühler | x | |
| 27 Zusatzventilator | x | |

Tab. 2: Legende und Auslieferungszustand ECOLITE Verflüssigungssätze

5 Anwendungsbereiche

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zulässiges Kältemittel | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A , R507A , R513A |
| Ölfüllung ① | $t_c < 70^\circ\text{C}$ BITZER BSE32 |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | LP: 19 bar, HP: 32 bar |
| Maximal zulässige Umgebungstemperatur | -20°C .. +55°C |

Einsatzgrenzen siehe Prospekt KP-104 oder BITZER Software.

① Alternativöle siehe Technische Informationen KT-510.



WARNUNG

Berstgefahr des Verdichters durch gefälschte Kältemittel!

Schwere Verletzungen möglich!

Kältemittel nur von renommierten Herstellern und seriösen Vertriebspartnern beziehen!

5.1 Maximal zulässiger Druck

Die gesamte Anlage muss so ausgelegt und betrieben werden, dass der maximal zulässige Druck (PS) in keinem Teil der Anlage überschritten werden kann (siehe Typschildangaben).

Druckentlastungsventile an Sammlern (Druckbehältern) sind zwingend erforderlich, wenn:

- damit zu rechnen ist, dass der maximal zulässige Druck durch äußere Wärmequellen überschritten wird (z. B. Brand).
- die gesamte Kältemittelfüllung der Anlage größer ist, als 90% des Druckbehälterinhalts bei 20°C (Fassungsvolumen). Der Behälterinhalt ist das Volumen zwischen betriebsmäßig absperrbaren Ventilen vor und nach einem Druckbehälter.
- sich ein Rückschlagventil zwischen Verflüssiger und Sammler befindet.

Sicherheitsschalteinrichtungen

Entsprechend den örtlichen Vorschriften müssen eventuell zusätzliche druckbegrenzende Sicherheitsschalt-einrichtungen vorgesehen werden.

6 Montage

6.1 Verflüssigungssatz transportieren

Der Verflüssigungssatz ist im Auslieferungszustand mit der Palette verschraubt. Diese Verschraubungen lösen!

Empfohlene Transportmöglichkeiten:

- Hebeschlaufen am Boden des Verflüssigungssatzes entlangführen und mit einem Kran anheben. Dabei den ungleichmäßig verlagerten Schwerpunkt beachten!
- An den vier Lastaufnahmepunkten entweder Einschraubösen oder Schienen mit Schrauben (M8) befestigen. Die Einschraubösen und Schrauben dürfen eine maximal einschraubbare Gewindelänge vom 30 mm nicht überschreiten, da der Verflüssiger sonst beschädigt werden könnte! Einschraubösen, Schrauben und Schienen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Dann den Verflüssigungssatz entweder mittels Hebeschlaufen mit einem Kran oder Gabelstapler, oder per Hand direkt an den Schienen, anheben.

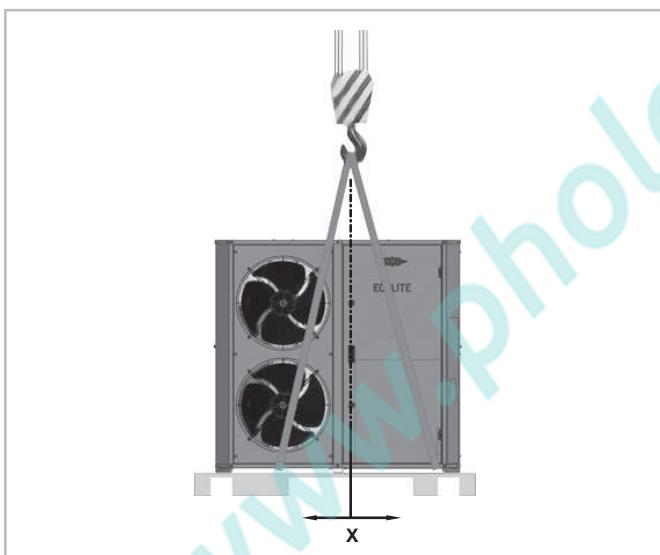


Abb. 2: Anheben an Hebeschlaufen mittels Kran, X = Schwerpunkt



Abb. 3: Transportschienen befestigen



Abb. 4: Anheben an Transportschienen mittels Kran

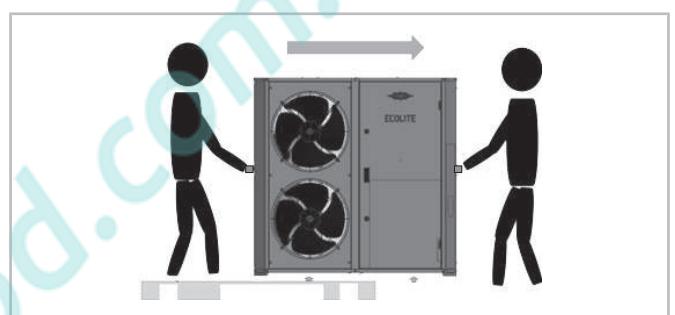


Abb. 5: Anheben an Transportschienen per Hand

6.1.1 Transportsicherungen bei Verflüssigungssätzen

Um Transportschäden zu vermeiden sind bei Verflüssigungssätzen im Lieferzustand die Schwingungsdämpfer der Verdichter durch Transportsicherungen blockiert. Diese Sicherungen müssen nach der Montage und vor dem Betriebsstart unbedingt entfernt werden. Siehe dazu die Verdichter-Betriebsanleitung KB-104.

6.2 Verflüssigungssatz aufstellen

Der Aufstellort muss ausreichend tragfähig, waagrecht und schwingungsfest sein. Mindestabstände zu festen Begrenzungsfächen müssen eingehalten werden. Ein Kurzschluss der Luftströmung oder Hindernisse im Luftstrom der Verflüssigerventilatoren vermeiden!

Bei Anlagenprojektierung Minimal- und Maximallast berücksichtigen. Rohrnetz- und Steigleitungsgestaltung analog zu den bekannten Regeln für Verbundanlagen ausführen. Bei Einsatz unter extremen Bedingungen (z. B. aggressive Atmosphäre, niedrige Außentemperaturen u. a.) empfiehlt sich Rücksprache mit BITZER.

Zugänglichkeit für Wartungs- und Servicearbeiten berücksichtigen!

Bei Montage des ECOLITE Verflüssigungssatzes auf Konsolen muss die Aufstellungsfläche unter den vier seitlichen Befestigungspunkten mindestens 6×6 cm betragen. Drei Konsolen verwenden (rechts, mittig und links), wovon die Mittlere nicht mit dem Gerät verschraubt sein muss.



HINWEIS

Bei Aufstellung in Bereichen, an denen extreme Windlasten auftreten können, Verflüssigungssatz immer fest mit dem Untergrund verschrauben!

Bei Dachaufstellung für ausreichenden Blitzschutz sorgen!



VORSICHT

Lamellen des Verflüssigers sind scharfkantig! Schnittverletzungen möglich.



Bei Arbeiten am Verflüssigungssatz: Schutzhandschuhe tragen.

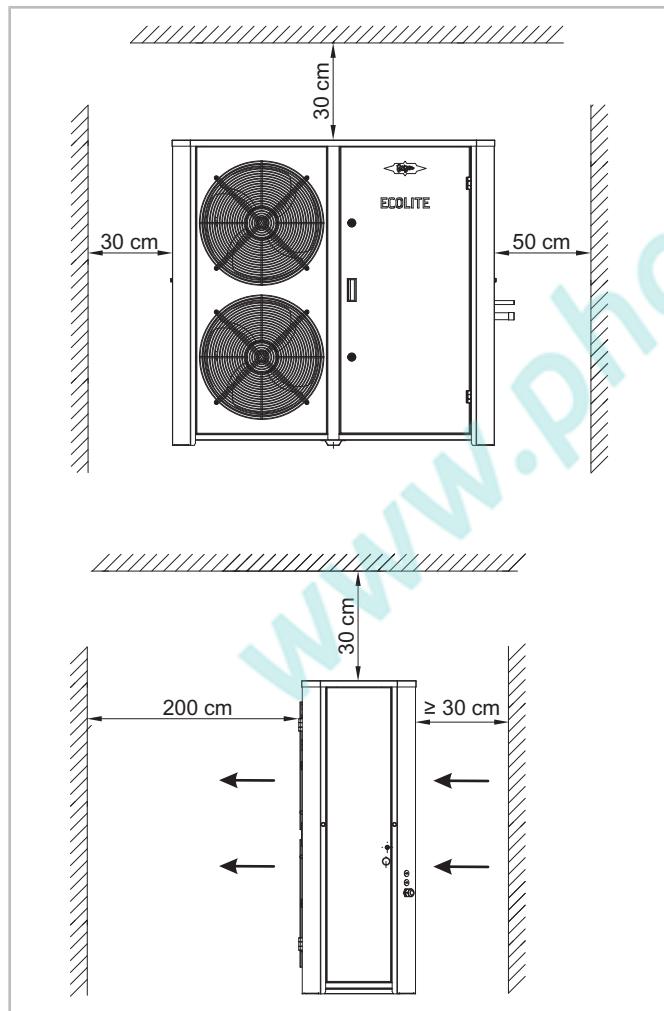


Abb. 6: Mindestabstände zu Wand und Decke bei Bodenaufstellung
(Beispiel zeigt LHL5E/ ..)

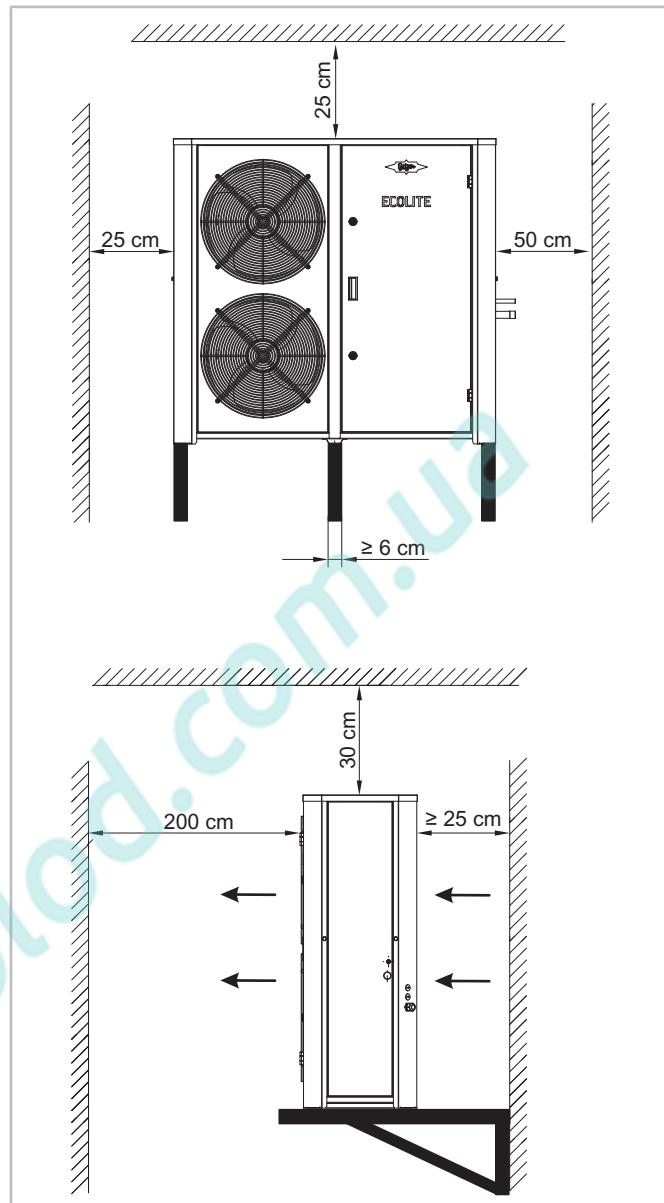


Abb. 7: Mindestabstände zur Wand und Decke bei Montage auf einer Konsole (Beispiel zeigt LHL5E/ ..)

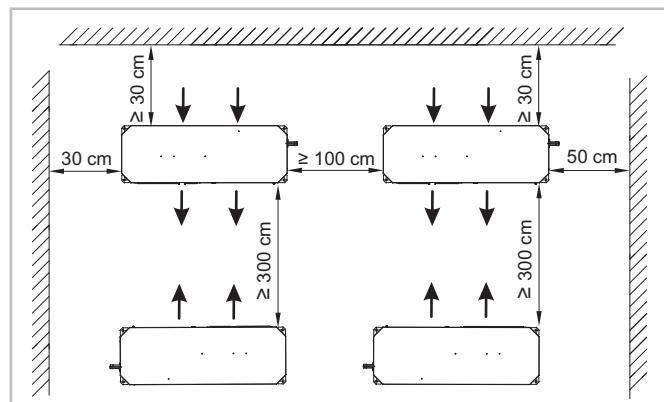


Abb. 8: Mindestabstände bei Aufstellung mehrerer Verflüssigungssätze

HINWEIS

Ein Kurzschluss der Luftströmung oder Hindernisse im Luftstrom der Verflüssigerventilatoren vermeiden!

6.3 Rohrleitungen

Die Länge der Rohrleitungen muss so kurz wie möglich gehalten werden, um Druckverluste zu minimieren und die im Rohrleitungssystem vorhandene Kältemittelmenge so gering wie möglich zu halten.

HINWEIS

Während Lötarbeiten an der Sauggasleitung Niederdruckmessumformer vor Überhitzung (max. 120°C) schützen!

6.4 Einbindung des Verflüssigungssatzes in die Kälteanlage

Wenn der ECOLITE Verflüssigungssatz oberhalb des Verdampfers positioniert wird, ist die Saugleitung entsprechend auszuführen. Bei langer Saugleitung oder mehreren Verdampfern ist der optional erhältliche Ölabscheider und eine Ölüberwachung (OLC-K1) dringend zu empfehlen.

Bei Einsatz eines LHL5E mit nur einer leistungsgeregelten Zylinderbank ist die Saugleitung so auszuführen, dass bei der Mindestleistung von 50% die Ölrückführung gewährleistet ist. Eine Ölniveauüberwachung wird empfohlen.

Wenn der ECOLITE Verflüssigungssatz unterhalb des Verdampfers positioniert wird, sollte ein zusätzlicher Unterkühler vorgesehen werden (Beispiel siehe Abbildung 10, Seite 11).

HINWEIS

Ein Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung wird dringend empfohlen!

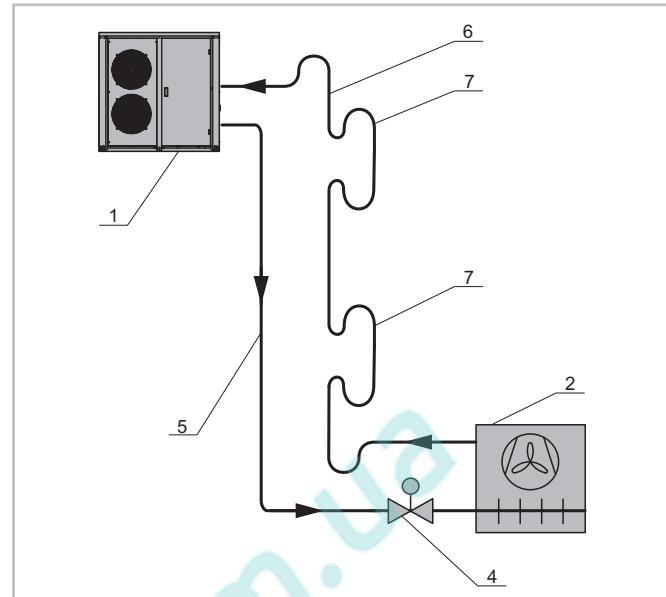


Abb. 9: ECOLITE Montage oberhalb des Verdampfers

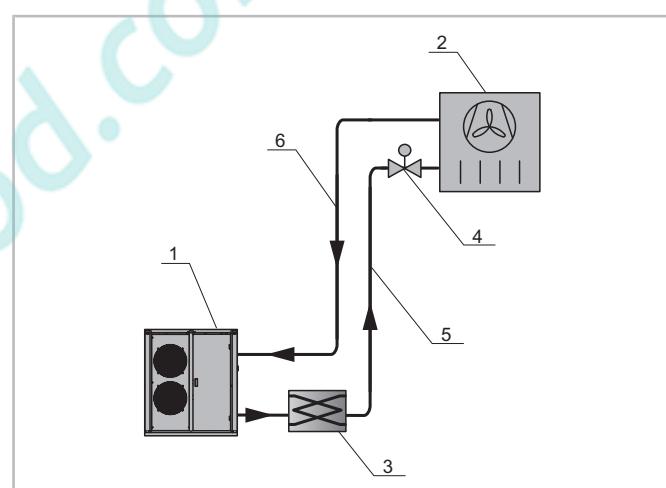


Abb. 10: ECOLITE Montage unterhalb des Verdampfers

Anschlusspositionen

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | ECOLITE Verflüssigungssatz |
| 2 | Verdampfer |
| 3 | Zusätzlicher Unterkühler |
| 4 | Expansionsventil |
| 5 | Flüssigkeitsleitung |
| 6 | Sauggasleitung |
| 7 | Ölhebebogen |

Tab. 3: Anschlusspositionen

6.5 Anschlüsse und Maßzeichnung

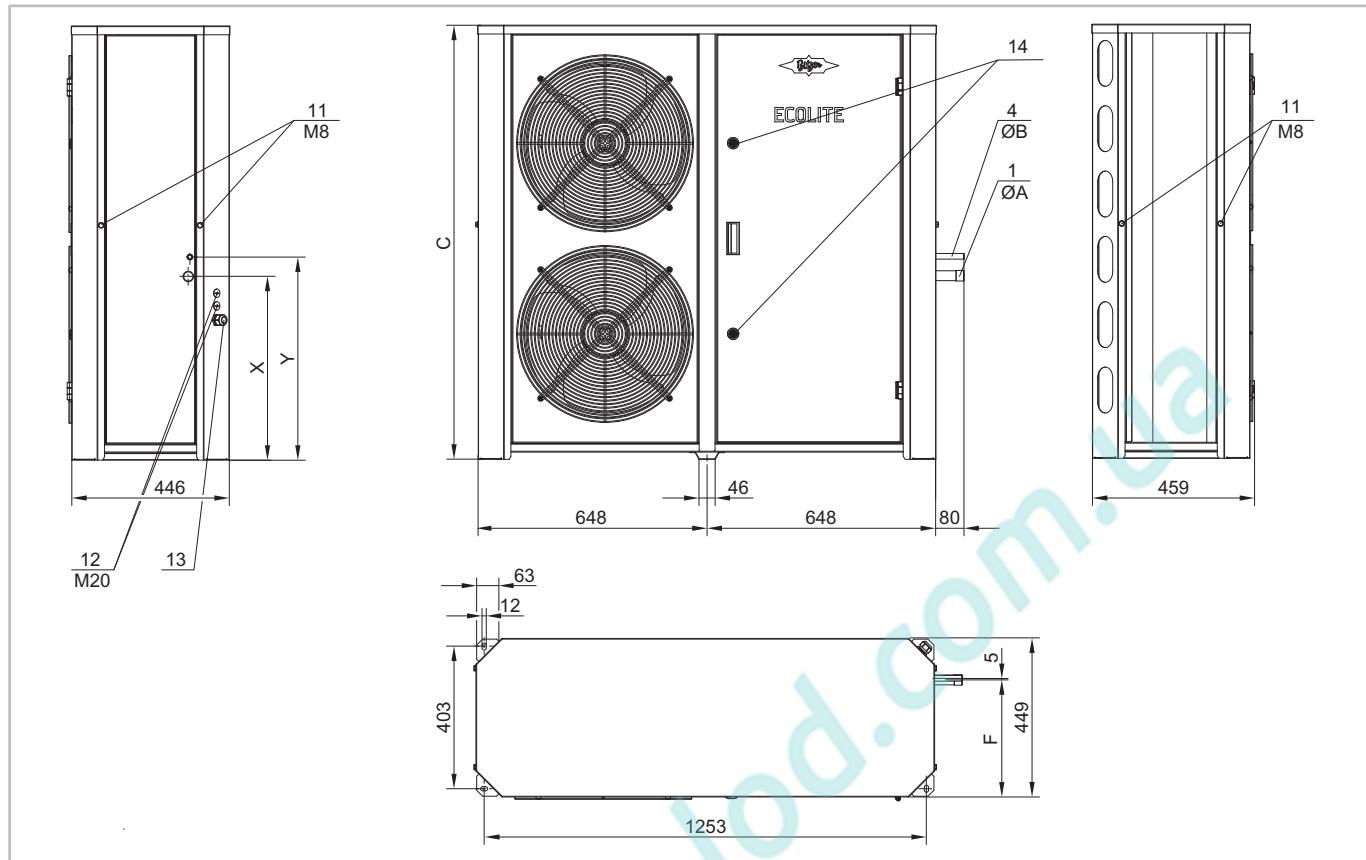


Abb. 11: Anschlusspositionen (Beispiel zeigt LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y)

| Typ | $\varnothing A$ mm | $\varnothing B$ mm | C mm | F mm | X mm | Y mm |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| LHL3E/2EEES-2Y .. LHL3E/2CES-3Y | 22 | 12 | 830 | 334 | 520 | 568 |
| LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y | 28 | 16 | 1230 | 332 | 520 | 575 |

| Anschlusspositionen | |
|---------------------|---|
| 1 | Kältemitteleintritt (Sauggasleitung) |
| 4 | Kältemittelaustritt (Flüssigkeitsleitung) |
| 11 | Lastaufnahmepunkte (Maximale einschraubbare Gewindelänge der Schrauben oder Einschraubbösen: 30 mm) |
| 12 | Stopfen für Kabelverschraubung |
| 13 | Kabelverschraubung (für Kabel Ø 9-17 mm) |
| 14 | Türschloss (Schlüssel liegt bei) |

Tab. 4: Anschlusspositionen

7 Elektrischer Anschluss

Halbhermetische Verdichter, Verflüssigerventilator und elektrisches Zubehör entsprechen der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Der ECOLITE Verflüssigungssatz ist ausschließlich für den Anschluss an TN-C-S oder TN-S Drehstromnetze mit Nennspannung 230/400 V Δ/Y bei Nennfrequenz 50 Hz vorgesehen. Der Anschluss des Neutralleiters ist obligatorisch. Es wird eine Netzspannung mit qualitativen Eigenschaften gemäß DIN EN 50160 vorausgesetzt. Der ECOLITE Verflüssigungssatz ist für die ortsfeste Installation vorgesehen.

Sicherungen Typ gG oder Leitungsschutzschalter Charakteristik C sind vorzusehen.

| Typ | Empfohlene Sicherung | Einstellwert Motorschutzschalter |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| LHL3E/2EES-2(Y) | 8 A | 8,0 A |
| LHL3E/2DES-2(Y) | 10 A | 9,5 A |
| LHL3E/2CES-3(Y) | 13 A | 11,0 A |
| LHL5E/4FES-3(Y) | 13 A | 11,5 A |
| LHL5E/4EES-4(Y) | 16 A | 14,5 A |
| LHL5E/4DES-5(Y) | 16 A | 16,0 A |
| LHL5E/4CES-6(Y) | 20 A | 20,0 A |

Je nach örtlichen Gegebenheiten und geltenden Bestimmungen ist der Aufbau einer Netztrenneinrichtung bauseits vorzusehen. Der in dem ECOLITE Verflüssigungssatz vorhandene Serviceschalter erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an eine elektrische Freischaltung des Gerätes.

7.1 Prinzipschaltbild für ECOLITE Verflüssigungssätze

| Abk. | Bauteil |
|--------|---|
| B1 | Regler |
| B3 | Hochdruckmessumformer (Flüssigkeitsleitung) |
| B4 | Niederdruckmessumformer (Saugleitung) |
| C1 | Betriebskondensator Ventilator 1 |
| C2 | Betriebskondensator Ventilator 2 |
| F2 | Sicherung Leistung 230 V |
| F3 | Steuerkreissicherung |
| F5 | Hochdruckschalter |
| F6 | Niederdruckschalter |
| K1 | Hauptschütz |
| M1 | Verdichter |
| M1E | Ölheizung |
| M1Y1 | CRII MV1 |
| M1Y2 | CRII MV2 (Option) |
| M2 | Ventilator 1 |
| M3 | Ventilator 2 |
| M4 | Zusatventilator |
| N2 | Ventilatorsteuermodul |
| OLC-K1 | Ölüberwachung (Option) |
| Q1 | Serviceschalter |
| R3 | Druckgastemperaturfühler |
| R4 | Umgebungstemperaturfühler |
| R5 | Kühlraumtemperaturfühler (Option) |
| R8 | Sauggastemperaturfühler |
| SE-B1 | Schutzgerät |
| S12 | Türschalter |
| T1 | Steuertransformator |
| V1 | Ventilatorsteuermodul |

Tab. 5: Legende Prinzipschaltbild ECOLITE

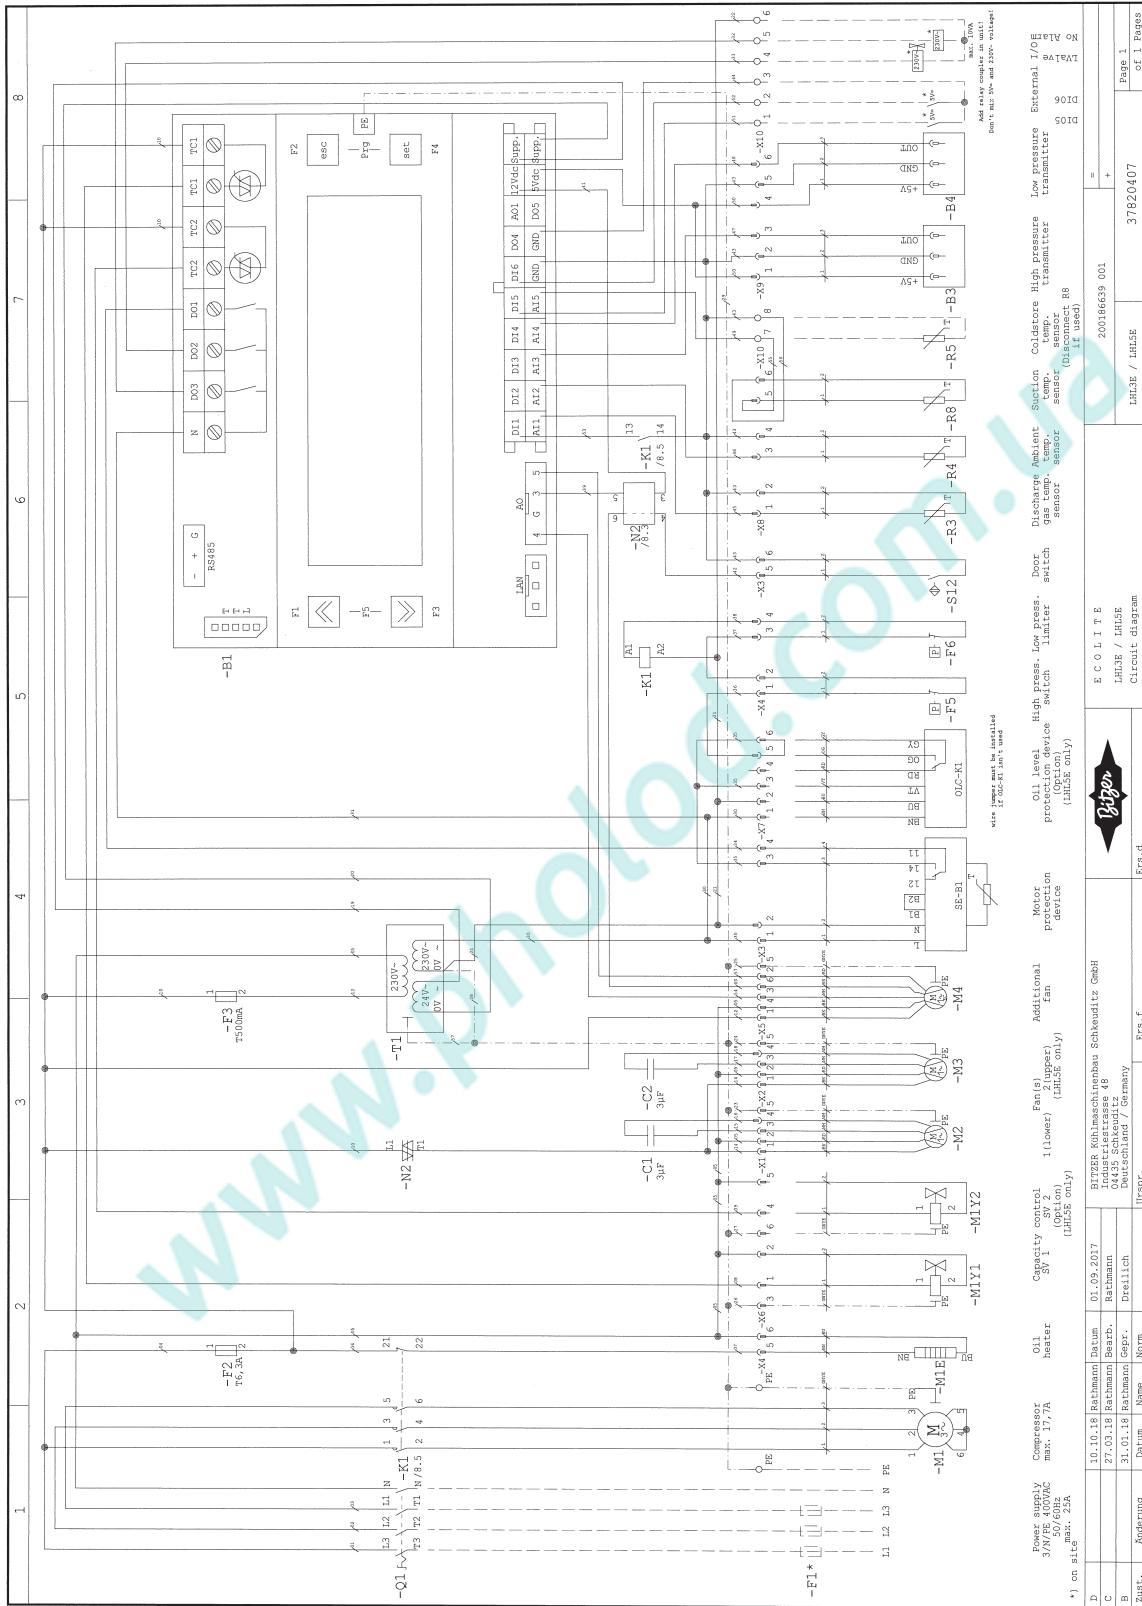


Abb. 12: Prinzipschaltbild ECOLITE Verflüssigungssätze

8 In Betrieb nehmen

Detaillierte Beschreibung siehe Betriebsanleitung KB-104 des Verdichters:

- Dichtheit prüfen
- Evakuieren
- Kältemittelfüllung
- Kontrollen vor dem Start



HINWEIS

Mit Betätigen des Serviceschalters (Q1) auf Stellung ON (Schalterstellung senkrecht), wird die Ölheizung (M1E) eingeschaltet. Um einer Beschädigung des Verdichters vorzubeugen, ist der Betrieb der Ölheizung, wie in der Betriebsanleitung des Verdichters KB-104 beschrieben, sicherzustellen.

- Verdichteranlauf
- Einstellungen am Regler

8.1 Regler einstellen

Vor Inbetriebnahme des Verflüssigungssatzes und vor dem Aktivieren des Reglers (siehe Kapitel Statusmenü, Seite 20) müssen folgende Parameter eingestellt werden (siehe Kapitel Programmiermenü, Seite 27):

- Verwendetes Kältemittel
- Nachgerüstete Optionen
- Vorgesehene Regelung nach Ansaugdruck (Verdampfungsdruck) oder Kühlraumtemperatur
- Sollwert für Regelung

Des Weiteren können Parameter angepasst werden zur Ventilatordrehzahlregelung, externen Beeinflussung der Regelung, usw.

Der ECOLITE Regler hat für die Bedienung und Diagnose vier Funktionstasten und besitzt eine Farbanzeige an der Geräteoberseite. Die Bedienung und Diagnose ist auch mit der BEST SOFTWARE möglich.



Abb. 13: ECOLITE Regler Bedienoberfläche

| Menü | Funktionen |
|-----------------|--|
| Statusmenü | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren / Deaktivieren des ECOLITE Reglers • Anzeige des Status des Verflüssigungssatzes • Anzeige der aktiven Sollwerte • Anzeige der aktuellen Messwerte (Analogeingänge des Reglers) • Anzeige der aktuellen Zustände der Digitaleingänge des Reglers • Anzeige der Betriebszeit für Verdichter und CR II Leistungsregler • Anzeige der historischen Alarne (20 Speicherplätze) • Anzeige und Einstellung von Datum und Uhrzeit des Reglers • Anzeige des aktiven Alarms |
| Programmiermenü | <ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen zur Konfiguration der Anlage und des ECOLITE Verflüssigungssatzes • Einstellungen zur Regelung und Steuerung des Verdichters und CR II • Einstellungen zur Regelung und Steuerung der Ventilatoren • Einstellungen zur Kühlraumregelung • Einstellungen zum Notbetrieb • Einstellungen zur Überwachung der Einsatzgrenzen • Einstellungen der Funktion der digitalen Eingänge für externe Signale • Einstellungen der Funktion der Melde-LED 1 bis 7 vom Display |
| BIOS-Menü | <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige des Zustandes der Analogeingänge des Reglers • Anzeige des Zustandes der Digitaleingänge des Reglers • Anzeige des Zustandes der Analogausgänge des Reglers • Anzeige des Zustandes der Digitalausgänge des Reglers • Anzeige der internen Uhrzeit und des Datums des Reglers |

8.1.1 Funktionstasten

| Taste | Funktion |
|----------|---|
| F1 (↑) | <ul style="list-style-type: none"> • Wert erhöhen • Zum nächsten Menü der gleichen Menüebene wechseln • zum nächsten Menü der gleichen Menüebene wechseln • Umschalten der Hauptanzeige des Displays auf Informationen zur Hochdruck- und Niederdruckseite des Verflüssigungssatzes <p>Taste gedrückt halten länger als 5 Sekunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rücksetzen des Alarmspeichers |
| F3 (↓) | <ul style="list-style-type: none"> • Wert verringern • zum vorherigen Menü der gleichen Menüebene wechseln • Umschalten der Hauptanzeige des Displays auf Informationen zur Hochdruck- und Niederdruckseite des Verflüssigungssatzes |
| F2 (esc) | <ul style="list-style-type: none"> • Menü verlassen ohne Wert zu speichern • zur übergeordneten Menüebene wechseln • Wechsel der Hauptanzeige des Displays von Druckwert in bar zu Sättigungstemperatur in °C für aktives Kältemittel |
| F4 (set) | <ul style="list-style-type: none"> • Wert bestätigen und speichern • zur untergeordneten Menüebene wechseln • Statusmenü öffnen bei aktiver Hauptanzeige des Displays |

8.1.2 Anzeige

Die Benutzeroberfläche besteht aus einem Anzeige- bzw. Eingabefeld in der Mitte und drei Statusleisten an der oberen, rechten und unteren Seite des Displays.

Statusleiste an der oberen und rechten Seite des Displays:

| Symbol | Funktion in Hauptanzeige des Displays |
|--------|--|
| ⚠ | • Alarm aktiv |
| ☀ + ♂ | • Anzeige Hochdruck in bar |
| ☀ + 🌡 | • Anzeige Hochdruck als Verflüssigungstemperatur in °C |
| ⌘ + ♂ | • Anzeige Saugdruck in bar |
| ⌘ + 🌡 | • Anzeige Saugdruck als Verdampfungstemperatur in °C |

Statusleiste an der unteren Seite des Displays:

| Symbol | Funktion in Hauptanzeige des Displays |
|--------|--|
| ① | Status Verdichter Blinkend = Verdichter startet in wenigen Sekunden Ein = Verdichter in Betrieb Aus = Verdichter nicht in Betrieb |
| ② | Status CR II Magnetventil 1 Ein = Zylinderbank deaktiviert Aus = Zylinderbank aktiviert |
| ③ | Status CR II Magnetventil 2 Ein = Zylinderbank deaktiviert Aus = Zylinderbank aktiviert |
| ④ | Status Verflüssigerventilator(en) Ein = Verflüssigerventilator(en) in Betrieb Aus = Verflüssigerventilator(en) nicht in Betrieb |
| ⑤ | Status Flüssigkeitsmagnetventil (extern) Ein = Flüssigkeitsmagnetventil eingeschaltet Aus = Flüssigkeitsmagnetventil ausgeschaltet |
| ⑥ | Betriebsart Verflüssigerventilator (en) Ein = Betriebsart LowSound aktiviert Aus = Betriebsart Eco aktiviert |
| ⑦ | Status Störmelderelais Ein = Störung aktiv Aus = keine Störung aktiv |

8.1.3 Erstes Einschalten der Stromversorgung

Der Regler führt nach Zuschalten der Stromversorgung einen automatischen Selbsttest durch. Dabei blinkt das Display.

Ab Werk ist der Betrieb des Reglers in einem neu gelieferten ECOLITE Verflüssigungssatz nicht freigegeben und daher sollte das Display nach dem ersten Einschalten der Versorgungsspannung den Zustand „OFF“ anzeigen.

Nach erfolgter Parametrierung des Reglers kann die Freigabe mittels Parameter OnOF (F4⇒init⇒OnOF) erfolgen, sofern die Inbetriebnahme des Kältekreislaufes dies zulässt.

Die Freigabe des Verflüssigungssatzes ist auch extern mittels eines Signals (Potenzialfreier Relaiskontakt) realisierbar. Hierzu ist ein Digitaleingang des Reglers für die externe Freigabe des Verflüssigungssatzes zu konfigurieren. Ab Werk ist diese Funktion nicht aktiviert.



8.1.4 Statusmenü

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------|---|
| F4⇒init⇒OnOF | Aktivieren / Deaktivieren des ECOLITE Reglers |
| Modbus: 16467 | OFF = Regler deaktiviert |
| (Lesen und Schreiben) | On = Regler aktiviert |
| | Einstellung ab Werk: OFF = Regler deaktiviert |

Anzeige der aktiven Sollwerte:

Die Anzeige ist nur nach Eingabe des Passworts möglich (siehe Kapitel Programmiermenü, Seite 27).

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------|--|
| F4⇒SEt⇒SP1 | Sollwert Saugdruckregler |
| Modbus: 16388 | -45.0 – 22.5 °C |
| (Lesen und Schreiben) | Einstellung ab Werk: -10.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP2 | Sollwert Verflüssigungsdruckregler (ohne Kompensation) |
| Modbus: 16407 | 10.0 – 80.0 °C |
| (Lesen und Schreiben) | Einstellung ab Werk: 30.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP3 | Maximaler Verflüssigungsdruck |
| Modbus: 16408 | 10.0 – 80.0 °C |
| (Lesen und Schreiben) | Einstellung ab Werk: 60.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP4 | Sollwert Kühlraumtemperaturregler |
| Modbus: 16424 | -40.0 – 22.5 °C |
| (Lesen und Schreiben) | Einstellung ab Werk: 2.0 °C |

Anzeige der aktuellen Messwerte (Analogeingänge des Reglers):

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------------|--|
| F4⇒Ai⇒Pr _t | Saugdruck Istwert (als Sättigungstemperatur) |
| Modbus: 8966 (Nur Lesen) | |
| F4⇒Ai⇒tSC | Sauggasttemperatur Istwert |
| Modbus: 8961 (Nur Lesen) | |
| F4⇒Ai⇒dPr _t | Verflüssigungsdruck Istwert (als Sättigungstemperatur) |
| Modbus: 8967 (Nur Lesen) | |
| F4⇒Ai⇒tCd | Druckgasttemperatur Istwert |
| Modbus: 8963 (Nur Lesen) | |
| F4⇒Ai⇒tES | Umgebungstemperatur Istwert |
| Modbus: 8964 (Nur Lesen) | |
| F4⇒Ai⇒tCr | Kühlraumtemperatur Istwert |
| Modbus: 8965 (Nur Lesen) | |

Anzeige des Zustandes der Digitaleingänge des Reglers:

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------------|---|
| F4⇒di⇒diL1 | Status Reglerdigitaleingang DI01 |
| Modbus: 8192 (Nur Lesen) | Sicherheitskette ECOLITE Verflüssigungssatz OFF = Verdichter aus oder Sicherheitskette hat ausgelöst On = Verdichter läuft, Sicherheitskette ist OK |
| F4⇒di⇒diL2 | Status Reglerdigitaleingang DI02 |
| Modbus: 8193 (Nur Lesen) | Reserve |
| F4⇒di⇒diL3 | Status Reglerdigitaleingang DI03 |
| Modbus: 8194 (Nur Lesen) | Reserve |
| F4⇒di⇒diL4 | Status Reglerdigitaleingang DI04 |
| Modbus: 8195 (Nur Lesen) | Reserve |
| F4⇒di⇒diL5 | Status Reglerdigitaleingang DI05 |
| Modbus: 8196 (Nur Lesen) | Konfigurierbare Sonderfunktion 1. Eingang OFF = es liegt kein externer Ein-Befehl an On = es liegt ein externer Ein-Befehl an |
| F4⇒di⇒diL6 | Status Reglerdigitaleingang DI06 |
| Modbus: 8197 (Nur Lesen) | Konfigurierbare Sonderfunktion 2. Eingang OFF = es liegt kein externer Ein-Befehl an On = es liegt ein externer Ein-Befehl an |

Anzeige der Betriebszeiten:

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------------|--|
| F4⇒SCr⇒dS1 | Betriebsstundenzähler CR II Magnetventil 1 |
| Modbus: 9012 (Nur Lesen) | Anzahl Tage Magnetventil in Betrieb |
| F4⇒SCr⇒HS1 | Betriebsstundenzähler CR II Magnetventil 1 |
| Modbus: 9006 (Nur Lesen) | Anzahl Stunden Magnetventil in Betrieb |
| F4⇒SCr⇒dS2 | Betriebsstundenzähler CR II Magnetventil 2 |
| Modbus: 9014 (Nur Lesen) | Anzahl Tage Magnetventil in Betrieb |
| F4⇒SCr⇒HS2 | Betriebsstundenzähler CR II Magnetventil 2 |
| Modbus: 9008 (Nur Lesen) | Anzahl Stunden Magnetventil in Betrieb |
| F4⇒SCr⇒dS3 | Betriebsstundenzähler Verdichter |
| Modbus: 9016 (Nur Lesen) | Anzahl Tage Verdichter in Betrieb |
| F4⇒SCr⇒HS3 | Betriebsstundenzähler Verdichter |
| Modbus: 9010 (Nur Lesen) | Anzahl Stunden Verdichter in Betrieb |

**Anzeige der registrierten Alarme
(20 Speicherplätze):**

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------|--|
| F4⇒HiSt⇒HYSP | Alarmliste Speicherplatz |
| Modbus: 9023 | 0 – 19 Speicherplätze |
| (Lesen und Schreiben) | 0 = aktuellster Speicherplatz für letzte Meldung |
| F4⇒HiSt⇒HYSC | Alarmliste Alarmnummer |
| Modbus: 9024 | |
| (Nur Lesen) | |
| F4⇒HiSt⇒HYSd | Alarmliste Datum |
| Modbus: 9024 | Format DD.MM |
| (Nur Lesen) | |
| F4⇒HiSt⇒HYSt | Alarmliste Zeit |
| Modbus: 9026 | Format HH:MM |
| (Nur Lesen) | |
| F4⇒HiSt⇒HiSF | Alarmliste Anzahl gespeicherter Fehlermeldungen |
| Modbus: 9027 | |
| (Nur Lesen) | |

Der ECOLITE Regler hat einen Alarmspeicher für bis zu 20 Fehlermeldungen, die mit einem Zeitstempel gespeichert bleiben. Die neueste Fehlermeldung befindet sich auf Speicherplatz 0.

Anzeige und Einstellung von Datum und Uhrzeit des ECOLITE Reglers:

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------|--|
| F4⇒CLOC⇒HOUR | Einstellung ECOLITE Regler Uhrzeit – Stunde |
| Modbus: | 0 – 24 |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F4⇒CLOC⇒Min | Einstellung ECOLITE Regler Uhrzeit – Minute |
| Modbus: | 0 – 59 |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F4⇒CLOC⇒dAY | Einstellung ECOLITE Regler Datum – Tag |
| Modbus: | 0 – 31 |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F4⇒CLOC⇒MOnt | Einstellung ECOLITE Regler Datum – Monat |
| Modbus: | 0 – 12 |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F4⇒CLOC⇒YEAr | Einstellung ECOLITE Regler Datum – Jahr |
| Modbus: | 0 – 99 |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F4⇒CLOC⇒UPdA | Einstellung ECOLITE Regler Datum und Uhrzeit – Übernahme |
| Modbus: | 0 = Keine Übernahme der Werte 1 = Werte werden übernommen |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F4⇒CLOC⇒rEAd | Einstellung ECOLITE Regler Datum und Uhrzeit - Aktualisieren |
| Modbus: | 0 = keine Aktualisierung der Werte 1 = Aktualisierung der Werte |
| (Lesen und Schreiben) | |

Der ECOLITE Regler verfügt über eine gepufferte interne Uhr mit Datumsfunktion, die durch den Anwender im Bedarfsfall verstellt werden kann.

Anzeige des aktiven Alarms:

| Menüpunkt | Funktion |
|------------------------|---|
| F4⇒AL⇒F1 bzw. F3 | Anzeigen des aktuell aktiven Alarms |
| Modbus: (Nur Lesen) | Anzeige ErrXX bei Alarm XX = Nummer der Alarmmeldung |

Der Parameter AL beinhaltet die Nummer(n) aktiver Alarne. Sind mehrere Alarne aktiv, dann kann mittels Tasten F1 oder F3 zwischen den Meldungen umgeschaltet werden. Ist keine Meldung aktiv, dann lässt sich der Parameter AL nicht mittels Taste F4 öffnen.

8.1.5 Programmiermenü

Konfiguration der Anlage und des ECOLITE Verflüssigungssatzes – Menü CnF:

Das Passwort für die Einstellung von Parametern ist "2" (Werkseinstellung):

Im Menü F2+F4⇒PASS den Wert "2" eingeben.

Das Passwort ist 30 Minuten aktiv.

Das Passwort kann mittels BEST SOFTWARE geändert werden.

| | |
|-------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒Ert | Kältemitteltyp in der Anlage |
| Modbus: 16384 | 0 = R404A, 4 = R134a, 5 = R407C, 8 = R507A, 9 = R407A, 11 = R407F, 12 = R450A, 14 = R448A, 15 = R513A, 16 = R449A Einstellung ab Werk: 0 = R404A |
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒ECM | ECOLITE Systemkonfiguration |
| Modbus: 16385 | 0 = kein CR II Leistungsregler vorhanden 1 = 2-Zylinderverdichter mit CR II Leistungsregler vorhanden 2 = 4-Zylinderverdichter mit 1x CR II Leistungsregler vorhanden 3 = 4-Zylinderverdichter mit 2x CR II Leistungsregler vorhanden Einstellung ab Werk: wie Lieferzustand des Verflüssigungssatzes |
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒OSP | ECOLITE Regelfunktion |
| Modbus: 16443 | 2 = Raumtemperaturregelung 3 = reserviert 4 = Saugdruckregelung Einstellung ab Werk: 4 = Saugdruckregelung |
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒SMU | ECOLITE Einheitensystem |
| Modbus: 16386 | 0 = Europa (bar / °C) metrisch 1 = Amerika (PSI / °F) IP Einstellung ab Werk: 0 = Europa (bar / °C) metrisch |

Bei Raumtemperaturregelung wird das Magnetventil der Flüssigkeitsleitung nach der gemessenen Raumtemperatur gesteuert. Die Leistung des ECOLITE Verflüssigungssatzes wird weiter nach dem Saugdruck gesteuert. Der Saugdruck-Sollwert muss deshalb niedrig genug eingestellt werden.

Der Anschluss des externen Kühlraumtemperaturfühlers erfolgt an Klemmenleiste X10 Klemme 7 und 8. Im Auslieferungszustand des Verflüssigungssatzes ist an diesen Klemmen der Sauggasttemperaturfühler angegeschlossen. Dieser Fühler ist beim Anschluss des Kühlraumtemperaturfühlers abzuklemmen und im Modus Kühlraumtemperaturregelung somit nicht in Funktion. Als Kühlraumtemperaturfühler sollten BITZER Kühlraumtemperaturfühler (NTC, 10kΩ@25°C) verwendet werden. Andere Fühler werden nicht unterstützt.



Regelung und Steuerung Verdichter und CR II

Leistungsregler – Menü CPr:

| Menüpunkt | Funktion |
|--------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒SP1 | Sollwert Saugdruckregler |
| Modbus: 16388 | -45.0 – 22.5 °C |
| | Einstellung ab Werk: -10.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒bH | Breite obere Neutralzone 1 vom Saugdruckregler |
| Modbus: 16390 | 0.0 – 20.0 K |
| | Einstellung ab Werk: 2.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒bL | Breite untere Neutralzone 1 vom Saugdruckregler |
| Modbus: 16391 | 0.0 – 20.0 K |
| | Einstellung ab Werk: 2.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒OS1 | Sollwertverschiebung Saugdrucksollwert via Digitaleingang |
| Modbus: 16393 | -50.0 – 50.0 K |
| | Einstellung ab Werk: 5.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒OFC | Minimale Zeitdauer Verdichter Stop ⇒ Verdichter Start |
| Modbus: 16399 | 0 – 1200 s |
| | Einstellung ab Werk: 60 s |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒OnC | Minimale Zeitdauer Verdichter Start ⇒ Verdichter Start |
| Modbus: 16401 | 0 – 1200 s |
| | Einstellung ab Werk: 450 s |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒COMP | Minimale Zeitdauer Verdichter Start ⇒ Verdichter Stop |
| Modbus: 16513 | 0 – 300 s |
| | Einstellung ab Werk: 60 s |

Regelung und Steuerung der Ventilatoren – Menü FAn:

| Menüpunkt | Funktion |
|------------------------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒SP2 Modbus: 16407 | Sollwert Verflüssigungsdruckregler (ohne Kompensation) 10.0 – 80.0 °C Einstellung ab Werk: 30.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒SP3 Modbus: 16408 | Maximaler Verflüssigungsdruck 10.0 – 80.0 °C Einstellung ab Werk: 60.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒CSL Modbus: 16420 | Minimaler Sollwert Verflüssigungsdruck bei Kompensation 10.0 – 80.0 °C Einstellung ab Werk: 15.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒LnE Modbus: 16498 | Freigabe LowSound Betrieb Verflüssigerventilatoren 0 = LowSound Betrieb deaktiviert (Eco Betrieb aktiv) 1 = LowSound Betrieb aktiviert Einstellung ab Werk: 0 = LowSound Betrieb deaktiviert |

Der oder die Verflüssigerventilator(en) werden mit einer Phasenanschnittsteuerung drehzahlgeregelt.

Die 0 – 100% Anforderung wird vom ECOLITE Regler als 0 – 10 V Signal zum Phasenanschnittmodul gegeben.

Der Zusatzventilator ist ein EC-Ventilator mit 0 – 10 V Drehzahlsollwertvorgabe. Der Zusatzventilator wird in Abhängigkeit von der Druckgastemperatur gesteuert. Der Betrieb erfolgt unabhängig von anderen Betriebszuständen des Verflüssigungssatzes.

Kühlraumregelung – Menü COr:

| Menüpunkt | Funktion |
|-------------------|--|
| F2+F4⇒PAr⇒COr⇒SP4 | Sollwert Kühlraumtemperaturregler |
| Modbus: 16424 | -40.0 – 22.5 °C Einstellung ab Werk: 2.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒COr⇒Crd | Neutralband Kühlraumtemperaturregler |
| Modbus: 16425 | 0.0 – 10.0 K Einstellung ab Werk: 1.0 K |

Der ECOLITE Regler ermöglicht eine Temperaturregelung für z.B. einen Kühlraum. Zur Erfassung der Temperatur ist ein BITZER NTC Temperaturfühler (10kΩ@25°C) im Kühlraum zu installieren und im Elektroklappen des Verflüssigungssatzes anstelle des Sauggasttemperaturfühlers anzuschließen. Bei Kühlraumtemperaturregelung ist die Saugdruckregelung auch aktiv. Der Saugdruck muss ausreichend niedrig eingestellt sein.

Notbetrieb – Menü EMO:

| Menüpunkt | Funktion |
|-------------------|--|
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒SME | Freigabe Betrieb ohne Saugdruckmessumformer |
| Modbus: 16502 | 0 = Betriebsart deaktiviert 1 = Betriebsart aktiviert Einstellung ab Werk: 0 = manueller Betrieb deaktiviert |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dME | Freigabe manueller Betrieb ohne Hochdruckmessumformer |
| Modbus: 16503 | 0 = Betriebsart deaktiviert 1 = Betriebsart aktiviert Einstellung ab Werk: 0 = Betrieb deaktiviert |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒AOE | Freigabe Ersatzwert Umgebungstemperatur |
| Modbus: 16504 | 0 = Ersatzwert deaktiviert 1 = Ersatzwert aktiviert Einstellung ab Werk: 0 = Ersatzwert deaktiviert |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒AO | Ersatzwert Umgebungstemperatur |
| Modbus: 16505 | -200.0 – 200.0 °C Einstellung ab Werk: 25.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒COE | Freigabe Ersatzwert Kühlraumtemperatur |
| Modbus: 16506 | 0 = Ersatzwert deaktiviert 1 = Ersatzwert aktiviert Einstellung ab Werk: 0 = Ersatzwert deaktiviert |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒CO | Ersatzwert Kühlraumtemperatur |
| Modbus: 16507 | -200.0 – 200.0 °C Einstellung ab Werk: 25.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dOE | Freigabe Ersatzwert Druckgastemperatur |
| Modbus: 16508 | 0 = Ersatzwert deaktiviert 1 = Ersatzwert aktiviert Einstellung ab Werk: 0 = Ersatzwert deaktiviert |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒DO | Ersatzwert Druckgastemperatur |
| Modbus: 16509 | -200.0 – 200.0 °C Einstellung ab Werk: 100.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒FPE | Signal für Drehzahl Verfl.-ventilatoren bei Fühlerfehler |
| Modbus: 16416 | 0.0 – 100.0 % Einstellung ab Werk: 50.0 % |

Der Verflüssigungssatz besitzt Notbetriebsarten und Möglichkeiten zum manuellen Eingriff für den Fall, dass Störungen an elektronischen oder elektrischen Komponenten vorliegen. Der Weiterbetrieb des Verflüssigungssatzes ist mit geringen Funktionalitäts- und/oder Leistungsverlusten möglich, bis ein entsprechendes Er-

satzteil oder eine Lösung verfügbar ist. Die Notbetriebsarten sind nicht für den Dauerbetrieb gedacht. Der Anwender muss über den technischen Sachverständigen verfügen, um Entscheidungen über die Zulässigkeit und die Auswirkungen der Funktionen zu treffen. Es darf nur jeweils eine Notbetriebsart aktiviert sein.



Überwachung von Einsatzgrenzen – Menü ALr:

| Menüpunkt | Funktion |
|-------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dHA | Maximaler Verflüssigungsdruck (Softwarehochdruckschalter) |
| Modbus: 16426 | 0.0 – 100.0 °C Einstellung ab Werk: 62.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dHd | Hysteres max. Verfl.-druck (Softwarehochdruckschalter) |
| Modbus: 16427 | 0.0 – 10.0 K Einstellung ab Werk: 5.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒SLA | Minimaler Saugdruck (Softwareniederdruckschalter) |
| Modbus: 16428 | -60.0 – 50.0 °C Einstellung ab Werk: -45.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒SLd | Hysteres min. Saugdruck (Softwareniederdruckschalter) |
| Modbus: 16429 | 0.0 – 10.0 K Einstellung ab Werk: 5.0 K |

Der ECOLITE Regler überwacht bestimmte Einsatzgrenzen des Verdichters oder schaltet den Verdichter bei Überschreiten der Einsatzgrenze zum Schutz ab.

Der ECOLITE Regler stellt beim Wechseln des Kältemitteltyps (Parameter Ert) den Parameter dHA auf folgende Voreinstellung für die Kältemittel um:

| KM | R404A | R134a | R407C | R507A | R407A | R407F | R450A | R448A | R513A | R449A |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| dHA | 62°C | 70°C | 55°C | 62°C | 60°C | 60°C | 70°C | 60°C | 70°C | 60°C |

Der ECOLITE Regler stellt beim Wechseln des Kältemitteltyps (Parameter Ert) den Parameter SLA auf folgende Voreinstellung für die Kältemittel um:

| KM | R404A | R134a | R407C | R507A | R407A | R407F | R450A | R448A | R513A | R449A |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SLA | -45°C | -25°C | -25°C | -45°C | -40°C | -40°C | -25°C | -40°C | -25°C | -40°C |

Bei der Kühlraumregelung ist die Überwachung der minimalen und maximalen Überhitzung des Sauggases nicht möglich und somit deaktiviert.

Funktion der digitalen Eingänge für externe Signale

– Menü di:

| Menüpunkt | Funktion |
|------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒di⇒i05 | Funktion des ersten Reglereinganges für externe Signale 0 = keine Funktion (Werkseinstellung) 1 = reserviert (nicht verwenden) 2 = Freigabe Verflüssigungssatz 3 = Freigabe Verdichter 4 = Freigabe Verflüssigerventilator(en) 5 = Sollwertschiebung aktiv 6 = LowSound Modus aktiv -1 = reserviert (nicht verwenden) -2 = Freigabe Verflüssigungssatz (invertiert) -3 = Freigabe Verdichter (invertiert) -4 = Freigabe Verflüssigerventilator(en) (invertiert) -5 = Sollwertschiebung aktiv (invertiert) -6 = LowSound Modus aktiv (invertiert) Einstellung ab Werk: 0 = keine Funktion |
| F2+F4⇒PAr⇒di⇒i06 | Funktion des zweiten Reglereinganges für externe Signale 0 = keine Funktion (Werkseinstellung) 1 = reserviert (nicht verwenden) 2 = Freigabe Verflüssigungssatz 3 = Freigabe Verdichter 4 = Freigabe Verflüssigerventilator(en) 5 = Sollwertschiebung aktiv 6 = LowSound Modus aktiv -1 = reserviert (nicht verwenden) -2 = Freigabe Verflüssigungssatz (invertiert) -3 = Freigabe Verdichter (invertiert) -4 = Freigabe Verflüssigerventilator(en) (invertiert) -5 = Sollwertschiebung aktiv (invertiert) -6 = LowSound Modus aktiv (invertiert) Einstellung ab Werk: 0 = keine Funktion |

Der ECOLITE Regler hat zwei konfigurierbare Digital-eingänge für Sonderfunktionen. Es stehen je Eingang 5 Sonderfunktionen zur Auswahl. Bei Bedarf kann die jeweilige Sonderfunktion auch invertiert parametrieren werden (z.B. Öffnerkontakt statt Schließerkontakt vorhanden). Die gleiche Funktion kann nicht gleichzeitig auf beiden Eingängen genutzt werden.

8.1.6 BIOS-Menü

Anzeige der internen Uhrzeit und des Datums des Reglers – Menü CL:

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒HOUr | ECOLITE Regler Uhrzeit |
| Modbus: | 00:00 – 23:59 |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒dAtE | ECOLITE Regler Datum |
| Modbus: | 01.01 – 31.12 |
| (Lesen und Schreiben) | |
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒YEAr | ECOLITE Regler Datum – Jahr |
| Modbus: | 2000 – 2099 |
| (Nur Lesen) | |

8.1.7 Einstellungsbeispiele

Der ECOLITE Regler ist ab Werk für eine Saugdruckregelung mit Saugdrucksollwert -10 °C für Kältemittel R404A konfiguriert. Sollte diese Konfiguration für die Anwendung nicht zutreffend sein, kann der Anwender durch Parametrierung des ECOLITE Reglers die notwendigen Anpassungen vornehmen.

Beispiel 1: Einstellen des Kältemittels

Im folgenden Beispiel wird das Verstellen des Kältemittels von R404A auf R134a beschrieben. Die kursiv darstellten Benutzereingaben dienen zur Freischaltung der betreffenden Menüs und müssen nur beim ersten Mal nach Einschalten der Stromversorgung des Reglers durchgeführt werden. Danach bleibt die Freischaltung der Menüs für ca. 30 Minuten erhalten, d.h. bei nachfolgenden Parametrierungen können diese Schritte entfallen.

Erforderliche Benutzereingaben am Regler:

| | |
|------------------------|---|
| Regler zeigt „OFF“ an | ⇒ Tasten F2 und F4 gleichzeitig drücken |
| Regler zeigt „PAr“ an | ⇒ Taste F1 drücken |
| Regler zeigt „PASS“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „0“ an | ⇒ Taste F1 2x drücken |
| Regler zeigt „2“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „PASS“ an | ⇒ Taste F1 drücken |
| Regler zeigt „PAr“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „CnF“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „Ert“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „0“ an | ⇒ Taste F1 4x drücken |
| Regler zeigt „4“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „Ert“ an | ⇒ Taste F2 drücken |
| Regler zeigt „CnF“ an | ⇒ Taste F2 drücken |
| Regler zeigt „PAr“ an | ⇒ Taste F2 drücken |
| Regler zeigt „OFF“ an | ⇒ Taste F2 drücken |

Beispiel 2: Einstellen des Sollwerts der Saugdruckregelung

Im folgenden Beispiel wird das Verstellen des Saugdrucksollwertes (Temperaturwertes) von -10 °C auf -5 °C beschrieben. Die kursiv dargestellten Benutzereingaben dienen zur Freischaltung der betreffenden Menüs und müssen nur beim ersten Mal nach Einschalten der Stromversorgung des Reglers durchgeführt werden. Danach bleibt die Freischaltung der Menüs für ca. 30 Minuten erhalten, d.h. bei nachfolgenden Parametrierungen können diese Schritte entfallen.

Erforderliche Benutzereingaben am Regler:

| | |
|-------------------------|---|
| Regler zeigt „OFF“ an | ⇒ Tasten F2 und F4 gleichzeitig drücken |
| Regler zeigt „PAr“ an | ⇒ Taste F1 drücken |
| Regler zeigt „PASS“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „0“ an | ⇒ Taste F1 2x drücken |
| Regler zeigt „2“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „PASS“ an | ⇒ Taste F1 drücken |
| Regler zeigt „PAr“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „CnF“ an | ⇒ Taste F1 drücken |
| Regler zeigt „CPr“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „SP1“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „-10.0“ an | ⇒ Taste F1 mehrmals drücken bis Wert auf „-5.0“ |
| Regler zeigt „-5.0“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „SP1“ an | ⇒ Taste F2 drücken |
| Regler zeigt „CPr“ an | ⇒ Taste F2 drücken |
| Regler zeigt „PAr“ an | ⇒ Taste F2 drücken |
| Regler zeigt „OFF“ an | ⇒ Taste F2 drücken |

Beispiel 3: Aktivieren des Reglers

Erforderliche Benutzereingaben am Regler:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Regler zeigt „OFF“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „init“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „OnOF“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „OFF“ an | ⇒ Taste F1 drücken |
| Regler zeigt „On“ an | ⇒ Taste F4 drücken |
| Regler zeigt „OnOF“ an | ⇒ Taste F2 drücken |
| Regler zeigt „init“ an | ⇒ Taste F2 drücken |

Regler zeigt Saugdruck in Bar an.

8.1.8 Alarmmeldungen

Der ECOLITE Regler erzeugt nachfolgend beschriebene Alarmmeldungen:

Alarm 03 – Störung Umgebungstemperaturfühler

Die Messwerte des Temperaturfühlers liegen außerhalb des zulässigen Messbereiches. Die Störung 03 wird in die Alarmliste eingetragen. Das Störmelderelais schaltet auf Störung. Der ECOLITE Regler verwendet als Verflüssigungsdrucksollwert den Parameter SP2 beim weiteren Betrieb. Werden dann länger als 30 Minuten gültige Werte geliefert, wird die Störmeldung aufgehoben.

Alarm 04 – Störung Kühlraumtemperaturfühler

Die Messwerte des Temperaturfühlers liegen außerhalb des zulässigen Messbereiches. Die Störung 04 wird in die Alarmliste eingetragen. Das Störmelderelais schaltet auf Störung. Das Flüssigkeitsmagnetventil wird geschlossen. Werden länger als 30 Minuten gültige Werte geliefert, wird die Störmeldung aufgehoben. Der Verflüssigungssatz geht wieder in Betrieb.

Alarm 05 – Störung Druckgastemperaturfühler

Die Messwerte des Temperaturfühlers liegen außerhalb des zulässigen Messbereiches. Die Störung 05 wird in die Alarmliste eingetragen. Das Störmelderelais schaltet auf Störung. Das Flüssigkeitsmagnetventil wird geschlossen und der Verdichter abgeschaltet. Werden länger als 30 Minuten gültige Werte geliefert, wird die Störmeldung aufgehoben. Das Flüssigkeitsmagnetventil öffnet und der Verdichter geht wieder in Betrieb.

Alarm 06 – Auslösung Sicherheitskreis Verdichter

Die Auslösung eines Elementes des Verdichter Sicherheitskreises wurde erkannt. Im Sicherheitskreis sind der Hochdruckschalter, der Niederdruckschalter, das Motorschutzgerät und ggf. die Ölniveauüberwachung OLC-K1 eingebunden. Der Verdichter wird abgeschaltet. Das Flüssigkeitsmagnetventil wird geschlossen. Die Störung 06 wird in die Alarmliste eingetragen. Das Störmelderelais schaltet auf Störung. Hoch- oder Niederdruckschalter stellen selbstständig zurück. Motorschutzgerät oder ggf. Ölniveauüberwachung OLC-K1 werden durch manuelles Unterbrechen der Versorgungsspannung des Verflüssigungssatzes entriegelt. Der Verdichter läuft ca. 20 – 30 Minuten nach dem Entriegeln an.

Alarm 07 – Einsatzgrenze überschritten – Druckgastemperatur

Der Temperaturgrenzwert (145°C) wurde überschritten. Der Verdichter wird abgeschaltet. Das Flüssigkeitsmagnetventil wird geschlossen. Die Störung 07 wird in die Alarmliste eingetragen. Das Störmelderelais schaltet auf Störung. Der Verdichter läuft ca. 20 – 30 Minuten nach dem Entriegeln an.

Alarm 16 – Einsatzgrenze überschritten – Hochdruck

Der ECOLITE Regler hat einen zu hohen Verflüssigungsdruck gemessen. Der Grenzwert (Parameter dHA) wurde überschritten. Der Verdichter stoppt. Das Flüssigkeitsmagnetventil wird geschlossen. Die Störung 16 wird in die Alarmliste eingetragen. Das Störmelderelais schaltet auf Störung. Der Verdichter läuft ca. 20 – 30 Minuten nach dem Entriegeln an.

Alarm 17 – Störung Sauggastemperaturfühler

Die Messwerte des Temperaturfühlers liegen außerhalb des zulässigen Messbereiches. Die Störung 17 wird in die Alarmliste eingetragen. Der Alarm deaktiviert die Überwachung der minimalen und maximalen Sauggasüberhitzung. Der Verdichter läuft weiter. Werden dann länger als 30 Minuten gültige Werte geliefert, wird die Störmeldung aufgehoben.

Alarm 18 – Einsatzgrenze überschritten – Sauggasüberhitzung niedrig

Der ECOLITE Regler bestimmt die Differenz zwischen Ansaugtemperatur und Sättigungstemperatur des Ansaugdrucks. Bei Unterschreiten der minimalen Überhitzung (5 K) länger als die eingestellte Dauer (5 min) wird der Alarm 18 in die Alarmliste eingetragen. Der Verdichter läuft weiter.

Alarm 19 – Einsatzgrenze überschritten – Sauggasüberhitzung hoch

Der ECOLITE Regler bestimmt die Differenz zwischen Ansaugtemperatur und Sättigungstemperatur des Ansaugdrucks. Bei Überschreiten der maximalen Überhitzung (40 K) länger als die eingestellte Dauer (5 min) wird der Alarm 19 in der Alarmliste eingetragen. Der Verdichter läuft weiter.

8.1.9 Kommunikation

Der ECOLITE Regler hat an der oberen Geräteseite eine RS485 Schnittstelle zur Kommunikation mit anderen Geräten (z.B. mit einem PC unter Nutzung der BITZER BEST Software). Mittels eines Adapterkabels kann der BEST Schnittstellenkonverter an den ECOLITE Regler angeschlossen werden. Zum Anschluss eines Fremdgerätes an den ECOLITE Regler werden als Steckanschluss folgende Komponenten benötigt:

| | |
|------------------|---|
| Steckergehäuse: | 1x MOLEX Art.-Nr.: 51065-0300 |
| Kontakte: | 3x MOLEX Art.-Nr.: 50212-8000 |
| Kontaktbelegung: | Pin 1 – RS485- Pin 2 – RS485+ Pin 3 – GND |
| Protokoll: | Modbus RTU |
| Teilnehmerart: | Slave |
| Adresse: | 1 |
| Geschwindigkeit: | 19200 Baud |
| Datenformat: | 1 Startbit 8 Datenbits gerade Parität 1 Stoppbit |

Einstellmöglichkeiten:



Hinweis: Das Verstellen der Parameter führt u. U. dazu, dass ohne weitere Anpassung am Fremdgerät, mit dem die Änderung vorgenommen wurden, die Kommunikation des Fremdgerätes mit dem Regler nicht mehr möglich ist.

| Modbus- adresse | Funktion |
|--|--|
| Modbus: 53274 (Lesen und Schrei- ben) | Modbusadresse ECOLITE Regler 1 – 255 Einstellung ab Werk: 1 |
| Modbus: 53275 (Lesen und Schrei- ben) | Modbus Geschwindigkeit 3 = 9600 4 = 19200 Einstellung ab Werk: 4 = 19200 Baud |
| Modbus: 53276 (Lesen und Schrei- ben) | Modbus Parität 1 = gerade 2 = keine 3 = ungerade Einstellung ab Werk: 0 = gerade Parität |

Nachdem oben gelistete Parameter verändert wurden, ist eine Unterbrechung der Versorgungsspannung und ein Neustart des Reglers notwendig, damit die neuen Werte zur Kommunikation des Reglers aktiviert werden.

Die Adresse "1" kann vom eingesetzten Modbus-Master binär verschieden interpretiert werden, je nach dessen Einstellung. Ggf. mit "0" oder "2" versuchen.

8.1.10 Controller Quick Guide

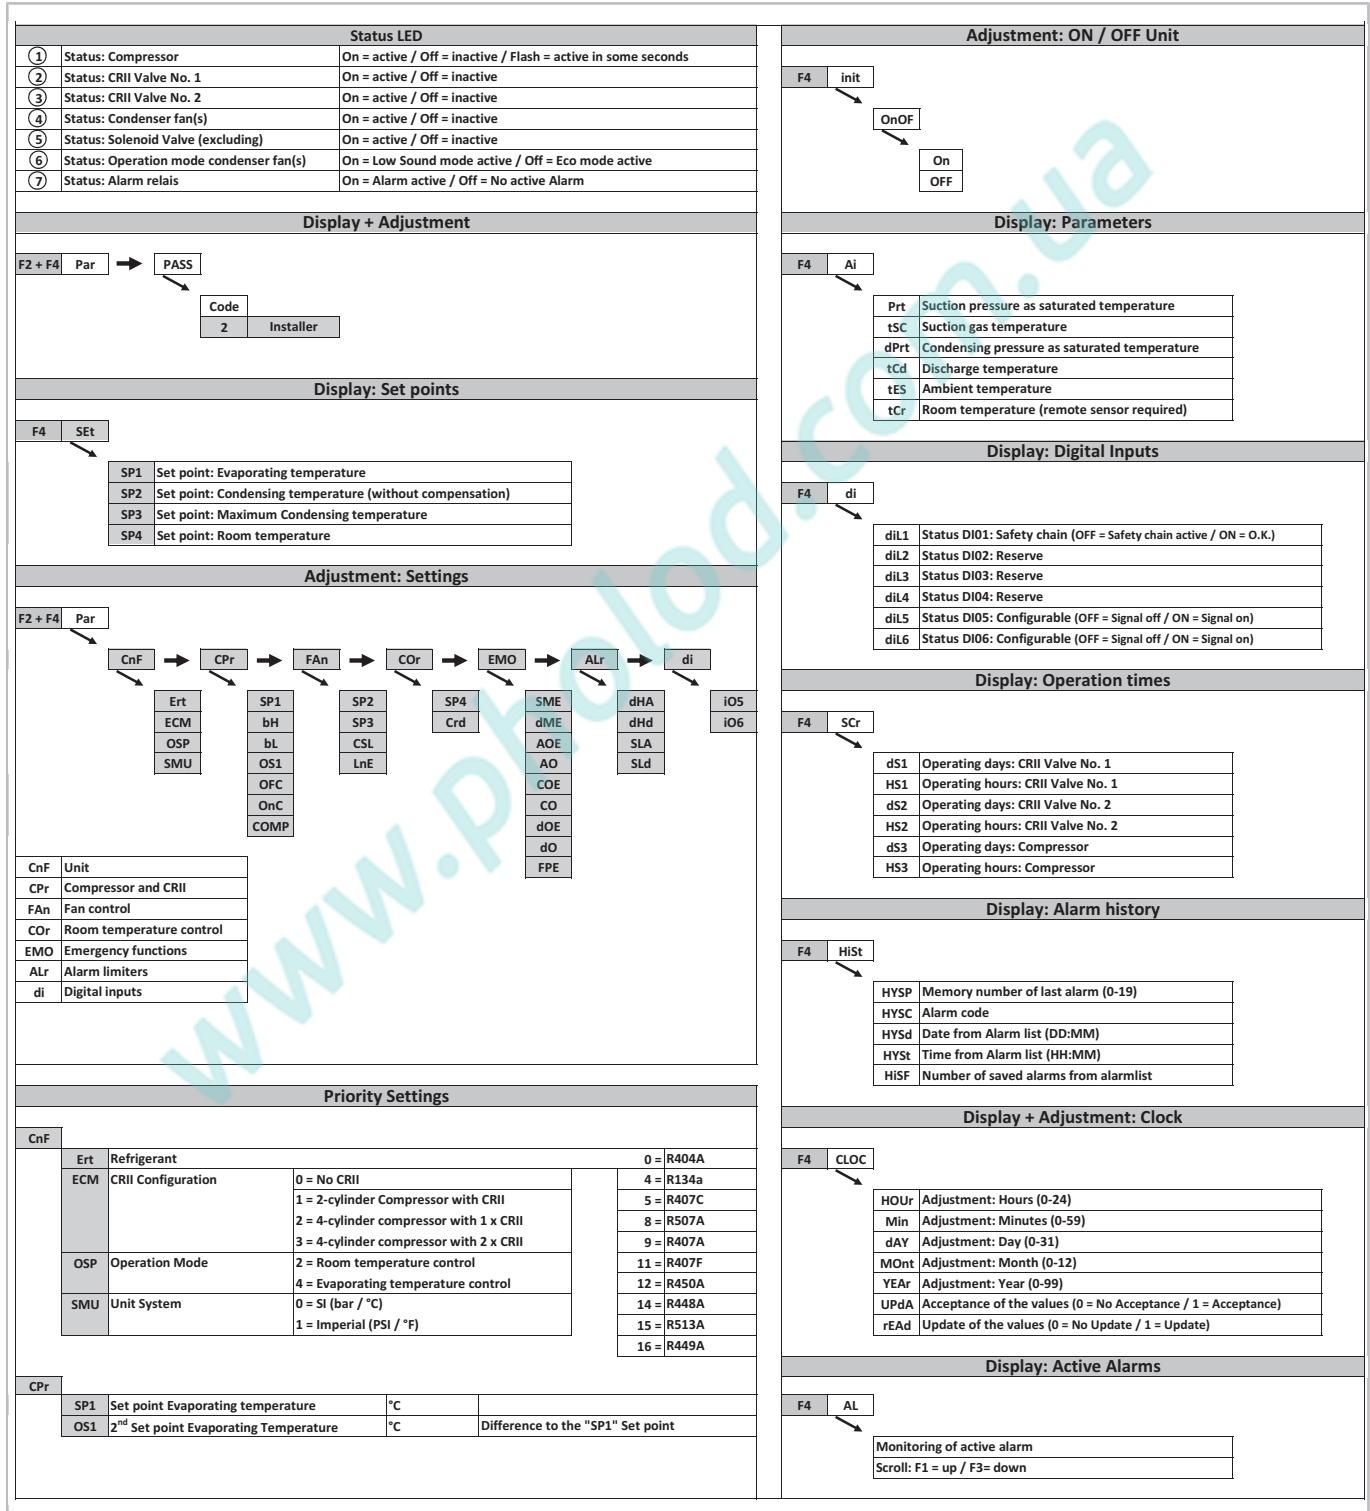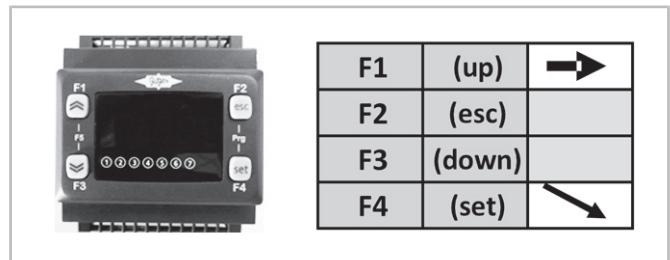

9 Betrieb

9.1 Regelmäßige Prüfungen

Der Verflüssigungssatz muss regelmäßig von einem Sachkundigen geprüft werden. Die Prüfintervalle sind von Kältemittel, Kühlmedium und Betriebsart abhängig. Sie müssen vom Betreiber festgelegt werden.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch ausströmenden Dampf am Druckentlastungsventil!
Nicht im Ausströmbereich des Druckentlastungsventils arbeiten!

Folgende Punkte kontrollieren:

- Ölstand des Verdichters.
- Verdampfungstemperatur.
- Sauggastemperatur.
- Verflüssigungstemperatur.
- Differenz zwischen Verflüssigungstemperatur und Lufteintrittstemperatur in den Verflüssiger.
- Druckgastemperatur.
- Öltemperatur.
- Schalthäufigkeit.
- Stromaufnahme des Verdichters.
- Stromaufnahme von Verflüssigerventilator(en).
- Sichtprüfung der Kabel und Kontrolle der elektrischen Verbindungsstellen.
- Dichtigkeit des Kältemittelkreislaufs.
- Sauggasüberhitzung.

Datenprotokoll pflegen und Daten mit früheren Messungen vergleichen. Bei größeren Abweichungen Ursache ermitteln und beheben. Ebenso folgende Punkte überprüfen und bei Bedarf Wartung durchführen:

- Verschmutzung des Verflüssigers.
- Kältemittelfüllung (Zustand im Flüssigkeitsschauglas).
- Feuchtegrad des Kältemittels (Feuchtigkeitsindikator) – ggf. Filtertrockner austauschen.
- sicherheitsrelevante Teile z. B. Druckwächter, Motorschutzeinrichtung.

Ölwechsel und weitere Wartungsarbeiten siehe Betriebsanleitungen für Verdichter und Druckbehälter.

10 Außer Betrieb nehmen

10.1 Stillstand

Bis zur Demontage Ölheizung eingeschaltet lassen. Das verhindert erhöhte Kältemittelanhäufung im Öl.



WARNUNG

Gefahr von Kältemittelausdampfung aus dem Öl.

Je nach Kältemittel erhöhtes Risiko durch Entflammbarkeit!

Stillgelegte Verdichter oder Gebrauchstöpfe können noch relativ hohe Anteile an gelöstem Kältemittel enthalten.

Absperrventile am Verdichter schließen und Kältemittel absaugen!

10.2 Demontage des Verflüssigungssatzes oder von Bauteilen



WARNUNG

Verdichter oder andere Bauteile des Verflüssigungssatzes können unter Druck stehen!

Schwere Verletzungen möglich.

Alle relevanten Bauteile auf drucklosen Zustand bringen!

Schutzbrille tragen!



WARNUNG

Gefahr von elektrischem Schlag!

An elektrischen Teilen kann Spannung anliegen!

Spannungsabfuhr unterbrechen! Sicherungen entfernen!

Absperrventile vor und nach dem betreffenden Bauteil schließen. Kältemittel absaugen. Kältemittel nicht abblasen, sondern umweltgerecht entsorgen!

Verschraubungen oder Flansche an den Verdichterventilen lösen. Verdichter ggf. mit Hebezeug aus der Anlage ausbauen.

10.3 Öl ablassen

Siehe Betriebsanleitung für Verdichter und Ölabscheider.

Altöl umweltgerecht entsorgen!



VORSICHT

Öltemperatur in Verdichter und Ölabscheider kann nach vorausgehendem Betrieb über 60°C liegen.

Schwere Verbrennungen möglich.

Vor Arbeiten am Verflüssigungssatz: Anlage ausschalten und abkühlen lassen.

10.4 Verdichter und andere Bauteile entfernen oder entsorgen

Kältemittel und Öl entfernen siehe oben. Einzelne Bauteile oder kompletten Verflüssigungssatz entsorgen:

- Offene Anschlüsse gasdicht verschließen (z. B. Absperrventile, Flansche, Verschraubungen).
- Schwere Teile ggf. mit Hebezeug transportieren.
- Reparieren lassen oder umweltgerecht entsorgen.

Table of contents

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Introduction | 43 |
| 1.1 | Also observe the following technical documents | 43 |
| 2 | Safety | 43 |
| 2.1 | Authorized staff | 43 |
| 2.2 | Residual risks | 43 |
| 2.3 | Safety references | 43 |
| 2.3.1 | General safety references | 44 |
| 3 | Classification of the condensing units and of its components according to the EU directives | 45 |
| 4 | State of delivery and schematic design of the ECOLITE condensing units | 47 |
| 5 | Application ranges | 48 |
| 5.1 | Maximum allowable pressure | 48 |
| 6 | Mounting | 49 |
| 6.1 | Transporting the condensing unit | 49 |
| 6.1.1 | Transport locks for condensing units | 49 |
| 6.2 | Installing the condensing unit | 49 |
| 6.3 | Pipelines | 51 |
| 6.4 | Incorporation of the condensing unit into the refrigeration system | 51 |
| 6.5 | Connections and dimensional drawing | 52 |
| 7 | Electrical connection | 53 |
| 7.1 | Schematic wiring diagram for ECOLITE condensing units | 53 |
| 8 | Commissioning | 55 |
| 8.1 | Setting the controller | 55 |
| 8.1.1 | Function keys | 57 |
| 8.1.2 | Display | 58 |
| 8.1.3 | First switching on of the power supply | 59 |
| 8.1.4 | Status menu | 60 |
| 8.1.5 | Programming menu | 67 |
| 8.1.6 | BIOS menu | 74 |
| 8.1.7 | Adjustment examples | 74 |
| 8.1.8 | Alarm messages | 77 |
| 8.1.9 | Communication | 78 |
| 8.1.10 | Controller Quick Guide | 79 |
| 9 | Operation | 80 |
| 9.1 | Regular tests | 80 |
| 10 | Decommissioning | 80 |
| 10.1 | Standstill | 80 |
| 10.2 | Disassembly of the condensing unit or of components | 80 |
| 10.3 | Drain oil | 81 |
| 10.4 | Remove or dispose of the compressor and other components | 81 |

1 Introduction

These condensing units are intended for incorporation into refrigeration systems in accordance with the EU Machinery Directive 2006/42/EC. They may only be put into operation if they have been installed into the refrigeration systems according to these mounting/operating instructions and if the overall system complies with the applicable legal provisions.

The condensing units have been built in accordance with state-of-the-art methods and the applicable regulations. Particular importance has been placed on user safety.

The electrical components correspond to the EU Low Voltage Directive 2014/35/EU. Moreover, the pressurised components must comply with the EU Pressure Equipment Directives 2014/68/EU (PED) (see table 1, page 45).

These operating instructions must be kept available near the refrigeration system during the whole lifetime of the condensing unit.

1.1 Also observe the following technical documents

In addition to these instructions, the operating instructions and Technical Information for the respective compressors and pressure vessels must be taken into account.

- ECOLITE Quick Guide
- KB-104 operating instructions BITZER ECOLINE
- DB-300 pressure vessel: Liquid receivers and oil separators
- KT-101 CR II system / capacity control for BITZER ECOLINE
- The manufacturer's documentation of the individual components included in the scope of delivery

2 Safety

2.1 Authorized staff

All work done on compressors and refrigeration systems may only be performed by qualified and authorized staff who have been trained and instructed accordingly. The qualification and expert knowledge of the personnel must correspond to the local regulations and guidelines.

2.2 Residual risks

The individual components of the condensing unit may present unavoidable residual risks. That is why any person working on this device must carefully read these operating instructions!

The following regulations shall apply:

- the relevant safety regulations and standards (e.g. EN378, EN60204 and EN60335),
- the generally accepted safety rules,
- the EU directives,
- national regulations.

2.3 Safety references

are instructions intended to prevent hazards. Safety references must be stringently observed!



NOTICE

Safety reference to avoid situations which may result in damage to a device or its equipment.



CAUTION

Safety reference to avoid a potentially hazardous situation which may result in minor or moderate injury.



WARNING

Safety reference to avoid a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury.



DANGER

Safety reference to avoid an imminently hazardous situation which may result in death or serious injury.

2.3.1 General safety references

State of delivery



CAUTION


The condensing unit is filled with a protective charge: Excess pressure 0.2 .. 0.5 bar.
Risk of injury to skin and eyes.
Depressurise the condensing unit!
Wear safety goggles!

For work on the condensing unit once it has been commissioned



WARNING

Compressors or other components of the condensing units may be under pressure!
Serious injuries are possible.
Depressurise all relevant components!
Wear safety goggles!



CAUTION

Surface temperatures of more than 60°C or below 0°C.
Risk of burns or frostbite.
Shut off accessible areas and mark them.
Before performing any work on the condensing unit: Switch it off and let it cool down.



CAUTION

The fins of the condenser have sharp edges!
Risk of lacerations.
Before performing any work on the condensing unit: Wear protective gloves.

When working on the fans of the heat exchangers or on the additional fans:



DANGER

Rotating fan blades!
Body parts may be injured, bone fractures!
Clothes may be caught and drawn into the protective grating!
Work on the fan only with the device disconnected from the power supply.

3 Classification of the condensing units and of its components according to the EU directives

The condensing units are intended for incorporation into machines in accordance with the EU Machinery Directive 2006/42/EC. The electrical components comply with the EU Low Voltage Directive 2014/35/EU. For the incorporated pressurised components, the EU Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) may be applicable, except for the compressors (see below). The corresponding declarations of conformity and manufacturers' declarations are available. Classification of the individual components and additional explanations see table 1, page 45.



Information

Condensing units are not considered a "functional whole" according to the PED and do therefore not fall within the scope of Art.1 § 2.1.5 "Assemblies". The directive is therefore only applied to the individual components. The same applies to the CE marking. Assessment by a notified body: Bureau Veritas, Paris – "Technical Appraisal" for ASERCOM members PED-TA ASE_001_01-DEU.



Information

According to Article 4 § 3.10, semi-hermetic and open drive compressors are excluded from the application range of the PED. This exception is confirmed by the evaluation of a notified body. Please refer to "Explanations about the product conformity" AC-100 for further explanations. Please refer to AC-100 for the classification of pressurised accessories for compressors.

| Component | PED ① | MD | LVD | EMC | CE marking | Comments |
|----------------------------------|----------------|----|-----|-----|------------|---|
| Compressor, semi-hermetic | Art. 4 (3.10) | X | X | | X | For accessories, see explanation AC-100 |
| Discharge gas shut-off valve | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Suction gas shut-off valve | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN32 / PS 32 bar |
| Condenser, air-cooled | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Condenser fan | Art. 4 (3) | | | X | X | |
| Additional fan | Art. 4 (3) | | | X | X | |
| Liquid line, condensate line | Art. 4 (3) | | | | X ② | ≤ DN25 / PS 32 bar, detachable joint ② |
| Pipe joints | I/II | | | | | ≤ DN32 permanent joint ② |
| Discharge gas line | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Pipe joints | | | | | | According to DN |
| Suction gas line | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 19 bar |
| Pipe joints | | | | | | Detachable joint ≤ DN25 |
| Liquid receiver | II | | | | | < 6.25 .. 31.25 dm ³ / PS 32 bar |
| Ball valve | Art. 4 (3) | | | | | |
| Oil separator | I | | | | X | < 6,25 dm ³ / PS 32 bar |
| Check valve | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN32 / PS 32 bar |
| Filter drier | Art. 4 (3) | | | | | < 1.56 dm ³ / PS 32 bar |
| Sight glass | Art. 4 (3) | | | | | < 1 dm ³ / PS 32 bar |
| HP limiter/ | IV | | | | | With safety function |
| HP cut-out | | | | | | |
| LP limiter | IV | | | | | With safety function |
| Discharge gas temperature sensor | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 |



| Component | PED ① | MD | LVD | EMC | CE marking | Comments |
|--------------------------------|-------------|----|-----|-----|------------|---------------------------------|
| Suction gas temperature sensor | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 |
| High pressure transmitter | Art. 4 (3) | | | | | < 1 dm ³ / PS 32 bar |
| Low pressure transmitter | Art. 4 (3) | | | | | < 1 dm ³ / PS 32 bar |
| Ambient temperature sensor | | | | | | |
| CRII capacity control | Art. 4 (3) | | | | | ≤ DN25 |

Tab. 1: Classification of the ECOLITE components according to the EU directive

PED 2014/68/EU, MD 2006/42/EG, LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU

① Fluid group 2 according to PED (refrigerant group L1 / EN378). Maximum allowable pressure PS: 32 bar (HP), 19 bar (LP)

② Receiver according to category II, procedure according to Art. 3.1.2, CE marking on the receiver

4 State of delivery and schematic design of the ECOLITE condensing units

- Protective gas charge: Excess pressure approx. 0.2 .. 0.5 bar.
- For the technical data, see brochures of the condensing units: KP-206.

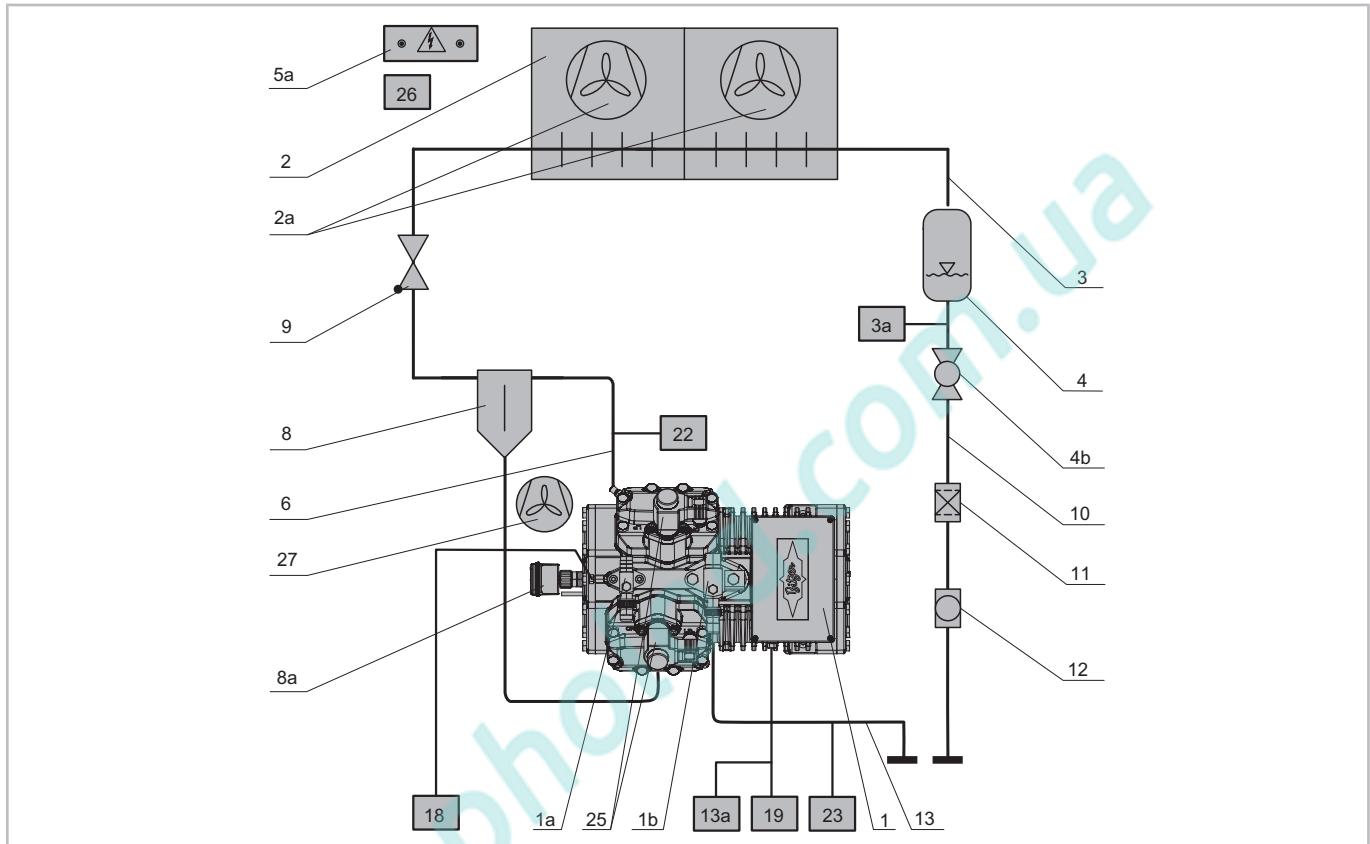


Fig. 1: Schematic design of the ECOLITE condensing units (example shows LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y)

| Component | Scope of delivery | |
|--|-------------------|------|
| | Stand. | Opt. |
| 1 Compressor, semi-hermetic | x | |
| 1a Discharge gas shut-off valve | x | |
| 1b Suction gas shut-off valve | x | |
| 2 Condenser, air-cooled | x | |
| 2a Condenser fan | x | |
| 3 Condensate line | x | |
| 3a High-pressure transmitter | x | |
| 4 Liquid receiver | x | |
| 4b Ball valve | x | |
| 5a Terminal box/controller of the condensing unit | x | |
| 6 Discharge gas line | x | |
| 8 Oil separator | | x |
| 8a Oil monitoring OLC-K1 | | x |
| 9 Check valve | | x |
| 10 Liquid line | x | |
| 11 Filter drier | x | |
| 12 Sight glass | x | |
| 13 Suction gas line (insulated) | x | |
| 13a Low-pressure transmitter | x | |
| 18 HP limiter/ HP cut-out | x | |
| 19 LP limiter | x | |
| 22 Discharge gas temperature sensor | x | |
| 23 Suction gas temperature sensor | x | |
| 25 CRII capacity control | x | x |
| 1 x standard for LHL3E/2EES-2Y .. LHL5E/4CES-6Y | | |
| 1 x standard + 1 x option for LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y | | |
| 26 Ambient temperature sensor | x | |
| 27 Additional fan | x | |

5 Application ranges

| | |
|---------------------------------------|--|
| Permitted refrigerant | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A , R507A , R513A |
| Oil charge ① | $t_c < 70^\circ\text{C}$ BITZER BSE32 |
| Maximum allowable pressure (PS) | LP: 19 bar, HP: 32 bar |
| Maximum permitted ambient temperature | -20°C .. +55°C |

For application limits, see brochure KP-104 or BITZER software.

① For alternative oils, see Technical Information KT-510.



WARNING

Risk of bursting due to counterfeit refrigerants!
Serious injuries are possible!
Purchase refrigerants only from reputable manufacturers and reliable distributors!

5.1 Maximum allowable pressure

The whole system must be designed and operated such that the maximum allowable pressure (PS) cannot be exceeded in any part of the system (see name plate details).

Pressure relief valves on receivers (pressure vessels) are absolutely necessary if:

- it is to be expected that the maximum allowable pressure will be exceeded due to external heat sources (e.g. fire).
- the entire refrigerant charge of the system is more than 90% of the pressure vessel volume at 20°C (capacity). The vessel volume is defined as the volume between the valves upstream and downstream of a pressure vessel lockable during normal operation.
- a check valve is located between condenser and receiver.

Safety switching devices

According to local regulations, additional pressure-limiting safety devices must be provided.

Tab. 2: Legend and state of delivery ECOLITE condensing units

6 Mounting

6.1 Transporting the condensing unit

The condensing unit is screwed to the pallet in the state of delivery. Remove these screwed joints!

Recommended transport options:

- Guide the lifting slings along the bottom of the condensing unit and lift the condensing unit by crane. In doing so, watch out for non-uniform displacement of the centre of gravity!
- Fix either screw-in eyes or rails with screws (M8) to the four load suspension points. The screw-in eyes and screws must not exceed a maximum screw-in thread length of 30 mm because otherwise the condenser may become damaged! Screw-in eyes, screws and rails are not included in the scope of delivery. Lift the condensing unit either by crane or forklift using the lifting slings or by hand directly on the rails.

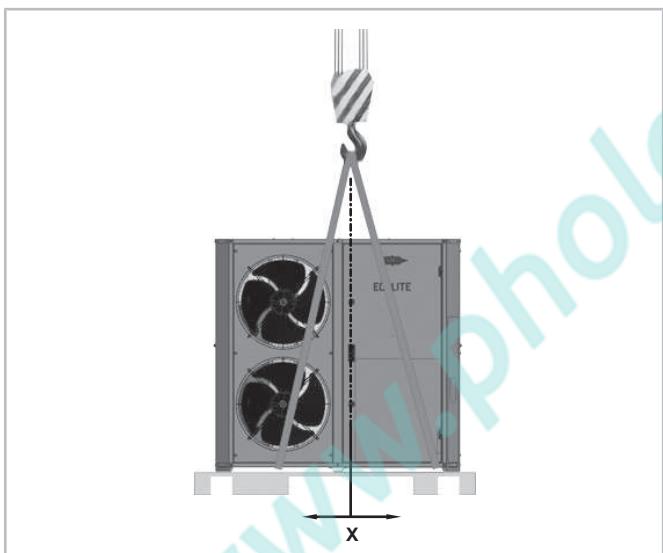


Fig. 2: Lifting by crane on the lifting slings, X = centre of gravity

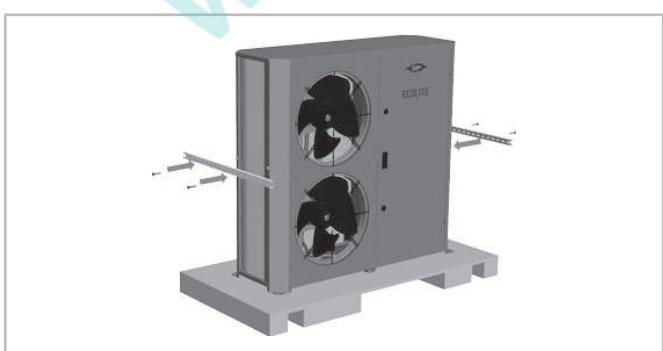


Fig. 3: Fixing the transport rails



Fig. 4: Lifting by crane on the transport rails

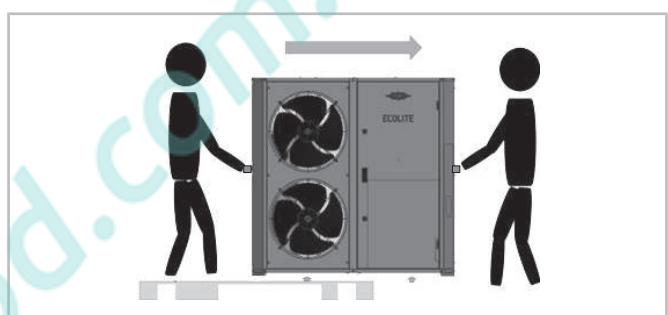


Fig. 5: Lifting by hand on the transport rails

6.1.1 Transport locks for condensing units

To avoid transport damage to condensing units in their state of delivery, the vibration dampers of the compressors are blocked by transport locks. It is imperative to remove these locks after assembly and prior to starting operations. See operating instructions of the compressor KB-104.

6.2 Installing the condensing unit

The place of installation must have sufficient load-carrying capacity and must be level and vibration-resistant. Minimum distances to fixed delimiting surfaces must be complied with. Avoid a short-circuit of the air flow or obstacles in the air flow of the condenser fans!

During system design, take the minimum and maximum loads into account. Design pipework and risers according to the generally known rules for compound systems. Contact BITZER if the system is operated under extreme conditions (e.g. aggressive atmosphere, low outdoor temperatures, etc.).

Ensure good accessibility for maintenance and service work!

If the ECOLITE condensing unit is mounted on mounting brackets, the installation surface under the four lateral fixing points must be at least 6×6 cm. Use three mounting brackets (on the right, in the middle and on the left). It is not necessary to screw the bracket in the middle to the device.



NOTICE

When installing the condensing unit in areas where extreme wind loads may occur, screw it always firmly to the ground!

If installed on a roof, provide sufficient lightning protection!



CAUTION

The fins of the condenser have sharp edges!

Risk of lacerations.



Before performing any work on the condensing unit: Wear protective gloves.

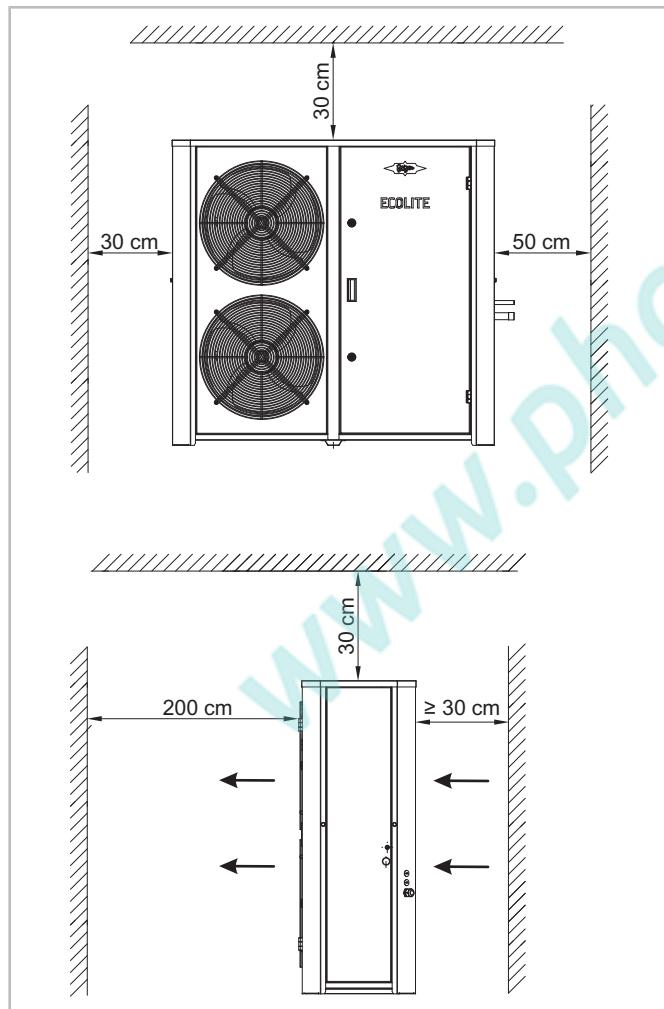


Fig. 6: Minimum distances to the wall and ceiling (example shows LHL5E/ ..)

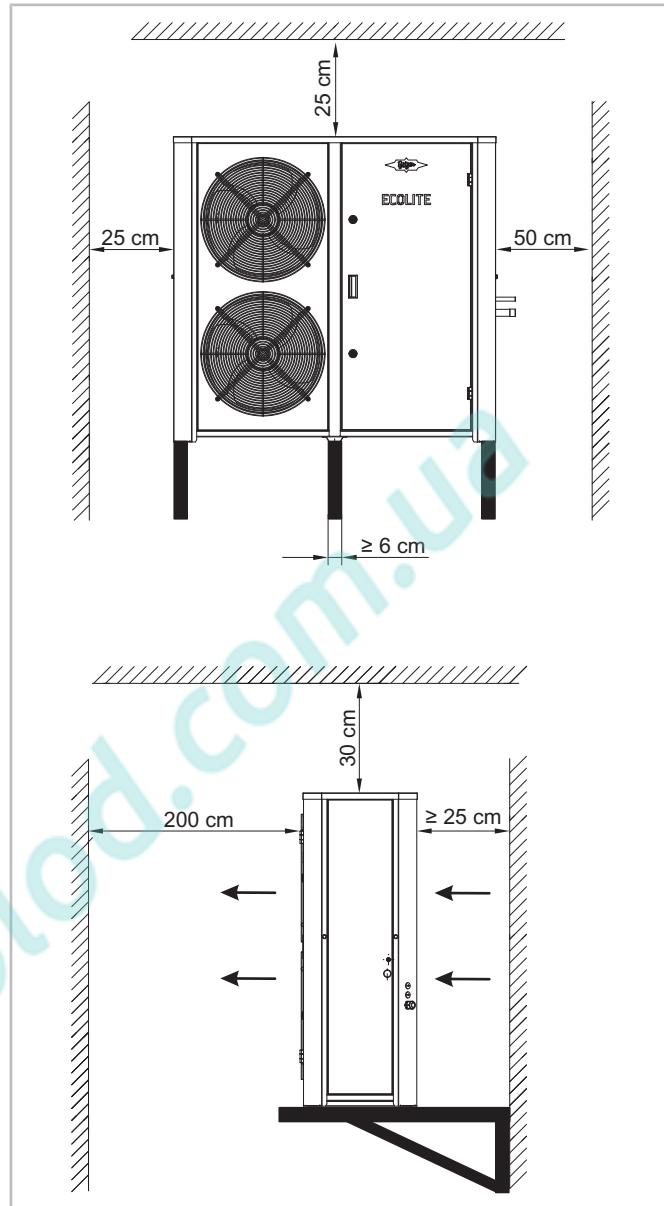


Fig. 7: Minimum distances to the wall and ceiling when mounted on a mounting bracket (example shows LHL5E/ ..)

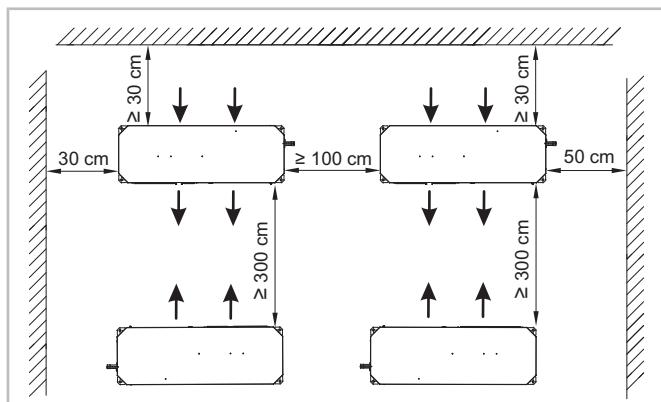


Fig. 8: Minimum distances when installing several condensing units

NOTICE

Avoid a short-circuit of the air flow or obstacles in the air flow of the condenser fans!

NOTICE

A solenoid valve in the liquid line is urgently recommended!

6.3 Pipelines

The pipelines must be as short as possible in order to minimise pressure drops and to keep the refrigerant quantity available in the pipeline system as low as possible.

NOTICE

During soldering work on the suction gas line, protect the low pressure transmitter against excess heat (max. 120°C)!

6.4 Incorporation of the condensing unit into the refrigeration system

If the ECOLITE condensing unit is positioned above the evaporator, the suction gas line must be executed accordingly. In the case of a long suction gas line or several evaporators, the use of the optionally available oil separator and oil monitoring (OLC-K1) is urgently recommended.

When using an LHL5E with only one capacity-controlled cylinder bank, the suction gas line must be designed such that oil return is guaranteed at the minimum capacity of 50%. Oil level monitoring is recommended.

If the ECOLITE condensing unit is positioned below the evaporator, an additional subcooler should be provided (example see figure 10, page 51).

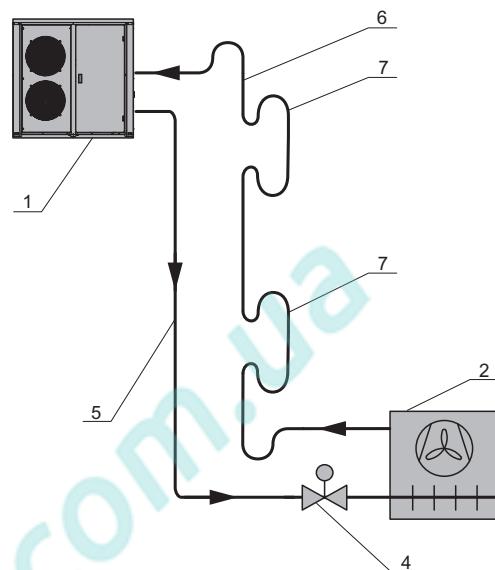


Fig. 9: Mounting of the ECOLITE above the evaporator

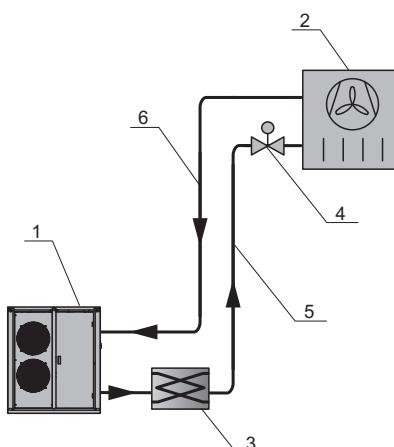


Fig. 10: Mounting of the ECOLITE below the evaporator

Connection positions

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | ECOLITE condensing unit |
| 2 | Evaporator |
| 3 | Additional subcooler |
| 4 | Expansion valve |
| 5 | Liquid line |
| 6 | Suction gas line |
| 7 | Oil syphon |

Tab. 3: Connection positions

6.5 Connections and dimensional drawing

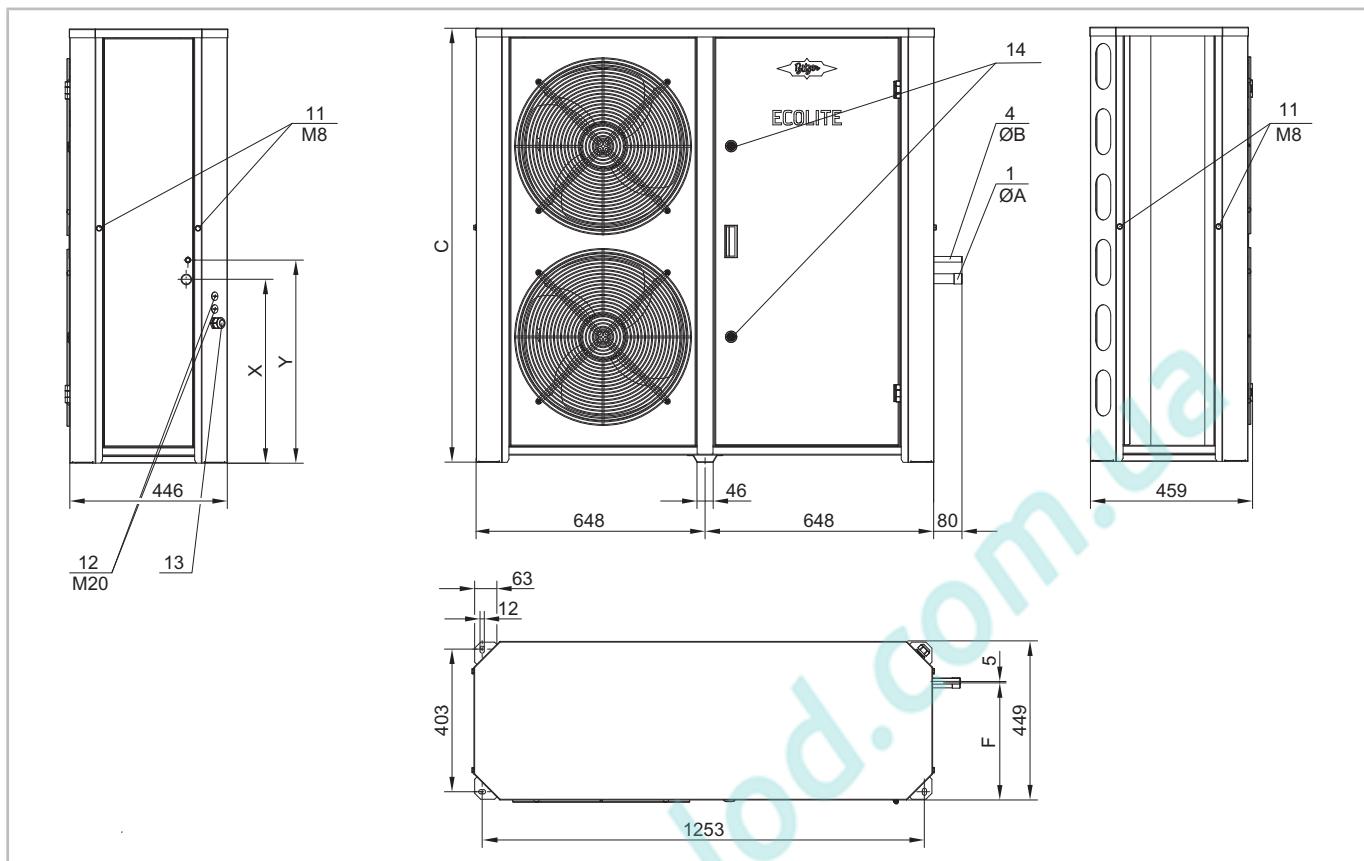


Fig. 11: Connection positions (example shows LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y)

| Type | ØA mm | ØB mm | C mm | F mm | X mm | Y mm |
|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LHL3E/2EES-2Y .. LHL3E/2CES-3Y | 22 | 12 | 830 | 334 | 520 | 568 |
| LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y | 28 | 16 | 1230 | 332 | 520 | 575 |

| Connection positions | |
|----------------------|--|
| 1 | Refrigerant inlet (suction gas line) |
| 4 | Refrigerant outlet (liquid line) |
| 11 | Load suspension points (maximum screw-in thread length of the screws and the screw-in eyes: 30 mm) |
| 12 | Plugs for screwed cable gland |
| 13 | Screwed cable gland (for cable Ø 9-17 mm) |
| 14 | Door lock (key enclosed) |

Tab. 4: Connection positions

7 Electrical connection

Semi-hermetic compressor, condenser fan and electrical accessories correspond to the EU Low Voltage Directive 2014/35/EU.

The ECOLITE condensing unit is provided exclusively for the connection to TN-C-S or TN-S three-phase power supply systems with a nominal voltage 230/400 V Δ/Y at a nominal frequency of 50 Hz. The connection of a neutral conductor is mandatory. A nominal supply voltage with qualitative characteristics according to DIN EN 50160 is required. The ECOLITE condensing unit is provided for a stationary installation.

Type gG fuses or line protection switches with C characteristic must be provided.

| Type | Recommended fuse | Motor protection switch setting value |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| LHL3E/2EES-2(Y) | 8 A | 8.0 A |
| LHL3E/2DES-2(Y) | 10 A | 9.5 A |
| LHL3E/2CES-3(Y) | 13 A | 11.0 A |
| LHL5E/4FES-3(Y) | 13 A | 11.5 A |
| LHL5E/4EES-4(Y) | 16 A | 14.5 A |
| LHL5E/4DES-5(Y) | 16 A | 16.0 A |
| LHL5E/4CES-6(Y) | 20 A | 20.0 A |

Depending on local conditions and applicable regulations, a supply disconnecting device must be provided on site. The service switch provided in the ECOLITE condensing unit does normally not fulfil the requirements regarding an electrical disconnection of the device.

7.1 Schematic wiring diagram for ECOLITE condensing units

| Abbr. | Component |
|--------|---|
| B1 | Controller |
| B3 | High pressure transmitter (liquid line) |
| B4 | Low pressure transmitter (suction gas line) |
| C1 | Operating capacitor fan 1 |
| C2 | Operating capacitor fan 2 |
| F2 | Fuse rating 230 V |
| F3 | Control circuit fuse |
| F5 | High pressure switch |
| F6 | Low pressure switch |
| K1 | Main contactor |
| M1 | Compressor |
| M1E | Oil heater |
| M1Y1 | CRII SV1 |
| M1Y2 | CRII MV2 (option) |
| M2 | Fan 1 |
| M3 | Fan 2 |
| M4 | Additional fan |
| N2 | Fan control module |
| OLC-K1 | Oil monitoring (option) |
| Q1 | Service switch |
| R3 | Discharge gas temperature sensor |
| R4 | Ambient temperature sensor |
| R5 | Cold store temperature sensor (option) |
| R8 | Suction gas temperature sensor |
| SE-B1 | Protection device |
| S12 | Door switch |
| T1 | Control transformer |
| V1 | Fan control module |

Tab. 5: Legend schematic wiring diagram ECOLITE

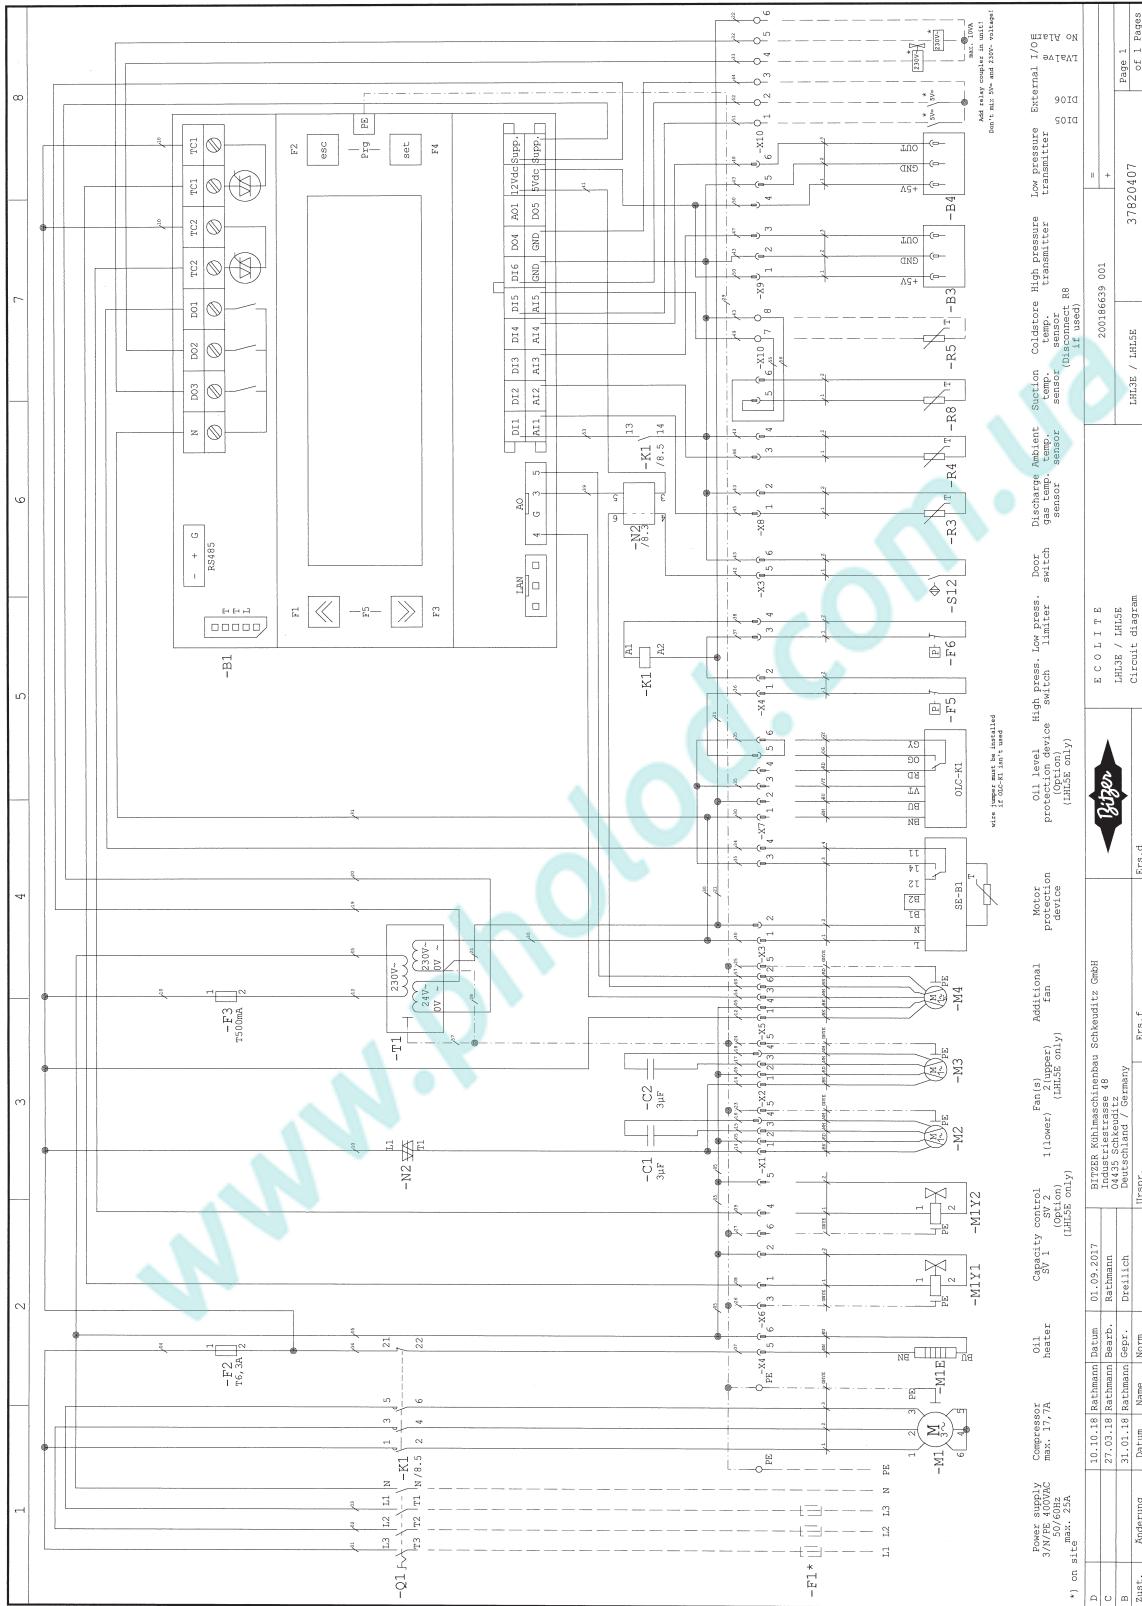


Fig. 12: Schematic wiring diagram ECOLITE condensing units

8 Commissioning

For a detailed description, please refer to the operating instructions KB-104 of the compressor:

- Check tightness
- Evacuate
- Refrigerant charge
- Checks before starting



NOTICE

The oil heater (M1E) is switched on by placing the service switch (Q1) in the position ON (switch position vertical). To prevent damage to the compressor, you must ensure that the oil heater is operated as described in the operating instructions of the compressor KB-104.

- Compressor start
- Settings on the controller

8.1 Setting the controller

Before starting the condensing unit and before activating the controller (see chapter Status menu, page 60) the following parameters must be set (see chapter Programming menu, page 67):

- Refrigerant used
- Retrofitted options
- Provided control according to suction pressure (evaporation pressure) or cold store temperature
- Set point for control

Moreover, parameters for controlling the speed of the fan, influencing the [ECOLITE] controller via the superior system controller, etc., can be adjusted.

The ECOLITE controller has four function keys for operation and diagnostics and a colour display on the top of the device. Operation and diagnostics are also possible via the BEST SOFTWARE.



Fig. 13: ECOLITE controller user interface

| Menu | Functions |
|------------------|--|
| Status menu | <ul style="list-style-type: none">Activation / deactivation of the ECOLITE controllerDisplay of the status of the condensing unitDisplay of the active set pointsDisplay of the current measured values (analogue inputs of the controller)Display of the current states of the digital inputs of the controllerDisplay of the operating time for compressor and CR II capacity regulatorDisplay of the historical alarms (20 memory locations)Display and setting of date and time of the controllerDisplay of the active alarm |
| Programming menu | <ul style="list-style-type: none">Settings regarding the system configuration and the ECOLITE condensing unitSettings regarding the control of the compressor and the CR IISettings regarding the control of the fansSettings for the cold store controlSettings for the emergency serviceSettings for the monitoring of the application limitsSetting the function of the digital inputs for external signalsSetting the function of the signalling LEDs 1 to 7 of the display |
| BIOS menu | <ul style="list-style-type: none">Display of the status of the controller's analogue inputsDisplay of the status of the controller's digital inputsDisplay of the status of the controller's analogue outputsDisplay of the status of the controller's digital outputsDisplay of the internal time and date of the controller |

8.1.1 Function keys

| Key | Function |
|----------|---|
| F1 (↑) | <ul style="list-style-type: none"> Increases the value Goes to the next menu of the same menu level Goes to the next menu of the same menu level Switches the main display to information on the high-pressure and low-pressure sides of the condensing unit <p>Holding down the key for more than 5 seconds:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resets the alarm buffer |
| F3 (↓) | <ul style="list-style-type: none"> Reduces the value Goes to the previous menu of the same menu level Switches the main display to information on the high-pressure and low-pressure sides of the condensing unit |
| F2 (esc) | <ul style="list-style-type: none"> Quits the menu without saving the value Goes to the next higher menu level Switches the main display from the pressure value in bar to the saturation temperature in °C for the active refrigerant |
| F4 (set) | <ul style="list-style-type: none"> Confirms and saves the value Goes to the next lower menu level Opens the status menu with the main display being active |

8.1.2 Display

The user interface consists of a display or input field in the middle and three status bars at the top, right and bottom sides of the display.

Status bar at the top and right sides of the display:

| Symbol | Function in the main display |
|--------|--|
| ⚠ | • Alarm active |
| ☀ + ♂ | • Display of high pressure in bar |
| ☀ + 🌡 | • Display of high pressure as condensing temperature in °C |
| ⌘ + ♂ | • Display of suction pressure in bar |
| ⌘ + 🌡 | • Display of suction pressure as evaporation temperature in °C |

Status bar at the bottom of the display:

| Symbol | Function in the main display |
|--------|---|
| ① | Compressor status Flashing = compressor will start in a few seconds On = compressor in operation Off = compressor not in operation |
| ② | Status of CR II solenoid valve 1 On = cylinder bank deactivated Off = cylinder bank activated |
| ③ | Status of CR II solenoid valve 2 On = cylinder bank deactivated Off = cylinder bank activated |
| ④ | Status of condenser fan(s) On = condenser fan(s) in operation Off = condenser fan(s) not in operation |
| ⑤ | Status of liquid solenoid valve (external) On = liquid solenoid valve switched on Off = liquid solenoid valve switched off |
| ⑥ | Operation mode condenser fan(s) On = operation mode LowSound activated Off = operation mode Eco activated |
| ⑦ | Status of fault message relay On = fault active Off = no fault active |

8.1.3 First switching on of the power supply

After switching on the power supply, the controller carries out an automatic self-test. During this process, the display is flashing.

Ex factory the operation of the controller in a newly delivered ECOLITE condensing unit is not enabled and, for this reason, the display should show the status "OFF" after having switched on the supply voltage.

Once the controller has been parametrised, it can be enabled using the parameter OnOF (F4⇒init⇒OnOF) if the commissioning of the refrigerant circuit allows it.

The condensing unit can also be enabled by means of an external signal (potential-free relay contact). For this, a digital input of the controller has to be configured for external release of the condensing unit. This function is not activated ex factory.



8.1.4 Status menu

| Menu item | Function |
|-----------------------------------|---|
| F4⇒init⇒OnOF | Activation / deactivation of the ECOLITE controller |
| Modbus: 16467 (read and write) | OFF = controller deactivated On = controller activated |
| | Ex-factory setting: OFF = controller deactivated |

Display of the active set points:

They can only be displayed after entering a password
(see chapter Programming menu, page 67).

| Menu item | Function |
|-----------------------------------|--|
| F4⇒SEt⇒SP1 | Set point of suction pressure controller |
| Modbus: 16388 (read and write) | -45.0 – 22.5°C Ex-factory setting: -10.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP2 | Set point of condensing pressure controller (without correction) |
| Modbus: 16407 (read and write) | 10.0 – 80.0 °C Ex-factory setting: 30.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP3 | Maximum condensing pressure |
| Modbus: 16408 (read and write) | 10.0 – 80.0 °C Setting ex factory: 60.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP4 | Set point of cold store temperature controller |
| Modbus: 16424 (read and write) | -40.0 – 22.5°C Setting ex factory: 2.0 °C |

Display of the current measured values (analogue inputs of the controller):

| Menu item | Function |
|---|--|
| F4⇒Ai⇒Prt Modbus: 8966 (read only) | Suction pressure actual value (as saturation temperature) |
| F4⇒Ai⇒tSC Modbus: 8961 (read only) | Suction gas temperature actual value |
| F4⇒Ai⇒dPrt Modbus: 8967 (read only) | Condensing pressure actual value (as saturation temperature) |
| F4⇒Ai⇒tCd Modbus: 8963 (read only) | Discharge gas temperature actual value |
| F4⇒Ai⇒tES Modbus: 8964 (read only) | Ambient temperature actual value |
| F4⇒Ai⇒tCr Modbus: 8965 (read only) | Cold store temperature actual value |

Display of the status of the digital inputs of the controller:

| Menu item | Function |
|-----------------------------|---|
| F4⇒di⇒diL1 | Status of controller digital input DI01 |
| Modbus: 8192 (read only) | Safety chain of ECOLITE condensing unit OFF = compressor off or safety chain was triggered On = compressor is running, safety chain is OK |
| F4⇒di⇒diL2 | Status of controller digital input DI02 |
| Modbus: 8193 (read only) | Reserve |
| F4⇒di⇒diL3 | Status of controller digital input DI03 |
| Modbus: 8194 (read only) | Reserve |
| F4⇒di⇒diL4 | Status of controller digital input DI04 |
| Modbus: 8195 (read only) | Reserve |
| F4⇒di⇒diL5 | Status of controller digital input DI05 |
| Modbus: 8196 (read only) | Configurable special function 1st input OFF = there is no external On command active On = an external On command is active |
| F4⇒di⇒diL6 | Status of controller digital input DI06 |
| Modbus: 8197 (read only) | Configurable special function 2nd input OFF = there is no external On command active On = an external On command is active |

Display of the operating times:

| Menu item | Function |
|-----------------------------|---|
| F4⇒SCr⇒dS1 | Operating hours counter of CR II solenoid valve 1 |
| Modbus: 9012 (read only) | Number of days solenoid valve has been operating |
| F4⇒SCr⇒HS1 | Operating hours counter of CR II solenoid valve 1 |
| Modbus: 9006 (read only) | Number of hours solenoid valve has been operating |
| F4⇒SCr⇒dS2 | Operating hours counter of CR II solenoid valve 2 |
| Modbus: 9014 (read only) | Number of days solenoid valve has been operating |
| F4⇒SCr⇒HS2 | Operating hours counter of CR II solenoid valve 2 |
| Modbus: 9008 (read only) | Number of hours solenoid valve has been operating |
| F4⇒SCr⇒dS3 | Operating hours counter of compressor |
| Modbus: 9016 (read only) | Number of days compressor has been operating |
| F4⇒SCr⇒HS3 | Operating hours counter of compressor |
| Modbus: 9010 (read only) | Number of hours compressor has been operating |

Display of the registered alarms (20 memory locations):

| Menu item | Function |
|----------------------------------|---|
| F4⇒HiSt⇒HYSP | Alarm list memory locations |
| Modbus: 9023 (read and write) | 0 – 19 memory locations 0 = most recent memory location for last message |
| F4⇒HiSt⇒HYSC | Alarm list alarm numbers |
| Modbus: 9024 (read only) | |
| F4⇒HiSt⇒HYSd | Alarm list date |
| Modbus: 9024 (read only) | Format DD.MM |
| F4⇒HiSt⇒HYSt | Alarm list time |
| Modbus: 9026 (read only) | Format HH:MM |
| F4⇒HiSt⇒HiSF | Alarm list number of stored error messages |
| Modbus: 9027 (read only) | |

The ECOLITE controller has an alarm memory for up to 20 error messages, which remain stored together with a time stamp. The latest error message can be found in the memory location 0.

Display and setting of date and time of the ECOLITE controller:

| Menu item | Function |
|-----------------------------|---|
| F4⇒CLOC⇒HOUR | Setting of ECOLITE controller time – hour |
| Modbus: (read and write) | 0 – 24 |
| F4⇒CLOC⇒Min | Setting of ECOLITE controller time – minute |
| Modbus: (read and write) | 0 – 59 |
| F4⇒CLOC⇒dAY | Setting of ECOLITE controller date – day |
| Modbus: (read and write) | 0 – 31 |
| F4⇒CLOC⇒MOnt | Setting of ECOLITE controller date – month |
| Modbus: (read and write) | 0 – 12 |
| F4⇒CLOC⇒YEAr | Setting of ECOLITE controller date – year |
| Modbus: (read and write) | 0 – 99 |
| F4⇒CLOC⇒UPdA | Setting of ECOLITE controller date and time – transfer |
| Modbus: (read and write) | 0 = no transfer of values 1 = values are transferred |
| F4⇒CLOC⇒rEAd | Setting of ECOLITE controller date and time – update |
| Modbus: (read and write) | 0 = no update of the values 1 = values are updated |

The ECOLITE controller is equipped with a buffered internal clock with date function, which can be adjusted by the user, if necessary.

Display of the active alarm:

| Menu item | Function |
|------------------------|---|
| F4⇒AL⇒F1 or F3 | Display of the currently active alarm |
| Modbus: (read only) | Display of ErrXX in case of alarm XX = number of the alarm message |

The parameter AL includes the number(s) of active alarms. If several alarms are active, it is possible to switch between the messages by pressing the F1 or F3 key. If no message is active, the parameter AL cannot be opened by pressing the F4 key.

8.1.5 Programming menu

Configuration of the systems and of the ECOLITE condensing unit – menu CnF:

The password for setting parameters is "2" (factory setting):

In the menu F2+F4⇒PASS, enter the value "2".

The password remains active for 30 minutes.

Password can be changed via BEST SOFTWARE.

| | |
|-------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒Ert | Refrigerant type in the system |
| Modbus: 16384 | 0 = R404A, 4 = R134a, 5 = R407C, 8 = R507A, 9 = R407A, 11 = R407F, 12 = R450A, 14 = R448A, 15 = R513A, 16 = R449A Ex-factory setting: 0= R404A |
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒ECM | ECOLITE system configuration |
| Modbus: 16385 | 0 = no CR II capacity regulator available 1 = 2-cylinder compressor with CR II capacity regulator available 2 = 4-cylinder compressor with 1 CR II capacity regulator available 3 = 4-cylinder compressor with 2 CR II capacity regulators available Ex-factory setting: same as state of delivery of the condensing unit |
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒OSP | ECOLITE control function |
| Modbus: 16443 | 2 = room temperature control 3 = reserved 4 = suction pressure control Ex-factory setting: 4 = suction pressure control |
| F2+F4⇒PAr⇒CnF⇒SMU | ECOLITE system of units |
| Modbus: 16386 | 0 = Europe (bar / °C) metric 1 = America (PSI / °F) IP Ex-factory setting: 0 = Europe (bar / °C) metric |

If room temperature control is set, the solenoid valve of the liquid line is controlled according to the measured room temperature. The capacity of the ECOLITE condensing unit continues to be controlled according to the suction pressure. The suction pressure set point must therefore be set to a sufficiently low value.

The external cold store temperature sensor is connected to the terminal strip X10, terminals 7 and 8. In the state of delivery of the condensing unit, the suction gas temperature sensor is connected to these terminals. This sensor must be disconnected when the cold store temperature sensor is connected and is therefore not operational when the cold store temperature control is active. BITZER cold store temperature sensors (NTC, 10kΩ@25°C) should be used. Other sensors are not supported.



Compressor and CR II capacity regulator control – menu CPr:

| Menu item | Function |
|-------------------------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒SP1 Modbus: 16388 | Set point of suction pressure regulator -45.0 – 22.5°C Ex-factory setting: -10.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒bH Modbus: 16390 | Width of upper neutral band 1 of suction pressure regulator 0.0 – 20.0 K Ex-factory setting: 2.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒bL Modbus: 16391 | Width of lower neutral band 1 of suction pressure regulator 0.0 – 20.0 K Ex-factory setting: 2.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒OS1 Modbus: 16393 | Set point adjustment of suction pressure set point via digital input -50.0 – 50.0 K Ex-factory setting: 5.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒OFC Modbus: 16399 | Minimum duration compressor stop ⇒ compressor start 0 – 1200 s Ex-factory setting: 60 s |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒OnC Modbus: 16401 | Minimum duration compressor start ⇒ compressor start 0 – 1200 s Ex-factory setting: 450 s |
| F2+F4⇒PAr⇒CPr⇒COMP Modbus: 16513 | Minimum duration compressor start ⇒ compressor stop 0 – 300 s Ex-factory setting: 60 s |

Control of the fans – menu FAn:

| Menu item | Function |
|-------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒SP2 | Set point of condensing pressure regulator (without compensation) |
| Modbus: 16407 | 10.0 – 80.0 °C Ex-factory setting: 30.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒SP3 | Maximum condensing pressure |
| Modbus: 16408 | 10.0 – 80.0 °C Ex-factory setting: 60.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒CSL | Minimum condensing pressure set point during compensation |
| Modbus: 16420 | 10.0 – 80.0 °C Ex-factory setting: 15.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒FAn⇒LnE | Enable LowSound operation of condenser fans |
| Modbus: 16498 | 0 = LowSound operation deactivated (Eco operation active) 1 = LowSound operation activated Ex-factory setting: 0 = LowSound operation deactivated |

The speed of the condenser fan(s) is controlled by means of a phase angle control.

The speed from 0 – 100% is transmitted in the form of a 0 – 10 V signal to the phase angle control module by the ECOLITE controller.

The additional fan is an EC fan with a speed set point setting 0 – 10 V. The additional fan is controlled depending on the discharge gas temperature. The operation is independent of the other operating conditions of the condensing unit.

Cold store control - menu COr:

| Menu item | Function |
|-------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒COr⇒SP4 | Set point cold store temperature controller |
| Modbus: 16424 | -40.0 – 22.5°C Ex-factory setting: 2.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒COr⇒Crd | Neutral band of cold store temperature controller |
| Modbus: 16425 | 0.0 – 10.0 K Ex-factory setting: 1.0 K |

The ECOLITE controller is equipped with a temperature control, e.g. for a cold store. To measure the temperature, a BITZER NTC temperature sensor ($10\text{k}\Omega@25^\circ\text{C}$) must be installed in the cold store and connected to the electrical box of the condensing unit instead of the suction gas temperature sensor. During the cold store temperature control, the suction pressure control is active too. The suction pressure must be set to a sufficiently low level.

Emergency service – menu EMO:

| Menu item | Function |
|-------------------|--|
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒SME | Enable operation without suction pressure transmitter |
| Modbus: 16502 | 0 = operation mode deactivated 1 = operation mode activated Ex-factory setting: 0 = manual operation deactivated |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dME | Enable manual operation without high pressure transmitter |
| Modbus: 16503 | 0 = operation mode deactivated 1 = operation mode activated Ex-factory setting: 0 = operation deactivated |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒AOE | Enable substitute value for ambient temperature |
| Modbus: 16504 | 0 = substitute value deactivated 1 = substitute value activated Ex-factory setting: 0 = substitute value deactivated |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒AO | Substitute value for ambient temperature |
| Modbus: 16505 | -200.0 – 200.0 °C Ex-factory setting: 25.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒COE | Enable substitute value for cold store temperature |
| Modbus: 16506 | 0 = substitute value deactivated 1 = substitute value activated Ex-factory setting: 0 = substitute value deactivated |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒CO | Substitute value for cold store temperature |
| Modbus: 16507 | -200.0 – 200.0 °C Ex-factory setting: 25.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dOE | Enable substitute value for discharge gas temperature |
| Modbus: 16508 | 0 = substitute value deactivated 1 = substitute value activated Ex-factory setting: 0 = substitute value deactivated |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒DO | Substitute value for discharge gas temperature |
| Modbus: 16509 | -200.0 – 200.0 °C Ex-factory setting: 100.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒FPE | Signal for condenser fans speed in case of a sensor error |
| Modbus: 16416 | 0.0 – 100.0% Ex-factory setting: 50.0% |

The condensing unit includes emergency operation modes and possibilities for manual intervention for the case that faults are active on electronic or electrical components. The continued use of the condensing unit is possible with slight losses in functionality and/or performance until a suitable spare part or a solution is

available. Emergency operation modes must not be used for continuous operation of the condensing unit. The user must have sufficient technical expertise to make decisions regarding permissibility and impact of the functions. Only one of the emergency operation modes may be active at any time.



Monitoring of the application limits – menu ALr:

| Menu item | Function |
|-------------------|--|
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dHA | Maximum condensing pressure (software high pressure switch) |
| Modbus: 16426 | 0.0 – 100.0 °C Ex-factory setting: 62.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒dHd | Hysteresis at the max. condensing pressure (software high pressure switch) |
| Modbus: 16427 | 0.0 – 10.0 K Ex-factory setting: 5.0 K |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒SLA | Minimum suction pressure (software low pressure switch) |
| Modbus: 16428 | -60.0 – 50.0 °C Ex-factory setting: -45.0 °C |
| F2+F4⇒PAr⇒EMO⇒SLd | Hysteresis at the min. suction pressure (software low pressure switch) |
| Modbus: 16429 | 0.0 – 10.0 K Ex-factory setting: 5.0 K |

The ECOLITE controller monitors certain application limits of the compressor or switches the compressor off to protect it as soon as the application limits are exceeded.

When changing the refrigerant type (parameter Ert), the ECOLITE controller sets the parameter dHA to the following presetting for the different refrigerants:

| REF | R404A | R134a | R407C | R507A | R407A | R407F | R450A | R448A | R513A | R449A |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| dHA | 62°C | 70°C | 55°C | 62°C | 60°C | 60°C | 70°C | 60°C | 70°C | 60°C |

When changing the refrigerant type (parameter Ert), the ECOLITE controller sets the parameter SLA to the following presetting for the different refrigerants:

| REF | R404A | R134a | R407C | R507A | R407A | R407F | R450A | R448A | R513A | R449A |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SLA | -45°C | -25°C | -25°C | -45°C | -40°C | -40°C | -25°C | -40°C | -25°C | -40°C |

If the cold store control is active, monitoring of the minimum and maximum overheating of the suction gas is not possible and therefore deactivated.

**Function of the digital inputs for external signals –
menu di:**

| Menu item | Function |
|------------------|---|
| F2+F4⇒PAr⇒di⇒i05 | Function of the first controller input for external signals 0 = no function (factory setting) 1 = reserved (do not use) 2 = enable condensing unit 3 = enable compressor 4 = enable condenser fan(s) 5 = set point adjustment active 6 = LowSound mode active -1 = reserved (do not use) -2 = enable condensing unit (inverted) -3 = enable compressor (inverted) -4 = enable condenser fan(s) (inverted) -5 = set point adjustment active (inverted) -6 = LowSound mode active (inverted) Ex-factory setting: 0 = no function |
| Modbus: 16448 | |
| F2+F4⇒PAr⇒di⇒i06 | Function of the second controller input for external signals 0 = no function (factory setting) 1 = reserved (do not use) 2 = enable condensing unit 3 = enable compressor 4 = enable condenser fan(s) 5 = set point adjustment active 6 = LowSound mode active -1 = reserved (do not use) -2 = enable condensing unit (inverted) -3 = enable compressor (inverted) -4 = enable condenser fan(s) (inverted) -5 = set point adjustment active (inverted) -6 = LowSound mode active (inverted) Ex-factory setting: 0 = no function |
| Modbus: 16449 | |

The ECOLITE controller is equipped with two configurable digital inputs for special functions. 5 special functions are available for each input. If required, the respective special function can be parametrised inverted (e.g. NC contact available instead of an NO contact)

The same function cannot be used on both inputs at the same time.



8.1.6 BIOS menu

Display of the internal time and date of the controller – menu CL:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒HOUR | ECOLITE controller time |
| Modbus: (read and write) | 00:00 – 23:59 |
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒dAtE | ECOLITE controller date |
| Modbus: (read and write) | 01.01 – 31.12 |
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒YEAr | ECOLITE controller date – year |
| Modbus: (read only) | 2000 – 2099 |

8.1.7 Adjustment examples

The ECOLITE controller has been configured ex factory for a suction pressure regulation of -10 °C for the refrigerant R404A. If this configuration does not apply to the application, the user can make the necessary adjustments by parametrising the ECOLITE controller.

Example 1: Adjusting the refrigerant

The following example describes the adjustment of the refrigerant from R404A to R134a. The user entries shown in italic are used for activating the menus in question and have to be made only after the power supply of the controller has been switched on for the first time. The menus then remain activated for approx. 30 minutes, i.e. in subsequent parametrisations these steps can be omitted.

Required user entries on the controller:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Controller shows "OFF" | ⇒ Press keys F2 and F4 simultaneously |
| Controller shows "PAr" | ⇒ Press key F1 |
| Controller shows "PASS" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "0" | ⇒ Press key F1 twice |
| Controller shows "2" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "PASS" | ⇒ Press key F1 |
| Controller shows "PAr" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "CnF" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "Ert" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "0" | ⇒ Press key F1 four times |
| Controller shows "4" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "Ert" | ⇒ Press key F2 |
| Controller shows "CnF" | ⇒ Press key F2 |
| Controller shows "PAr" | ⇒ Press key F2 |
| Controller shows "OFF" | ⇒ Press key F2 |

Example 2: Setting the set point of the suction pressure regulation

The following example describes the adjustment of the suction pressure set point (temperature value) from -10 °C to -5 °C. The user entries shown in italic are used for activating the menus in question and have to be made only after the power supply of the controller has been switched on for the first time. The menus then remain activated for approx. 30 minutes, i.e. in subsequent parametrisations these steps can be omitted.

Required user entries at the controller:

| | |
|--------------------------|--|
| Controller shows "OFF" | ⇒ Press keys F2 and F4 simultaneously |
| Controller shows "PAr" | ⇒ Press key F1 |
| Controller shows "PASS" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "0" | ⇒ Press key F1 twice |
| Controller shows "2" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "PASS" | ⇒ Press key F1 |
| Controller shows "PAr" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "CnF" | ⇒ Press key F1 |
| Controller shows "CPr" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "SP1" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "-10.0" | ⇒ Press key F1 several times until value is "-5.0" |
| Controller shows "-5.0" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "SP1" | ⇒ Press key F2 |
| Controller shows "CPr" | ⇒ Press key F2 |
| Controller shows "PAr" | ⇒ Press key F2 |
| Controller shows "OFF" | ⇒ Press key F2 |

Example 3: Activating the controller

Required user entries at the controller:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Controller shows "OFF" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "init" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "OnOF" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "OFF" | ⇒ Press key F1 |
| Controller shows "On" | ⇒ Press key F4 |
| Controller shows "OnOF" | ⇒ Press key F2 |
| Controller shows "init" | ⇒ Press key F2 |

Controller shows suction pressure in bar.

8.1.8 Alarm messages

The ECOLITE controller generates the alarm messages described in the following sections:

Alarm 03 – Fault ambient temperature sensor

The measured values of the temperature sensor are outside the permitted measuring range. The fault 03 is entered in the alarm list. The fault message relay switches to "fault". The ECOLITE controller uses the parameter SP2 as condensing pressure set point for further operation. If valid values are provided for more than 30 minutes thereafter, the fault message is reset.

Alarm 04 – Fault of cold store temperature sensor

The measured values of the temperature sensor are outside the permitted measuring range. The fault 04 is entered in the alarm list. The fault message relay switches to "fault". The liquid solenoid valve is closed. If valid values are provided for more than 30 minutes, the fault message is cancelled. The condensing unit starts operating again.

Alarm 05 – Fault of discharge gas temperature sensor

The measured values of the temperature sensor are outside the permitted measuring range. The fault 05 is entered in the alarm list. The fault message relay switches to "fault". The liquid solenoid valve is closed and the compressor is switched off. If valid values are provided for more than 30 minutes, the fault message is cancelled. The liquid solenoid valve opens and the compressor starts operating again.

Alarm 06 – Safety chain compressor triggered

A triggered element of the compressor safety chain has been detected. The high pressure switch, the low pressure switch, the motor protection device and, if necessary, the oil level monitoring OLC-K1 are incorporated in the safety chain. The compressor is switched off. The liquid solenoid valve is closed. The fault 06 is entered in the alarm list. The fault message relay switches to "fault". The high or low pressure switches are automatically reset. The motor protection device or the oil level monitoring OLC-K1 are unlocked by manually interrupting the supply voltage of the condensing unit. The compressor will start running approx. 20 – 30 minutes after unlocking.

Alarm 07 – Application limit exceeded – discharge gas temperature

The temperature limit (145 °C) was exceeded. The compressor is switched off. The liquid solenoid valve is closed. The fault 07 is entered in the alarm list. The fault message relay switches to "fault". The compressor will start running approx. 20 – 30 minutes after unlocking.

Alarm 16 – Application limit exceeded – high pressure

The condensing pressure measured by the ECOLITE controller is too high. The limit (parameter dHA) was exceeded. The compressor stops. The liquid solenoid valve is closed. The fault 16 is entered in the alarm list. The fault message relay switches to "fault". The compressor will start running approx. 20 – 30 minutes after unlocking.

Alarm 17 – Fault of suction gas temperature sensor

The measured values of the temperature sensor are outside the permitted measuring range. The fault 17 is entered in the alarm list. The alarm deactivates the monitoring of the minimum and maximum suction gas superheat. The compressor continues to run. If valid values are provided for more than 30 minutes thereafter, the fault message is cancelled.

Alarm 18 – Application limit exceeded – suction gas superheat low

The ECOLITE controller determines the difference between the intake temperature and the saturation temperature of the suction pressure. If the superheat falls below the minimum value (5 K) longer than the set duration (5 min), the alarm 18 is entered in the alarm list. The compressor continues to run.

Alarm 19 – Application limit exceeded – suction gas superheat high

The ECOLITE controller determines the difference between the intake temperature and the saturation temperature of the suction pressure. If the maximum superheat (40 K) is exceeded longer than the set duration (5 min), the alarm 19 is entered in the alarm list. The compressor continues to run.

8.1.9 Communication

The upper side of the ECOLITE controller is equipped with an RS485 interface for communication with other devices (e.g. with a PC using the BITZER BEST SOFTWARE). The BEST interface converter can be connected to the ECOLITE controller via an adaptor cable. To connect an external device to the ECOLITE controller via a plug-in connection, the following components are required:

| | |
|---------------------|---|
| Connector housing: | 1x MOLEX part No.: 51065-0300 |
| Contacts: | 3x MOLEX part No.: 50212-8000 |
| Contact assignment: | Pin 1 – RS485- Pin 2 – RS485+ Pin 3 – GND |
| Protocol: | Modbus RTU |
| Type of user: | Slave |
| Address: | 1 |
| Speed: | 19200 baud |
| Data format: | 1 start bit 8 data bits Even parity 1 stop bit |

Adjustment possibilities:


Note: Adjusting the parameters may lead to a situation where the communication of the external device with the controller is no longer possible without performing further modifications on the external device.

| Modbus address | Function |
|-----------------------------------|--|
| Modbus: 53274 (read and write) | Modbus address of ECOLITE controller 1 – 255 Ex-factory setting: 1 |
| Modbus: 53275 (read and write) | Modbus speed 3 = 9600 4 = 19200 Ex-factory setting: 4 = 19200 baud |
| Modbus: 53276 (read and write) | Modbus parity 1= even 2 = none 3 = odd Ex-factory setting: 0 = even parity |

After having changed the parameters listed above, an interruption of the supply voltage and a restart of the controller is required in order to activate the new values for communication of the controller.

The address "1" can be interpreted by the modbus master used as different binary numbers, depending on its setting. If necessary, try "0" or "2".

8.1.10 Controller Quick Guide

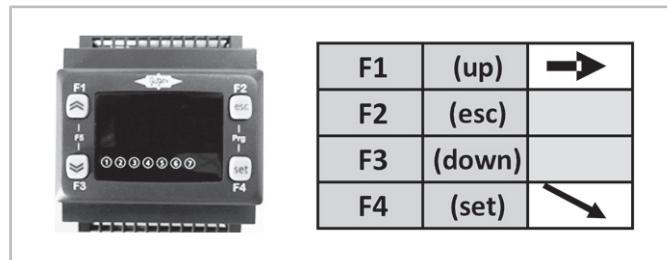

Status LED

| | |
|---|---|
| ① Status: Compressor | On = active / Off = inactive / Flash = active in some seconds |
| ② Status: CRII Valve No. 1 | On = active / Off = inactive |
| ③ Status: CRII Valve No. 2 | On = active / Off = inactive |
| ④ Status: Condenser fan(s) | On = active / Off = inactive |
| ⑤ Status: Solenoid Valve (excluding) | On = active / Off = inactive |
| ⑥ Status: Operation mode condenser fan(s) | On = Low Sound mode active / Off = Eco mode active |
| ⑦ Status: Alarm relais | On = Alarm active / Off = No active Alarm |

Display + Adjustment

F2 + F4 Par → PASS

Code
2 Installer

Display: Set points

F4 SET

| | |
|-----|--|
| SP1 | Set point: Evaporating temperature |
| SP2 | Set point: Condensing temperature (without compensation) |
| SP3 | Set point: Maximum Condensing temperature |
| SP4 | Set point: Room temperature |

Adjustment: Settings

F2 + F4 Par

CnF → CPR → FAn → COR → EMO → ALr → di

CnF
Ert
ECM
OSP
SMU

CPr
SP1
bH
bL
OS1
OFC
OnC
COMP

FAn
SP1
SP2
SP3
LnE

COR
SP4
Crd

EMO
SME
dME
AO
COE
CO
dOE
dO
FPE

ALr
dHA
dHD
SLA
Sld

di
IO5
IO6

CnF

| | | |
|-----|--------------------|------------|
| Ert | Refrigerant | 0 = R404A |
| ECM | CRII Configuration | 4 = R134a |
| | | 5 = R407C |
| | | 8 = R507A |
| | | 9 = R407A |
| | | 11 = R407F |
| | | 12 = R450A |
| | | 14 = R448A |
| | | 15 = R513A |
| | | 16 = R449A |

CPr

| | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| SP1 | Set point Evaporating temperature | °C |
| OS1 | 2 nd Set point Evaporating Temperature | °C |
| | | Difference to the "SP1" Set point |

Adjustment: ON / OFF Unit

F4 init → OnOff → On
On
OFF

Display: Parameters

F4 Ai

| | |
|------|--|
| Prt | Suction pressure as saturated temperature |
| tSC | Suction gas temperature |
| dPrt | Condensing pressure as saturated temperature |
| tCd | Discharge temperature |
| tES | Ambient temperature |
| tCr | Room temperature (remote sensor required) |

Display: Digital Inputs

F4 di

| | |
|------|---|
| diL1 | Status DI01: Safety chain (OFF = Safety chain active / ON = O.K.) |
| diL2 | Status DI02: Reserve |
| diL3 | Status DI03: Reserve |
| diL4 | Status DI04: Reserve |
| diL5 | Status DI05: Configurable (OFF = Signal off / ON = Signal on) |
| diL6 | Status DI06: Configurable (OFF = Signal off / ON = Signal on) |

Display: Operation times

F4 SCR

| | |
|-----|-----------------------------------|
| dS1 | Operating days: CRII Valve No. 1 |
| HS1 | Operating hours: CRII Valve No. 1 |
| dS2 | Operating days: CRII Valve No. 2 |
| HS2 | Operating hours: CRII Valve No. 2 |
| dS3 | Operating days: Compressor |
| HS3 | Operating hours: Compressor |

Display: Alarm history

F4 HIST

| | |
|------|---------------------------------------|
| HYSP | Memory number of last alarm (0-19) |
| HYSC | Alarm code |
| HYSD | Date from Alarm list (DD:MM) |
| HYST | Time from Alarm list (HH:MM) |
| HISF | Number of saved alarms from alarmlist |

Display + Adjustment: Clock

F4 CLOC

| | |
|------|---|
| HOUr | Adjustment: Hours (0-24) |
| Min | Adjustment: Minutes (0-59) |
| dAY | Adjustment: Day (0-31) |
| MONt | Adjustment: Month (0-12) |
| YEAR | Adjustment: Year (0-99) |
| UPD | Acceptance of the values (0 = No Acceptance / 1 = Acceptance) |
| rEAD | Update of the values (0 = No Update / 1 = Update) |

Display: Active Alarms

F4 AL

| |
|-----------------------------|
| Monitoring of active alarm |
| Scroll: F1 = up / F3 = down |

9 Operation

9.1 Regular tests

The condensing unit must be checked by a specialist at regular intervals. The inspection intervals depend on the refrigerant, the cooling medium and the operation mode. They must be defined by the system operator.



CAUTION

Risk of injury due to escaping vapour on the pressure relief valve
Do not work in the area where the vapour escapes from the pressure relief valve!

Check the following points:

- Oil level of the compressor.
- Evaporation temperature.
- Suction gas temperature.
- Condensing temperature.
- Difference between condensing temperature and air intake temperature into the condenser.
- Discharge gas temperature.
- Oil temperature.
- Cycling rate.
- Current consumption of the compressor.
- Current consumption of the condenser fan(s).
- Visual inspection of the cables and of the electrical connection points.
- Tightness of the refrigerating circuit.
- Suction gas superheat.

Update the data protocol and compare it with previous measurements. In case of larger deviations, determine the cause and eliminate it. Also check the following points and perform maintenance work if necessary:

- Contamination of the condenser.
- Refrigerant charge (level in liquid sight glass).
- Humidity of the refrigerant (moisture indicator) – replace the filter drier, if necessary.
- Safety-relevant parts, e.g. pressure limiter, motor protection device.

Please refer to the operating instructions for the compressor and the pressure vessel for information about oil change and further maintenance work.

10 Decommissioning

10.1 Standstill

Leave the oil heater switched on until disassembly. This prevents increased refrigerant concentration in the oil.



WARNING

Risk of refrigerant evaporation from the oil.
Increased risk of flammability, depending on the refrigerant!
Shut-down compressors or used oil may still contain rather high amounts of dissolved refrigerant.
Close the shut-off valves on the compressor and extract the refrigerant!

10.2 Disassembly of the condensing unit or of components



WARNING

Compressors or other components of the condensing units may be under pressure!
Serious injuries are possible.
Depressurise all relevant components!
Wear safety goggles!



WARNING

Risk of electrical shock!
Voltage may be present on electrical components!
Disconnect the voltage supply! Remove the fuses!


Close the shut-off valves upstream and downstream of the component in question. Extract the refrigerant. Do not vent the refrigerant, but dispose of it properly!

Loosen screwed joints or flanges on the compressor valves. Remove the compressor from the system; use hoisting equipment if necessary.

10.3 Drain oil

Refer to the Operating Instructions for compressor and oil separator.

Dispose of waste oil properly!



CAUTION

When the system has been in operation, the temperature of the oil in the compressor and in the oil separator may be over 60°C.

Serious burns are possible.

Before performing any work on the condensing unit: switch off the system and allow it to cool down.

10.4 Remove or dispose of the compressor and other components

Remove the refrigerant and the oil (see above). Disposal of individual components or of the complete condensing unit:

- Close open connections gas-tight (e.g. shut-off valves, flange, screwed joints).
- If necessary, transport heavy components with hoisting equipment.
- Have the components repaired or dispose of them properly.

Содержание

| | |
|---|------------|
| 1 Введение | 83 |
| 1.1 Также соблюдайте требования следующей технической документации | 83 |
| 2 Безопасность | 83 |
| 2.1 Специалисты, допускаемые к работе | 83 |
| 2.2 Остаточная опасность | 83 |
| 2.3 Указания по технике безопасности | 83 |
| 2.3.1 Общие указания по технике безопасности | 84 |
| 3 Классификация компрессорно-конденсаторных агрегатов и их компонентов в соответствии с директивами ЕС | 85 |
| 4 Состояние поставки и схематическое устройство компрессорно-конденсаторных агрегатов ECOLITE | 87 |
| 5 Области применения | 88 |
| 5.1 Максимальное допустимое давление | 88 |
| 6 Монтаж | 89 |
| 6.1 Транспортировка компрессорно-конденсаторного агрегата | 89 |
| 6.1.1 Транспортировочные крепежи для компрессорно-конденсаторных агрегатов | 89 |
| 6.2 Установка компрессорно-конденсаторного агрегата | 90 |
| 6.3 Трубопроводы | 91 |
| 6.4 Встраивание компрессорно-конденсаторного агрегата в холодильную установку | 91 |
| 6.5 Присоединения и чертежи с обозначением размеров | 93 |
| 7 Электрическое подключение | 94 |
| 7.1 Принципиальная электрическая схема для компрессорно-конденсаторного агрегата ECOLITE | 94 |
| 8 Ввод в эксплуатацию | 96 |
| 8.1 Настройка контроллера | 96 |
| 8.1.1 Функциональные кнопки | 98 |
| 8.1.2 Дисплей | 99 |
| 8.1.3 Первое подключение электроэнергии | 100 |
| 8.1.4 Меню состояния | 101 |
| 8.1.5 Меню программирования | 108 |
| 8.1.6 BIOS-меню | 116 |
| 8.1.7 Примеры настроек | 116 |
| 8.1.8 Сообщения об авариях | 119 |
| 8.1.9 Обмен информацией | 120 |
| 8.1.10 Краткое руководство по контроллеру | 121 |
| 9 Эксплуатация | 122 |
| 9.1 Регулярные проверки | 122 |
| 10 Вывод из эксплуатации | 122 |
| 10.1 Простой | 122 |
| 10.2 Демонтаж компрессорно-конденсаторного агрегата или компонентов | 122 |
| 10.3 Слив масла | 123 |
| 10.4 Утилизация компрессора и других компонентов | 123 |

1 Введение

Данные компрессорно-конденсаторные агрегаты предназначены для установки в холодильные системы согласно Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/EC (EU Machines Directive). Они могут быть введены в эксплуатацию только в том случае, если они установлены в эти системы в соответствии с настоящей инструкцией по монтажу/эксплуатации и в комплексе удовлетворяют требованиям соответствующих предписаний (применяемые нормы: см. Декларацию производителя).

Компрессорно-конденсаторные агрегаты изготовлены в соответствии с современным уровнем развития техники и действующими предписаниями. Особое внимание уделено безопасности пользователя.

Электрические компоненты соответствуют Директиве 2014/35/EU о низковольтном оборудовании (EU Low Voltage Directive). Кроме того, для компонентов, работающих под давление, применяется Директива 2014/68/EU о требованиях к оборудованию, работающему под давлением (EU Pressure Equipment Directive PED) (см. Таблицу 1, стр. 85).

Сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока эксплуатации компрессорно-конденсаторного агрегата.

1.1 Также соблюдайте требования следующей технической документации

Наряду с данной инструкцией также следует учитывать информацию, приведенную в Инструкциях по эксплуатации и Технической информации для соответствующих компрессоров и сосудов высокого давления:

- Краткое руководство ECOLITE
- KB-104 Инструкция по эксплуатации BITZER ECOLINE
- DB-300 Сосуды высокого давления: Ресиверы хладагента и маслоотделители
- KT-101 Система CR II/ Регулирование производительности для BITZER ECOLINE
- Входящие в объем поставки документы производителя для отдельных компонентов

2 Безопасность

2.1 Специалисты, допускаемые к работе

Все (без исключения) работы на компрессорах и холодильных системах имеет право осуществлять только квалифицированный персонал, прошедший обучение и инструктаж на все виды работ. Квалификация и компетенция специалистов должны соответствовать действующим в каждой отдельной стране предписаниям и директивам.

2.2 Остаточная опасность

Отдельные компоненты компрессорно-конденсаторного агрегата могут являться источниками неизбежной остаточной опасности. Поэтому все работающие на этом оборудовании должны внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации!

Обязательные для соблюдения предписания:

- соответствующие правила техники безопасности и нормы (например, EN 378, EN 60204 и EN 60335),
- общие правила техники безопасности,
- предписания ЕС,
- национальные правила.

2.3 Указания по технике безопасности

Это указания, направленные на предотвращение опасных ситуаций. Указания по технике безопасности следует соблюдать неукоснительно!



ВНИМАНИЕ!

Указания на потенциально опасную ситуацию, игнорирование которой может привести к повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Указание на потенциально опасную ситуацию, игнорирование которой может привести к травмам легкой тяжести персонала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указание на потенциально опасную ситуацию, игнорирование которой может привести к серьёзным травмам персонала.



ОПАСНОСТЬ!

Указание на опасную ситуацию, игнорирование которой непосредственно ведет к серьёзным травмам персонала.

2.3.1 Общие указания по технике безопасности

В состоянии поставки:



ОСТОРОЖНО!

Компрессорно-конденсаторный агрегат наполнен защитным газом: избыточное давление от 0,2 до 0,5 bar.



Возможно повреждение кожных покровов и глаз.

Сбросьте давление в компрессорно-конденсаторном агрегате!

Наденьте защитные очки!

При осуществлении работ на компрессорно-конденсаторном агрегате после того, как он был введен в эксплуатацию:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Компрессор и другие компоненты компрессорно-конденсаторного агрегата находятся под давлением!



Возможны тяжелые повреждения.

Сбросьте давление в основных компонентах компрессорно-конденсаторного агрегата!

Наденьте защитные очки!



ОСТОРОЖНО!

Температура поверхностей может достигать выше 60 °C или опускаться ниже 0 °C.



Возможно получение ожогов и обморожений. Оградите доступные места и пометьте их соответствующим образом.

Перед осуществлением работ на компрессорно-конденсаторном агрегате: выключите компрессор и дайте ему остить.



ОСТОРОЖНО!

Пластины конденсатора имеют острые края!



Возможны порезы.

Перед осуществлением работ: наденьте защитные перчатки.

При работе с вентиляторами теплообменников или дополнительного вентилятора :



ОПАСНОСТЬ!

Лопасти вентиляторов врачаются!

Возможны повреждения частей тела, переломы костей!

Одежда может быть захвачена и затянута в защитную решетку!

Осуществляйте работы только с отключением электропитания!

3. Классификация компрессорно-конденсаторных агрегатов и их компонентов в соответствии с директивами ЕС

Компрессорно-конденсаторные агрегаты предназначены для установки в холодильные установки согласно Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/EC (EU Machines Directive). Электрические компоненты соответствуют Директиве 2014/35/EU о низковольтном оборудовании (EU Low Voltage Directive). Кроме того, для компонентов, работающих под давлением, может применяться Директива 2014/68/EU о требованиях к оборудованию, работающему под давлением (EU Pressure Equipment Directive PED) – компрессоры являются исключением (см. ниже). Имеются соответствующие Декларации соответствия или Декларации изготовителя. Классификация отдельных компонентов, а также дополнительные пояснениясмотрите в Таб.1, стр. 85.



Информация

Компрессорно-конденсаторные агрегаты не являются «полностью функциональными» в соответствии с директивой PED и, таким образом, не входят в состав ст. 1 §2.1.5 «Сборочная единица». Поэтому данная директива применяется только к отдельным компонентам. То же самое относится к маркировке CE. Оценка через уполномоченный орган: бюро Veritas, Париж–«Техническая экспертиза» для членов ASERCOM PED-TA_ASE_001_01-DEU.



Информация

Согласно статье 4 §3.10 полугерметичные и открытые компрессоры исключаются из области регулирования директивы PED. Это исключение подтверждено заключением уполномоченного органа. Дальнейшие пояснениясмотрите в «Декларации соответствия продукции» AC-100. Классификацию работающих под давлением дополнительных принадлежностей для компрессоров смотрите в AC-100.

| Компонент | PED ① | MD | LVD | EMC | CE-маркировка | Примечания |
|------------------------------------|-------------|----|-----|-----|---------------|--|
| Полугерметичный компрессор | Ст.4 (3.10) | X | X | | X | Принадлежности см. Декларацию AC-100 |
| Нагнетательный запорный клапан | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Всасывающий нагнетательный клапан | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN32 / PS 32 bar |
| Конденсатор, воздушного охлаждения | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Вентилятор конденсатора | Ст.4 (3) | | | X | X | |
| Вентилятор дополнительный | Ст.4 (3) | | | X | X | |
| Жидкостная линия, линия конденсата | Ст.4 (3) | | | | X② | ≤ DN25 / PS 32 bar, съёмное соединение ② |
| Трубопроводные соединения | I/II | | | | | ≤ DN32 bar, постоянное соединение ② |
| Нагнетательная линия | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 32 bar |
| Трубопроводные соединения | | | | | | в соответствии с DN |
| Всасывающая линия | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN25 / PS 19 bar |
| Трубопроводное соединение | | | | | | съёмное соединение ≤ DN25 |
| Ресивер хладагента | II | | | | | <6,25 .. 31,25 dm ³ /32 bar |
| Шаровой клапан | Ст.4 (3) | | | | | |
| Маслоотделитель | I | | | | | <6,25 dm ³ /PS 32 bar |
| Обратный клапан | Ст.4 (3) | | | X | | ≤ DN32 / PS 32 bar |
| Фильтр-осушитель | Ст.4 (3) | | | | | <1,56 dm ³ /PS 32 bar |
| Смотровое стекло | Ст.4 (3) | | | | | <1 dm ³ /PS 32 bar |



| Компонент | PED ① | MD | LVD | EMC | CE-маркировка | Примечания |
|---|----------|----|-----|-----|---------------|-------------------------------|
| Реле высокого давления Ограничитель (выключатель) высокого давления | IV | | | | | С защитной функцией |
| Реле низкого давления | IV | | | | | С защитной функцией |
| Датчик температуры газа на нагнетании | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN25 |
| Датчик температуры газа на всасывании | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN25 |
| Датчик высокого давления | Ст.4 (3) | | | | | <1 dm ³ /PS 32 bar |
| Датчик низкого давления | Ст.4 (3) | | | | | <1 dm ³ /PS 32 bar |
| Датчик температуры окружаю- щей среды | Ст.4 (3) | | | | | |
| CRII – регулирование производи- тельности | Ст.4 (3) | | | | | ≤ DN25 |

Таб. 1: Классификация компонентов ECOLITE в соответствии с директивами ЕС

PED 2014/68/EU, MD 2006/42/EG, LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU

① Жидкости группы 2 согласно PED (группа
хладагентов L1/ EN 378). Максимально
допустимое давление PS: 32 bar (HP), 19 bar (LP)

② Ресиверы в соответствии с категорией II,
процедура в соответствии со ст. 3.1.2,
CE-маркировка на ресивере

4. Состояние поставки и схематическое устройство компрессорно-конденсаторных агрегатов ECOLITE

- Заправка защитным газом: примерно на 0,2 .. 0,5 bar выше атмосферного.

- Технические данные см. в брошюрах для компрессорно-конденсаторных агрегатов: KP-206.

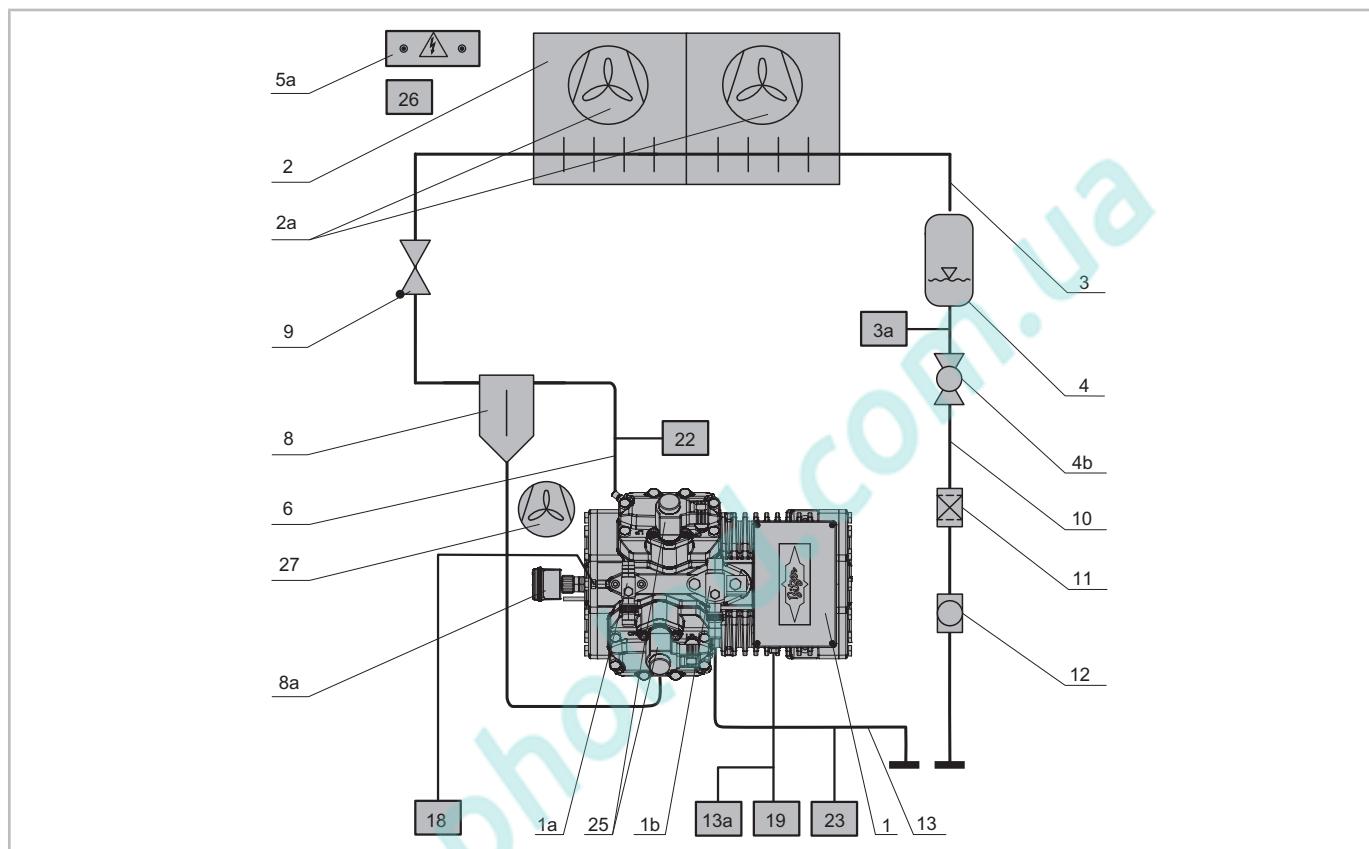


Рис. 1: Схематическое устройство компрессорно-конденсаторных агрегатов ECOLITE (на примере моделей LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y)

| Компонент | | Объем поставки | |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-------|
| | | Стандарт | Опция |
| 1 | Полугерметичный компрессор | x | |
| 1a | Нагнетательный запорный клапан | x | |
| 1b | Всасывающий запорный клапан | x | |
| 2 | Конденсатор, охлаждаемый воздухом | x | |
| 2a | Вентилятор конденсатора | x | |
| 3 | Линия конденсата | x | |
| 3a | Датчик высокого давления | x | |
| 4 | Ресивер хладагента | x | |
| 4b | Шаровой клапан | x | |

| Компонент | | Объем поставки | |
|-----------|---|----------------|-------|
| | | Стандарт | Опция |
| 5a | Клеммная коробка/Контроллер компрессорно-конденсаторного агрегата | x | |
| 6 | Линия нагнетания | x | |
| 8 | Маслоотделитель | | x |
| 8a | Оптико-электронный контролль OLC-K1 | | x |
| 9 | Обратный клапан | | x |
| 10 | Жидкостная линия | | x |
| 11 | Фильтр-осушитель | | x |
| 12 | Смотровое стекло | | x |
| 13 | Линия всасывания (изолированная) | | x |

| Компонент | Объем поставки | |
|--|----------------|-------|
| | Стандарт | Опция |
| 13a Датчик низкого давления | x | |
| 18 Реле высокого давления/ выключатель высокого давления | x | |
| 19 Реле низкого давления | x | |
| 22 Датчик температуры газа на нагнетании | x | |
| 23 Датчик температуры газа на всасывании | x | |
| 25 CR II – регулирование про- изводительности | x | x |
| 1xСтандарт для LHL3E/2EES-2Y .. LHL5E/4CES-6Y | | |
| 1xСтандарт + 1xОпция для LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y | | |
| 26 Датчик температуры окру- жающей среды | x | |
| 27 Вентилятор дополнитель- ный | | |

Таб. 2: Условные обозначения и объем поставки компрессорно-конденсаторных агрегатов ECOLITE

5 Области применения

| | |
|---|--|
| Допустимый хладагент | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R507A, R513A, R22 |
| Заправка маслом ① | $t_c < 70^\circ\text{C}$ BITZER BSE32 |
| Максимально допусти- мое давление (PS) | LP: 19 bar, HP: 32 bar |
| Максимально допусти- мая температура окружа- ющей среды | -20°C +55°C |

Границы области применения смотрите в брошюре KP-104 или BITZER Software.

① Информацию по альтернативным маслам смо-
трите в Технической информации КТ-510.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность разрыва компрессора при исполь-
зовании поддельных хладагентов!
Возможны серьёзные повреждения!
Заказывайте хладагенты только у известных
производителей и проверенных дистрибу-
торов!

5.1 Максимальное допустимое давление

Вся установка должна быть рассчитана и эксплу-
атироваться таким образом, чтобы не допускать
возможность превышения максимально допустимо-
го давления (PS) ни в одной части установки (см.
указания на заводской табличке).

Предохранительные клапаны абсолютно необходимы для ресиверов (сосудов под давлением), если:

- возможно, что максимально допустимое давле-
ние будет превышено из-за внешних источников
тепла (например, пожар).
- общая заправка установки хладагентом со-
ставляет более чем 90% от ёмкости сосуда под
давлением при 20 °C (объем заправки). Ёмкость
ресурса - это объем между запираемыми при
работе клапанами до и после сосуда под давле-
нием.
- обратный клапан находится между конденсато-
ром и ресивером.

Устройства защитного отключения

Возможно, что в соответствии с местными прави-
лами, должно предусматриваться дополнительное
устройство защитного отключения по давлению.

6 Монтаж

6.1 Транспортировка компрессорно-конденсаторного агрегата

Компрессорно-конденсаторные блоки привинчены к паллете при поставке. Снимите эти резьбовые соединения.

Рекомендуемые варианты транспортировки:

- Направьте подъемные стропы вдоль нижней части агрегата и поднимите агрегат краном. При этом не допускайте смещения центра тяжести!
- Прикрепите к четырем отверстиям, предназначенным для подъема агрегата, или рым-болты, или шины (при помощи винтов). Рым-болты и винты не должны превышать максимальную длину резьбы 30 мм, так как иначе может повредиться конденсатор! Рым-болты, винты и шины не входят в объем поставки. Затем поднимите компрессорно-конденсаторный агрегат за подъемные петли при помощи вилочного погрузчика или крана, или вручную, непосредственно за шины.



Рис. 2: Подъем с помощью крана на подъемных стропах, X = центр тяжести

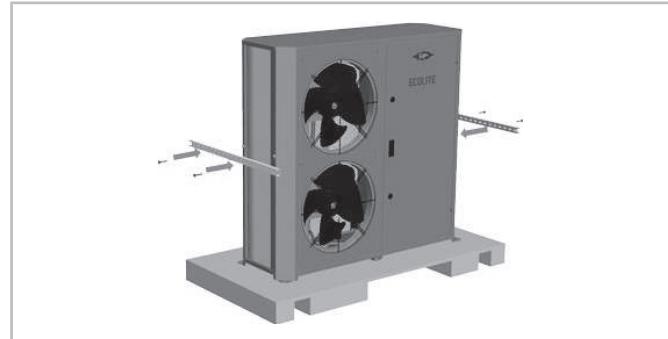


Рис. 3: Крепление транспортных шин



Рис. 4: Подъем краном с помощью транспортировочных шин

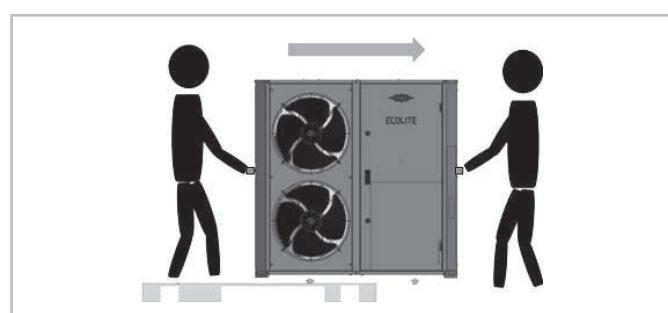


Рис. 5: Подъем вручную с помощью транспортных шин

6.1.1 Транспортировочные крепежи для компрессорно-конденсаторных агрегатов

Для того, чтобы избежать повреждений во время транспортировки, виброопоры компрессоров у компрессорно-конденсаторных агрегатов в состоянии поставки блокируются при помощи транспортировочных крепежей. После монтажа эти крепежи следует обязательно снять. Также смотрите Руководство по эксплуатации компрессоров KB-104.

6.2 Установка компрессорно-конденсаторного агрегата

Место для установки агрегата должно быть в достаточной мере прочным, располагаться горизонтально и быть устойчивым к вибрациям. Следует соблюдать минимальное расстояние между агрегатом и любыми препятствиями. Не допускайте короткого замыкания воздушных потоков или наличия препятствий в потоке воздуха.

При проектировании установки принимайте во внимание максимальную и минимальную нагрузку. Проектирование сети трубопроводов и восходящих трубопроводов осуществляйте по аналогии с общими правилами для установок с переменной холодоиз extra производительностью. При установке в экстремальных условиях (например, агрессивная атмосфера, низкая температура окружающей среды и пр.) рекомендуется проконсультироваться с BITZER.

Обеспечьте доступность для обслуживания и ремонта!

При монтаже компрессорно-конденсаторного агрегата ECOLITE на консолях поверхность для установки под четырьмя крепежными точками должна составлять минимум 6x6 см. Используйте три консоли (справа, посередине и слева), из которых средняя не должна привинчиваться к агрегату.



ВНИМАНИЕ!

При установке в местах, где возможна чрезмерная нагрузка от ветра, компрессорно-конденсаторный агрегат всегдаочноочно привинчивайте к земле!

При установке на крыше обеспечьте достаточную защиту от солнца!



ОСТОРОЖНО!

Пластины конденсатора имеют острые края!
Возможны порезы.



Перед осуществлением работ: наденьте защитные перчатки.

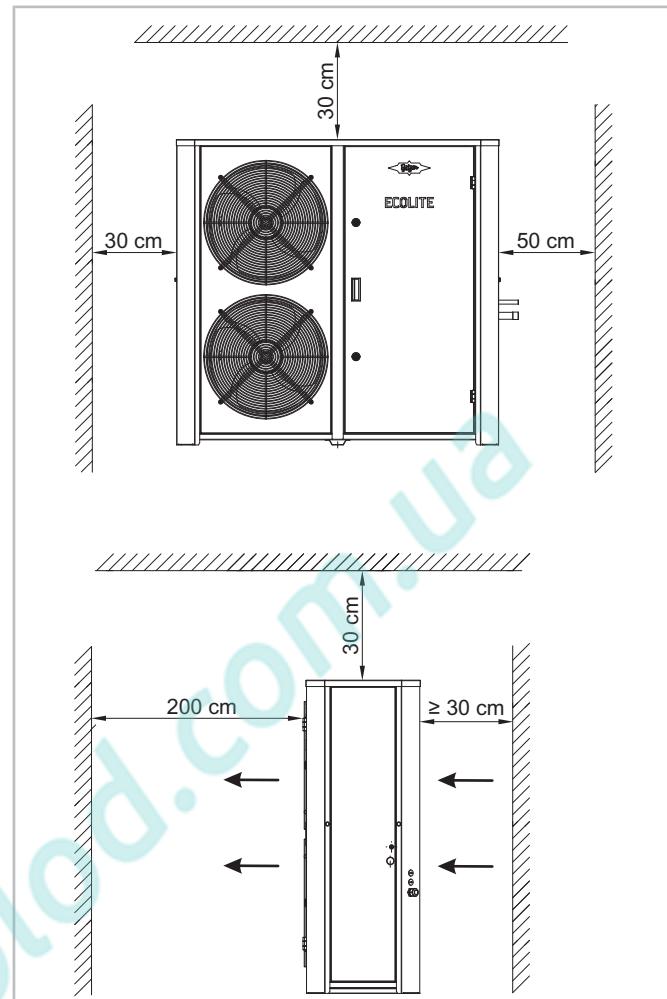


Рис. 6: Минимальные расстояния до стен и потолка (на примере LHL5E/..).

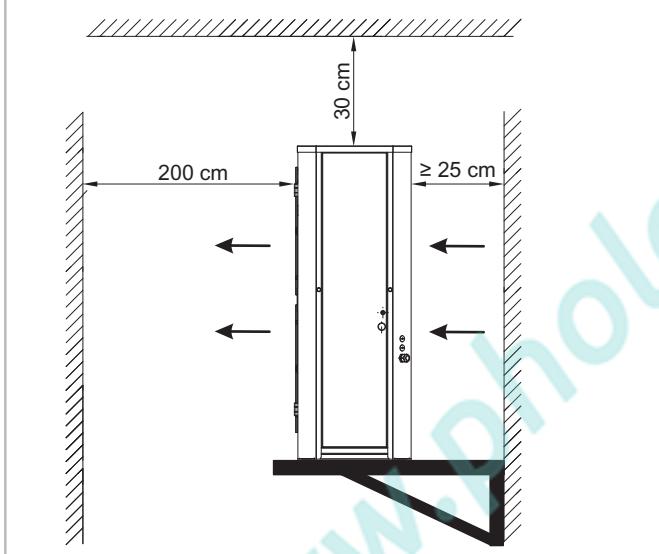
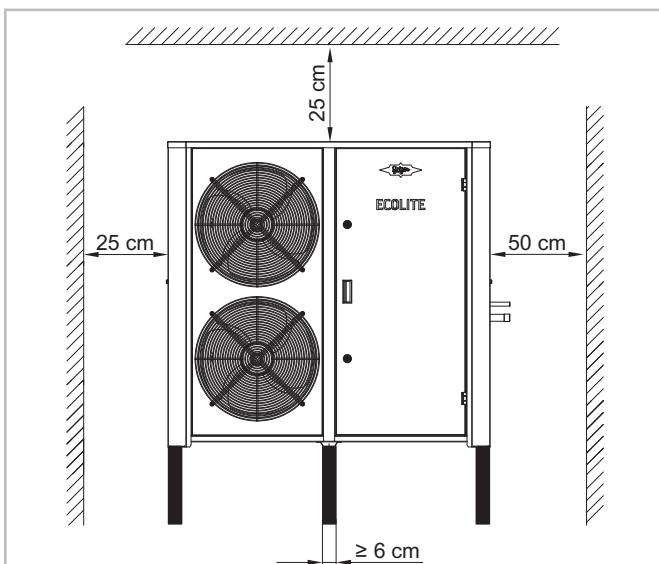


Рис. 7: Минимальные расстояния до стены и потолка при монтаже на монтажных кронштейнах (пример показывает LHL5E / ..).

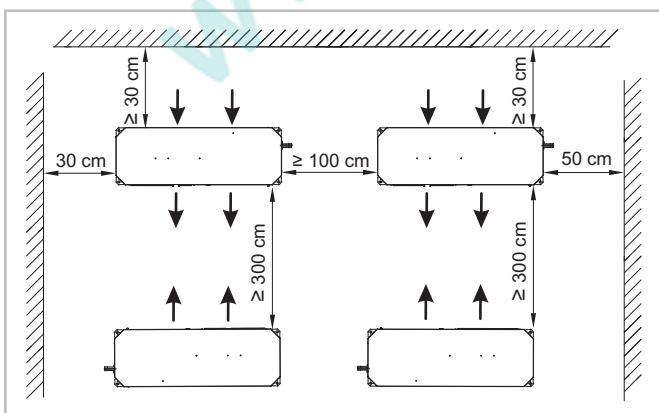


Рис. 8: Минимальные расстояния при установке нескольких компрессорно-конденсаторных агрегатов.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте короткого замыкания воздушных потоков или наличия препятствий в потоке воздуха вентиляторов конденсатора!

6.3 Трубопроводы

Для того, чтобы минимизировать потери давления и чтобы в системе трубопроводов оставалось как можно меньше хладагента, длина трубопроводов должна быть как можно короче.



ВНИМАНИЕ!

Во время осуществления пайки на линии всасывания обеспечьте защиту датчика низкого давления от перегрева (max.120 °C)!

6.4 Встраивание компрессорно-конденсаторного агрегата в холодильную установку

Если компрессорно-конденсаторный агрегат ECOLITE располагается выше испарителя, то и линию всасывания нужно конструировать соответственно. Если линия всасывания имеет большую длину или имеется несколько испарителей, то настоятельно рекомендуется использовать маслоотделитель (доступен как опция) и OLC.

При установке модели LHL5E только с одним регулирующим производительность блоком цилиндров линию всасывания следует спроектировать таким образом, чтобы возврат масла обеспечивался при минимальной производительности 50%. Рекомендуется контроль уровня масла.

Если компрессорно-конденсаторный агрегат ECOLITE располагается существенно ниже испарителя, следует предусмотреть дополнительный переохладитель (см. пример на Рис.10, стр.92).



ВНИМАНИЕ!

Установка соленоидного клапана на жидкостной линии обязательна!

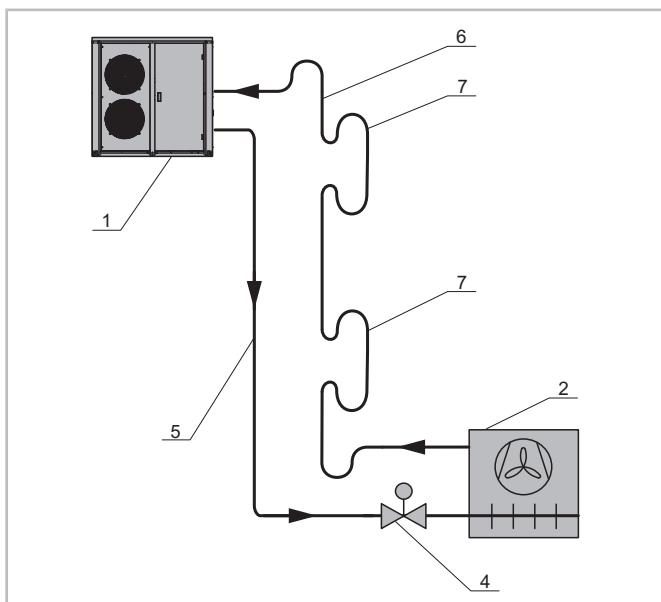


Рис. 9: Установка ECOLITE выше испарителя

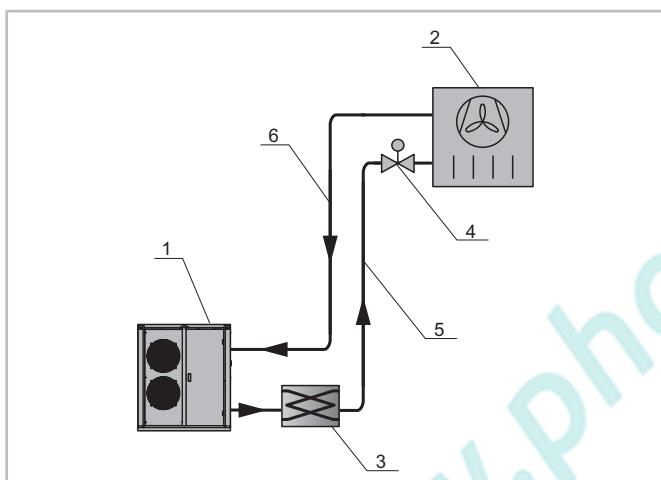


Рис. 10: Установка ECOLITE ниже испарителя

Позиции присоединений

- | | |
|---|---|
| 1 | Компрессорно-конденсаторный агрегат ECOLITE |
| 2 | Испаритель |
| 3 | Дополнительный переохладитель |
| 4 | Расширительный клапан |
| 5 | Жидкостная линия |
| 6 | Линия всасывания |
| 7 | Маслоподъёмные петли |

Таб. 3: Позиции присоединений

6.5 Присоединения и чертежи с обозначением размеров

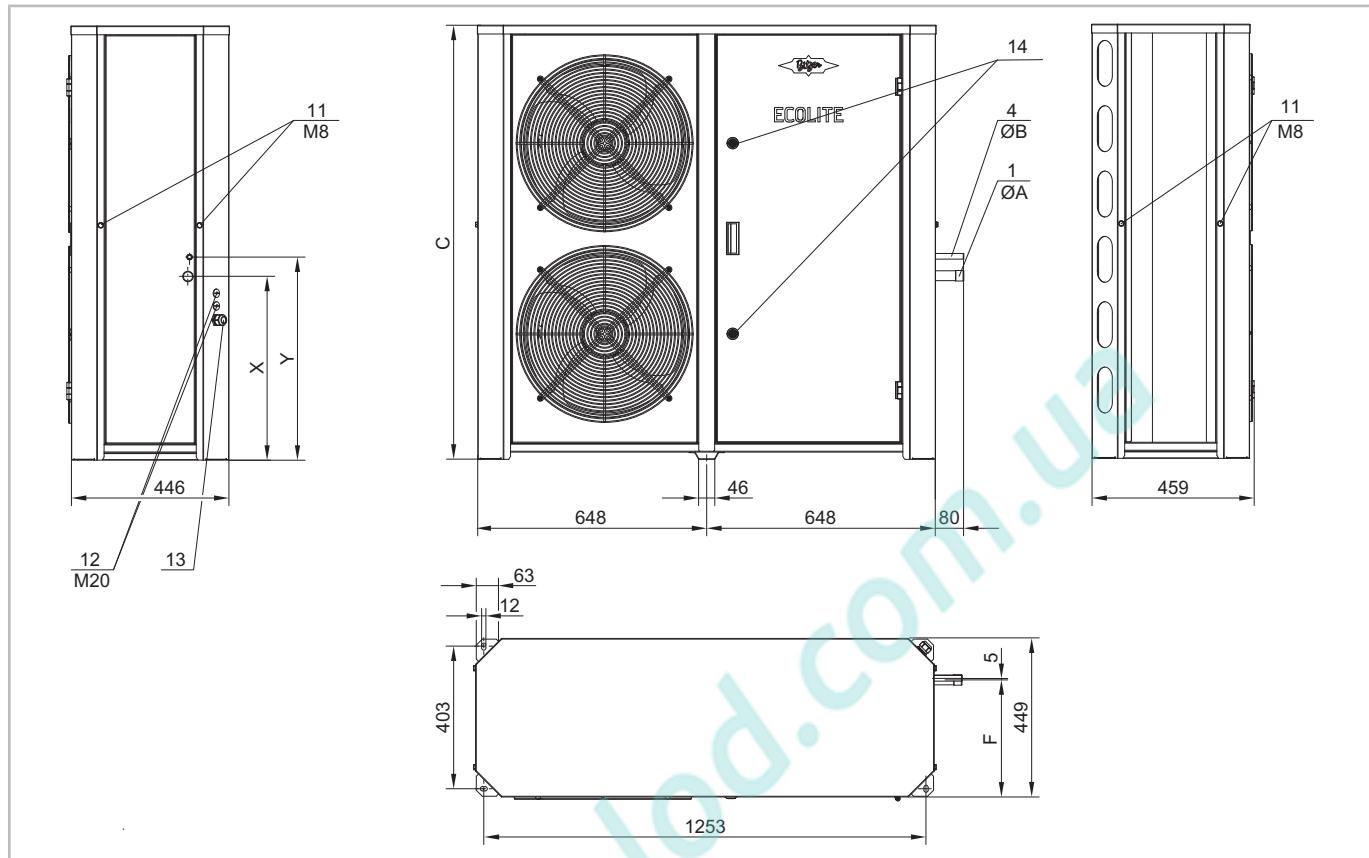


Рис. 11: Позиции присоединений (на примере LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y)

| Тип | ØA мм | ØB мм | C мм | F мм | X мм | Y мм |
|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LHL3E/2EES-2Y .. LHL3E/2CES-3Y | 22 | 12 | 830 | 334 | 520 | 568 |
| LHL5E/4FES-3Y .. LHL5E/4CES-6Y | 28 | 16 | 1230 | 332 | 520 | 575 |

| Позиции присоединений | |
|-----------------------|--|
| 1 | Вход хладагента (линия всасывания) |
| 4 | Выход хладагента (жидкостная линия) |
| 11 | Отверстия для подъёма агрегата (максимальная вкручивающаяся длина резьбы винтов и рам-болтов: 30 мм) |
| 12 | Заглушки для кабельного ввода |
| 13 | Резьбовой кабельный ввод (для кабеля диаметром 9-17 мм) |
| 14 | Дверной замок (ключ в комплекте) |

Таб. 4: Позиции присоединений

7 Электрические подключения

Полугерметичный компрессор, вентилятор конденсатора и электрические принадлежности соответствуют Директиве 2014/35/EU о низковольтном оборудовании (EU Low Voltage Directive).

Компрессорно-конденсаторный агрегат ECOLITE предназначен исключительно для подключения к TN-C-S или TN-S трехфазным сетям с номинальным напряжением 230/400 V Δ/Y при номинальной частоте 50Hz. Подключение нулевого проводника обязательно. Требуется соответствие качественных характеристик напряжения сети DIN EN 50160. Компрессорно-конденсаторные агрегаты ECOLITE предназначены для стационарной установки.

Необходимо использовать предохранители типа gG или защитные выключатели линии с характеристикой С.

| Тип | Рекомендуемый предохранитель | Уставка защитного автомата электродвигателя |
|-----------------|------------------------------|---|
| LHL3E/2EES-2(Y) | 8 A | 8,0 A |
| LHL3E/2DES-2(Y) | 10 A | 9,5 A |
| LHL3E/2CES-3(Y) | 13 A | 11,0 A |
| LHL5E/4FES-3(Y) | 13 A | 11,5 A |
| LHL5E/4EES-4(Y) | 16 A | 14,5 A |
| LHL5E/4DES-5(Y) | 16 A | 16,0 A |
| LHL5E/4CES-6(Y) | 20 A | 20,0 A |

В зависимости от имеющихся местных условий и действующих предписаний установка устройства отключения от сети планируется на месте. Имеющийся в компрессорно-конденсаторном агрегате ECOLITE сервисный выключатель как правило не выполняет требования к электрическому отключению агрегата.

7.1 Принципиальная электрическая схема для компрессорно-конденсаторного агрегата ECOLITE

| Сокращение | Компонент |
|------------|---|
| B1 | Контроллер |
| B3 | Датчик высокого давления (жидкостная линия) |
| B4 | Датчик низкого давления (линия всасывания) |
| C1 | Конденсатор вентилятора 1 |
| C2 | Конденсатор вентилятора 2 |
| F2 | Предохранитель 230V |
| F3 | Предохранитель цепи управления |
| F5 | Реле высокого давления |
| F6 | Реле низкого давления |
| K1 | Главный контактор |
| M1 | Компрессор |
| M1E | Подогреватель масла |
| M1Y1 | CRII SV1 |
| M1Y2 | CRII SV2 |
| M2 | Вентилятор 1 |
| M3 | Вентилятор 2 |
| OLC-K1 | Оптико-электронный контроль уровня масла |
| M4 | Вентилятор дополнительный |
| N2 | Модуль дополнительного вентилятора |
| Q1 | Сервисный выключатель |
| R3 | Датчик температуры газа на нагнетании |
| R4 | Датчик температуры окружающей среды |
| R5 | Датчик температуры в охлаждаемом объеме |
| R8 | Датчик температуры газа на всасывании |
| SE-B1 | Защитное устройство |
| T1 | Трансформатор |
| S2 | Концевой выключатель двери |
| V1 | Модуль управления вентилятором |

Таб. 5: Условные обозначения принципиальной электрической схемы агрегата ECOLITE

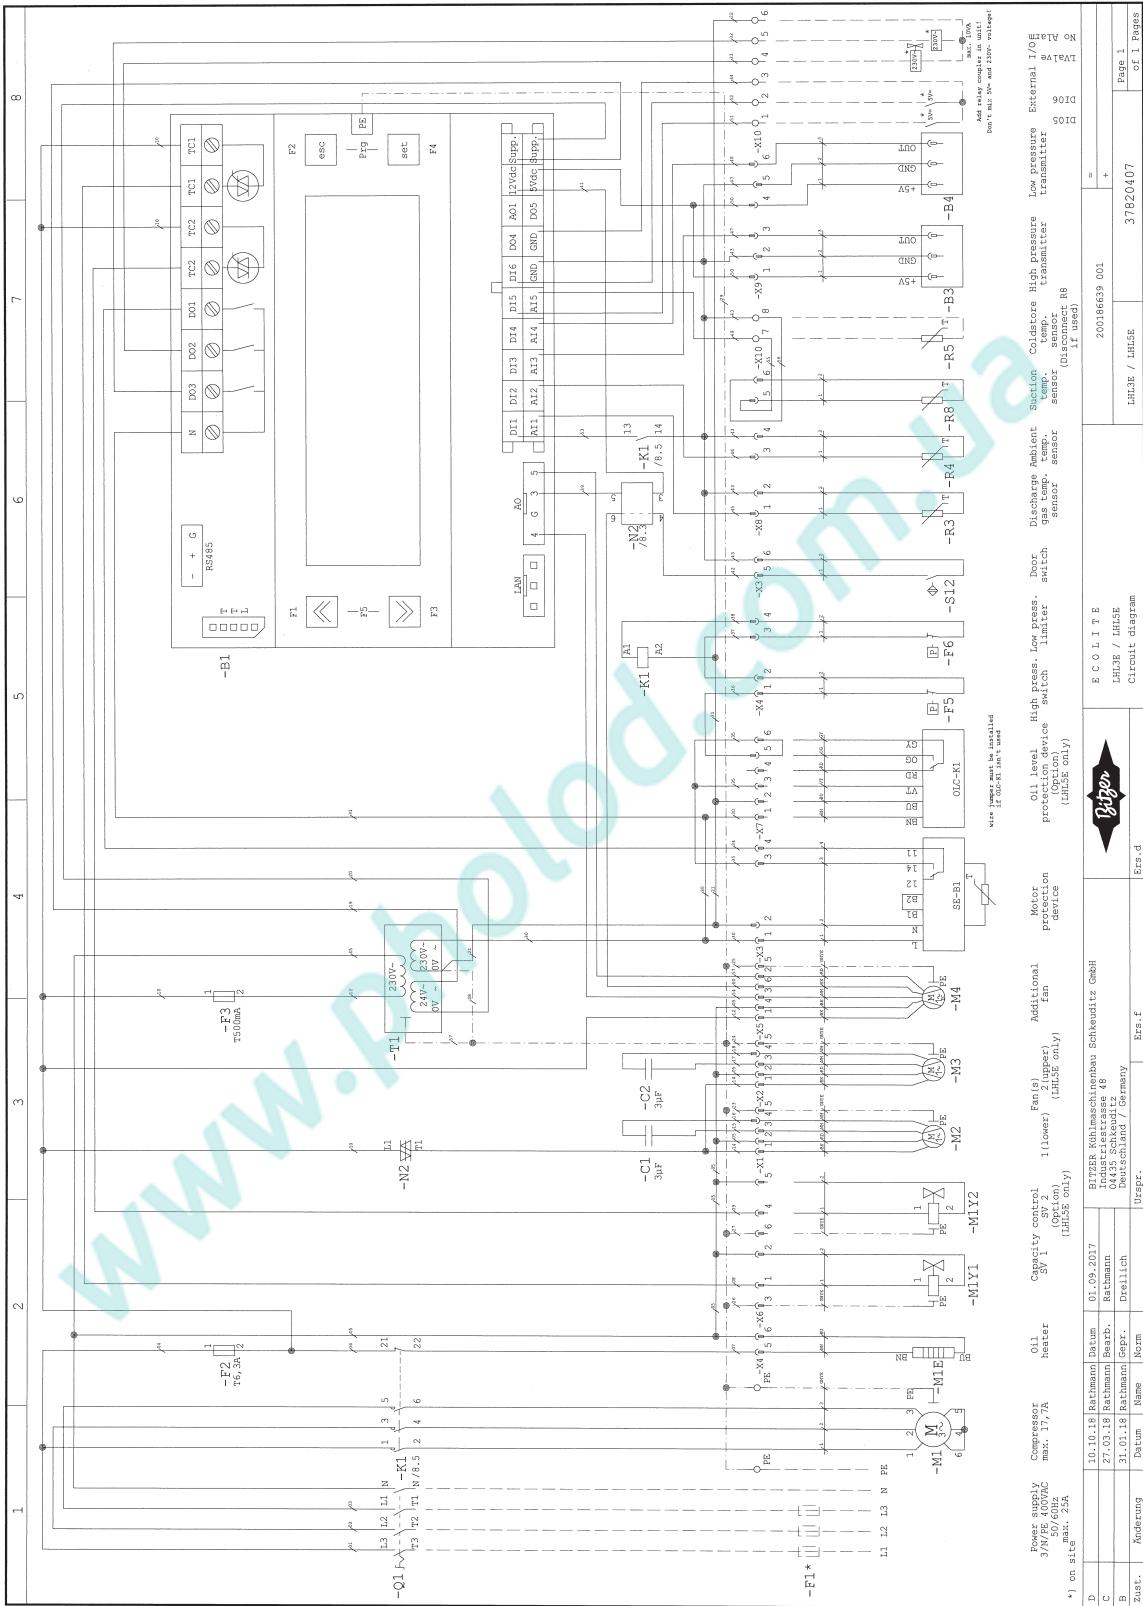


Рис. 12: Принципиальная электрическая схема компрессорно-конденсаторного агрегата ECOLITE

8 Ввод в эксплуатацию

Подробное описание смотрите в Руководстве по эксплуатации КБ-104 компрессора:

- Проверка на плотность (герметичность)
- Вакуумирование
- Заправка хладагентом
- Проверки перед пуском



ВНИМАНИЕ!

Подогреватель масла (M1E) включается путем переключения рубильника (Q1) в положении ON (положение переключателя вертикальное). Чтобы предотвратить повреждение компрессора, вы должны убедиться, что масляный подогреватель картера компрессора работает как описано в инструкциях по эксплуатации компрессора КБ-104.

- Запуск компрессора
- Настройки на контроллере

8.1 Настройка контроллера

Перед запуском агрегата и перед активацией контроллера (см. главу «Меню состояния», стр. 101) должны быть установлены следующие параметры (см. главу Программирование меню, стр. 108):

- Применяемый хладагент
- Установленное дополнительное оборудование
- Запланированное регулирование производительности по давлению всасывания или температуре в охлаждаемом объеме
- Уставка

Кроме того, могут настраиваться параметры для регулированию скорости вращения вентилятора, осуществления внешнего воздействия на контроллер и т.д.

Для управления и диагностирования на контроллере ECOLITE имеются 4 функциональные кнопки, на верхней стороне расположены цветной дисплей. Настройка и диагностика также возможны через BEST SOFTWARE.



Рис.13: Панель управления контроллера ECOLITE

| Меню | Функции |
|-----------------------|---|
| Меню статуса | <ul style="list-style-type: none">• Активация/деактивация контроллера ECOLITE• Отображение статуса компрессорно-конденсаторного агрегата• Отображение активных уставок• Отображение актуальных измеряемых величин (аналоговые входы контроллера)• Отображение актуального состояния цифровых входов контроллера• Отображение времени работы для компрессора и CRII- регулятора производительности• Отображение возникавших ранее тревог (20 ячеек для хранения)• Отображение и настройка даты и времени контроллера• Отображение активной тревоги |
| Меню программирования | <ul style="list-style-type: none">• Настройки для конфигурации установки и компрессорно-конденсаторного агрегата ECOLINE• Настройки для регулирования и управления компрессора и CRII• Настройки для регулирования и управления вентиляторами• Настройки для регулирования охлаждаемого объема• Настройки для работы в аварийном режиме• Настройки для контроля границ области применения• Настройки функционирования цифровых входов для внешних сигналов• Настройки функционирования световых(LED)-сигналов от 1 до 7 на дисплее |
| BIOS-меню | <ul style="list-style-type: none">• Отображение состояния аналоговых входов контроллера• Отображение состояния цифровых входов контроллера• Отображение состояния аналоговых выходов контроллера• Отображение состояния цифровых выходов контроллера• Отображение внутренних часов и даты контроллера |



8.1.1 Функциональные кнопки

| Кнопка | Функция |
|---------|--|
| F1(↑) | <ul style="list-style-type: none">Увеличение значения параметраПереход к следующему меню того же уровняПереход к следующему меню того же уровняПереключение главного табло дисплея на информацию о стороне нагнетания компрессорно-конденсаторного агрегата <p>При удерживании кнопки дольше 5 секунд:</p> <ul style="list-style-type: none">Сброс хранилища тревог |
| F3(↓) | <ul style="list-style-type: none">Уменьшение значения параметраПереход к предыдущему меню того же уровняПереключение главного табло дисплея на информацию о стороне всасывания компрессорно-конденсаторного агрегата |
| F2(esc) | <ul style="list-style-type: none">Выйти из меню без сохранения значения параметраПерейти к меню более высокого уровняПереключение главного табло дисплея с величины давления в bar на температуру насыщения в °C для активного хладагента |
| F4(set) | <ul style="list-style-type: none">Подтвердить значение параметра и выйтиПерейти к меню более низкого уровняОткрыть Меню статуса при активном главном табло дисплея |

8.1.2 Дисплей

Пользовательский интерфейс состоит из поля индикации или/и поля ввода данных в середине и трех строк состояния на верхней, правой и нижней сторонах дисплея.

Строка состояния на верхней и правой стороне дисплея:

| Символ | Функция в главном табло дисплея |
|--------|--|
| ⚠ | • Активная тревога |
| ☀ + ♀ | • Отображение давления нагнетания в bar |
| ☀ + ⚡ | • Отображение давления нагнетания как температуры конденсации в °C |
| ☀ + ♀ | • Отображение давления всасывания в bar |
| ☀ + ⚡ | • Отображение давления всасывания как температуры испарения в °C |

Строка состояния на нижней стороне дисплея:

| Символ | Функция в главном табло дисплея |
|--------|---|
| ① | <p>Состояние компрессора Мигает = компрессор заработает через несколько секунд Вкл (Ein/On) = компрессор работает Выкл (Aus/Off) = компрессор не работает</p> |
| ② | <p>Состояние CRII -электромагнитного клапана 1 Вкл (Ein/On) = блок цилиндров деактивирован Выкл (Aus/Off) = блок цилиндров активирован</p> |
| ③ | <p>Состояние CRII -электромагнитного клапана 2 Вкл (Ein/On) = блок цилиндров деактивирован Выкл (Aus/Off) = блок цилиндров активирован</p> |
| ④ | <p>Состояние вентилятора(ов) конденсатора Вкл (Ein/On) = вентиляторы конденсатора работают Выкл (Aus/Off) = вентиляторы отключены</p> |
| ⑤ | <p>Состояние соленоидного клапана (внешнего) Вкл (Ein/On) = жидкостной клапан открыт Выкл (Aus/Off) = жидкостной клапан закрыт</p> |
| ⑥ | <p>Режим работы вентилятора(ов) конденсатора Вкл (Ein/On) = режим LowSound активирован Выкл (Aus/Off) = режим Eco активирован</p> |
| ⑦ | <p>Состояние реле для сигнализации о наличии неисправностей Вкл (Ein/On) = Неисправность активна Выкл (Aus/Off) = Нет активных неисправностей</p> |

8.1.3 Первое подключение к электросети.

После подключения электропитания контроллер производит автоматическое самотестирование. При этом дисплей мигает.

В новом поставленном с завода-изготовителя компрессорно-конденсаторном агрегате ECOLITE контроллер не разблокирован, поэтому после первого подключения напряжения на дисплее высвечивается «OFF». После проведенного параметрирования контроллера, можно произвести разблокировку посредством параметра OnOF (F4=>init=>OnOF), в случае, если ввод в эксплуатацию холодильного контура это допускает.

Разблокировка компрессорно-конденсаторного агрегата также возможна при помощи внешнего сигнала (сухой контакт реле). Для этого следует конфигурировать цифровой вход контроллера для внешней разблокировки компрессорно-конденсаторного агрегата. На заводе-изготовителе эта функция не активирована.

8.1.4 Статус Меню.

| Пункт меню | Функция |
|------------------------------------|---|
| F4⇒init⇒OnOF | Активировать/деактивировать контроллер ECOLITE |
| Modbus: 16467 (чтение и запись) | OFF = контроллер деактивирован ON = контроллер активирован |
| | Заводская настройка: OFF |

Отображение активных уставок:

Они могут отображаться только после ввода пароля (см. главу «Меню программирования», стр. 108).

| Пункт меню | Функция |
|------------------------------------|---|
| F4⇒SEt⇒SP1 | Уставка регулятора давления всасывания |
| Modbus: 16388 (чтение и запись) | -45.0 – 22,5 °C Заводская установка: -10.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP2 | Уставка регулятора давления конденсации (без компенсации) |
| Modbus: 16407 (чтение и запись) | 10.0 – 80.0 °C Заводская установка: 30.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP3 | Максимальное давление конденсации |
| Modbus: 16408 (чтение и запись) | 10.0 – 80.0 °C Заводская установка: 60.0 °C |
| F4⇒SEt⇒SP4 | Уставка регулятора температуры в охлаждаемом объеме |
| Modbus: 16424 (чтение и запись) | -40.0 – 22,5 °C Заводская установка: 2.0 °C |

**Отображение актуальных измеряемых величин
(аналоговые входы контроллера):**

| Пункт меню | Функция |
|---------------------------------|---|
| F4⇒Ai⇒Pr _t | Давление всасывания – фактическое значение (как температура насыщения) |
| Modbus: 8966 (только чтение) | |
| F4⇒Ai⇒tSC | Температура газа на всасывании – фактическое значение |
| Modbus: 8961 (только чтение) | |
| F4⇒Ai⇒dPr _t | Давление конденсации – фактическое значение (как температура насыщения) |
| Modbus: 8967 (только чтение) | |
| F4⇒Ai⇒tCd | Температура газа на нагнетании – фактическое значение |
| Modbus: 8963 (только чтение) | |
| F4⇒Ai⇒tES | Температура окружающей среды – фактическое значение |
| Modbus: 8964 (только чтение) | |
| F4⇒Ai⇒tCr | Температура в окружающем объеме – фактическое значение |
| Modbus: 8965 (только чтение) | |

Отображение состояния цифровых входов контроллера:

| Пункт меню | Функция |
|---------------------------------|---|
| F4⇒di⇒diL1 | Статус цифрового входа контроллера DI01 |
| Modbus: 8192 (только чтение) | Предохранительная цепь компрессорно-конденсаторного агрегата ECO-LINE OFF = компрессор выключен или предохранительная цепь разомкнута On = компрессор работает, предохранительная цепь OK |
| F4⇒di⇒diL2 | Статус цифрового входа контроллера DI02 |
| Modbus: 8193 (только чтение) | Резерв |
| F4⇒di⇒diL3 | Статус цифрового входа контроллера DI03 |
| Modbus: 8194 (только чтение) | Резерв |
| F4⇒di⇒diL4 | Статус цифрового входа контроллера DI04 |
| Modbus: 8195 (только чтение) | Резерв |
| F4⇒di⇒diL5 | Статус цифрового входа контроллера DI05 |
| Modbus: 8196 (только чтение) | Конфигурируемая специальная функция 1-й вход OFF = нет внешней команды On ON = есть внешняя команда On |
| F4⇒di⇒diL6 | Статус цифрового входа контроллера DI06 |
| Modbus: 8197 (только чтение) | Конфигурируемая специальная функция 2-й вход OFF = нет внешней команды Вкл.(Ein/On) ON = есть внешняя команда Вкл.(Ein/On) |



Отображение рабочего времени:

| Пункт меню | Функция |
|---------------------------------|--|
| F4⇒SCr⇒dS1 | Счетчик часов работы CR II-электромагнитного клапана 1 |
| Modbus: 9012 (только чтение) | Количество дней работы электромагнитного клапана |
| F4⇒SCr⇒HS1 | Счетчик часов работы CR II-электромагнитного клапана 1 |
| Modbus: 9006 (только чтение) | Количество часов работы электромагнитного клапана |
| F4⇒SCr⇒dS2 | Счетчик часов работы CR II-электромагнитного клапана 2 |
| Modbus: 9014 (только чтение) | Количество дней работы электромагнитного клапана |
| F4⇒SCr⇒HS2 | Счетчик часов работы CR II-электромагнитного клапана 2 |
| Modbus: 9008 (только чтение) | Количество часов работы электромагнитного клапана |
| F4⇒SCr⇒dS3 | Счетчик часов работы компрессора |
| Modbus: 9016 (только чтение) | Количество дней работы компрессора |
| F4⇒SCr⇒HS3 | Счетчик часов работы компрессора |
| Modbus: 9010 (только чтение) | Количество часов работы компрессора |

**Отображение зарегистрированных аварий
(20 аварий):**

| Пункт меню | Функция |
|-----------------------------------|---|
| F4⇒HiSt⇒HYSP | Хранилище журнала тревог |
| Modbus: 9023 (чтение и запись) | 0 – 19 хранилище 0 = самое актуальное хранилище для последнего сообщения |
| F4⇒HiSt⇒HYSC | Список аварийных сигналов |
| Modbus: 9024 (только чтение) | |
| F4⇒HiSt⇒HYSd | Дата аварийных сигналов |
| Modbus: 9024 (только чтение) | Формат: DD.MM |
| F4⇒HiSt⇒HYSt | Время аварийных сигналов |
| Modbus: 9026 (только чтение) | Формат: HH:MM |
| F4⇒HiSt⇒HiSF | Количество сохраненных сообщений об ошибках журнала аварий |
| Modbus: 9027 (только чтение) | |

У контроллера ECOLITE есть хранилище аварий, в котором могут храниться с отметкой о времени, когда они произошли, до 20 сообщений об ошибках. Самое последнее сообщение об ошибке находится в ячейке памяти 0.

Отображение и настройка даты и времени контроллера ECOLITE:

| Пункт меню | Функция |
|-------------------|--|
| F4⇒CLOC⇒HOUr | Установка времени контроллера ECOLITE – часы |
| Modbus: | 0 – 24 |
| (чтение и запись) | |
| F4⇒CLOC⇒Min | Установка времени контроллера ECOLITE – минуты |
| Modbus: | 0 – 59 |
| (чтение и запись) | |
| F4⇒CLOC⇒dAY | Установка даты контроллера ECOLITE – день |
| Modbus: | 0 – 31 |
| (чтение и запись) | |
| F4⇒CLOC⇒MOnt | Установка даты контроллера ECOLITE – месяц |
| Modbus: | 0 – 12 |
| (чтение и запись) | |
| F4⇒CLOC⇒YEAr | Установка даты контроллера ECOLITE – год |
| Modbus: | 0 – 99 |
| (чтение и запись) | |
| F4⇒CLOC⇒UPdA | Установка даты и времени контроллера ECOLITE – прием |
| Modbus: | 0 = прием значений не осуществляется 1 = значения передаются |
| (чтение и запись) | |
| F4⇒CLOC⇒rEAd | Установка даты и времени контроллера ECOLITE – актуализация |
| Modbus: | 0 = актуализация значений не осуществляется 1 = актуализация значений |
| (чтение и запись) | |

Контроллер ECOLITE оснащен буферными внутренними часами с датой, которые при необходимости могут устанавливаться пользователем.

Отображение активных тревог:

| Пункт меню | Функция |
|----------------------------|---|
| F4⇒AL⇒F1 или F3 | Отображение актуальной активной тревоги |
| Modbus: (только чтение) | Отображение ErrXX при тревоге XX = номер сообщения о тревоге |

Параметр AL включает в себя номер(а) активной тревоги. Если активно несколько тревог, то можно переключаться между ними с помощью кнопок F1 или F3. Если нет активных сообщений, то параметр AL с помощью кнопки F4 не откроется.

8.1.5 Меню программирования

Конфигурирование установки и компрессорно-конденсаторного агрегата ECOLINE – меню CnF:

Пароль для настройки параметров - «2» (заводская настройка):

В меню F2 + F4 ⇒ PASS введите значение «2».

Пароль остается активным в течение 30 минут.

Пароль можно изменить через BEST SOFTWARE.

| Пункт меню | Функция |
|-------------------|--|
| F2+F4⇒AR⇒CnF⇒ERt | Тип хладагента в установке |
| Modbus:16384 | 0=R404A,1=R22,4=R134a,8=R507A,9=R407A,11=R407F,12=R450A,14=R448A, 15=R513A,16=R449A Заводская установка:0=R404A |
| F2+F4⇒PAR⇒CnF⇒EcM | Конфигурация ECOLITE |
| Modbus:16385 | 0 = CR II-регулятор производительности отсутствует 1 = 2-х цилиндровый компрессор с CR II-регулятором производительности 2 = 4-х цилиндровый компрессор с 1x CR II – регулятором производительности 3 = 4-х цилиндровый компрессор с 2x CR II – регуляторами производительности Заводская установка: в зависимости от состояния поставки компрессорно-конденсаторного агрегата |
| F2+F4⇒PAR⇒CnF⇒OSP | Регулирующая функция агрегата ECOLITE |
| Modbus:16443 | 2 = регулирование по температуре в охлаждаемом объеме 3 = резерв 4 = регулирования по давлению всасывания Заводская установка: 4=регулирование по давлению всасывания |
| F2+F4⇒PAR⇒CnF⇒SmU | Система единиц агрегата ECOLITE |
| Modbus:16386 | 0 = Европа(bar / °C) метрическая 1 = Америка(PSI / F) IP Заводская установка:0=Европа(bar / °C) метрическая |

При регулировании по температуре в охлаждаемом объеме управление электромагнитным клапаном жидкостной линии производится в зависимости от температуры. Далее производительность компрессорно-конденсаторного агрегата ECOLINE регулируется в зависимости давления всасывания. Поэтому значение уставки давления всасывания должно быть достаточно низким.

Присоединение внешнего датчика температуры в охлаждаемом объеме производится к клеммной колодке X10 клеммы 7 и 8. В состоянии поставки компрессорно-конденсаторного агрегата к этим клеммам подключён датчик температуры газа на всасывании. При подключении датчика температуры в охлаждаемом объеме данный датчик

отсоединяется от клемм и тем самым становится не задействованным в режиме «Регулирование по температуре в охлаждаемом объеме». В качестве датчика температуры в охлаждаемом объеме следует применять датчик температуры в охлаждаемом объеме BITZER (NTC, 10kΩ@25 °C). Другие датчики не подходят.

**Регулирование и управление компрессором и
CR II-регуляторами производительности-меню CPr:**

| Пункт меню | Функция |
|--------------------|--|
| F2+F4⇒AR⇒CPr⇒SP1 | Уставка регулятора давления всасывания |
| Modbus:16388 | -45.0 – 22.5 °C Заводская установка: -10.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒CPr⇒bH | Ширина верхней нейтральной зоны 1 регулятора давления всасывания |
| Modbus:16390 | 0.0 – 20.0 K Заводская установка: 2.0 K |
| F2+F4⇒PAR⇒CPr⇒bL | Ширина нижней нейтральной зоны 1 регулятора давления всасывания |
| Modbus:16391 | 0.0 – 20.0 K Заводская установка: 2.0 K |
| F2+F4⇒PAR⇒CPr⇒OS1 | Изменение заданного значения уставки давления всасывания через цифровой вход |
| Modbus:16393 | -50.0 – 50.0 K Заводская установка: 5.0 K |
| F2+F4⇒PAR⇒CPr⇒OFC | Минимальный промежуток времени компрессор <u>stop</u> ⇒ компрессор <u>start</u> |
| Modbus:16399 | 0 – 1200 s Заводская настройка: 60 s |
| F2+F4⇒PAR⇒CPr⇒OnC | Минимальный промежуток времени компрессор <u>start</u> ⇒ компрессор <u>start</u> |
| Modbus:16401 | 0 – 1200 s Заводская настройка: 450 s |
| F2+F4⇒PAR⇒CPr⇒COMP | Минимальный промежуток времени компрессор <u>start</u> ⇒ компрессор <u>stop</u> |
| Modbus:16513 | 0 – 300 s Заводская настройка: 60 s |



Регулирование и управление вентиляторами – меню FAn:

| Пункт меню | Функция |
|-------------------|---|
| F2+F4⇒PAR⇒FAn⇒SP2 | Уставка регулятора давления конденсации (без компенсации) |
| Modbus:16407 | 10.0 – 80.0 °C Заводская настройка: 30.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒FAn⇒SP3 | Максимальное давление конденсации |
| Modbus:16408 | 10.0 – 80.0 °C Заводская настройка: 60.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒FAn⇒CSL | Минимальная уставка давления конденсации при компенсации |
| Modbus:16420 | 10.0 – 80.0 °C Заводская установка: 15.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒FAn⇒LnE | Активация режима LowSound вентиляторов |
| Modbus:16498 | 0 = LowSound режим деактивирован (Eco режим активен) 1 = LowSound режим активирован Заводская настройка: 0 = LowSound режим деактивирован |

Управление скоростью вентилятора или вентиляторов конденсатора осуществляется посредством импульсно-фазового регулирования.

Скорость 0 – 100% задается контроллером ECOLITE в форме сигнала 0 – 10 V к модулю фазового управления.

Дополнительный вентилятор (обдува компрессора) является EC-вентилятором, уставка скорости которого задаётся посредством сигнала 0 – 10 V. Дополнительный вентилятор управляет в зависимости от температуры газа на нагнетании. Его функционирование осуществляется независимо от других режимов работы компрессорно-конденсаторного агрегата.

**Регулирование по температуре в охлаждаемом
объёме- меню COr:**

| Пункт меню | Функция |
|-------------------|--|
| F2+F4⇒PAR⇒COr⇒SP4 | Уставка регулятора температуры в охлаждаемом объёме |
| Modbus:16424 | -40.0 – 22.5 °C |
| | Заводская настройка: 2.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒COr⇒Crd | Нейтральный диапазон регулятора температуры в охлаждаемом объёме |
| Modbus:16425 | 0.0 – 10.0 K |
| | Заводская настройка: 1.0 K |

Контроллер ECOLITE включает в себя регулирование температуры, например, температуры в охлаждаемом объеме. Для получения данных о температуре в охлаждаемом объеме следует установить BITZER NTC-датчик температуры ($10\text{k}\Omega@25^\circ\text{C}$) и подсоединить его в распределительном щитке компрессорно-конденсаторного агрегата вместо датчика температуры газа на всасывании. При осуществлении регулирования по температуре в охлаждаемом объеме регулирование по давлению всасывания также активно. Должно быть установлено достаточно низкое значение давления всасывания.

Работа в аварийном режиме- меню EMO:

| Пункт меню | Функция |
|-----------------------------------|--|
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒SME Modbus:16502 | Активация режима работы без измерительного преобразователя давления всасывания 0 = режим работы деактивирован 1 = режим работы активирован Заводская настройка: 0 = ручной режим деактивирован |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒dME Modbus:16503 | Активация ручного режима работы без измерительного преобразователя высокого давления 0 = режим работы деактивирован 1 = режим работы активирован Заводская настройка: 0 = режим работы деактивирован |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒AOE Modbus:16504 | Активация альтернативного значения температуры окружающей среды 0 = альтернативное значение деактивировано 1 = альтернативное значение активировано Заводская настройка: 0 = альтернативное значение деактивировано |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒AO Modbus:16505 | Альтернативное значения температуры окружающей среды -200.0 – 200.0 °C Заводская установка: 25.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒COE Modbus:16506 | Активация альтернативного значения температуры в охлаждаемом объеме 0 = альтернативное значение деактивировано 1 = альтернативное значение активировано Заводская настройка: 0 = альтернативное значение деактивировано |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒CO Modbus:16507 | Альтернативное значения температуры в охлаждаемом объеме -200.0 – 200.0 °C Заводская установка: 25.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒dOE Modbus:16508 | Активация альтернативного значения температуры газа на нагнетании 0 = альтернативное значение деактивировано 1 = альтернативное значение активировано Заводская настройка: 0 = альтернативное значение деактивировано |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒DO Modbus:16509 | Альтернативное значения температуры газа на нагнетании -200.0 – 200.0 °C Заводская установка: 25.0 C |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒FPE Modbus:16416 | Сигнал для скорости вентиляторов конденсатора в случае неисправности датчика 0.0 – 100.0 % Заводская настройка: 50% |

Компрессорно-конденсаторный агрегат ECOLITE может работать в аварийном режиме и имеет возможности осуществлять управление вручную в случае, если возникают дефекты или неполадки в ра-

боте электронных или электрических компонентов. Дальнейшая работа компрессорно-конденсаторного агрегата может осуществляться с незначительными потерями функциональных возможностей или про-

изводительности, до тех пор, пока не появится соответствующая запасная деталь или найдется другое решение. Компрессорно-конденсаторный агрегат не должен работать в аварийном режиме продолжительное время. Пользователь должен быть технически компетентен, чтобы принимать решения о допустимости и последствиях функционирования в аварийном режиме. Аварийный режим работы разрешается активировать только при наступлении соответствующих обстоятельств.

www.pholod.com.ua



Контроль границ области применения- меню ALr

| Пункт меню | Функция |
|-----------------------------------|--|
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒dHA Modbus:16426 | Максимальное давление конденсации (реле высокого давления программного обеспечения) 0.0 – 100.0 °C Заводская установка: 62.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒dHd Modbus:16427 | Гистерезис макс. давления конденсации (реле высокого давления программного обеспечения) 0.0 – 10.0 K Заводская установка: 5.0 K |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒SLA Modbus:16428 | Минимальное давление всасывания (реле низкого давления программного обеспечения) -60.0 – 50.0 °C Заводская установка: -45.0 °C |
| F2+F4⇒PAR⇒EMO⇒SLd Modbus:16429 | Гистерезис мин. давления конденсации (реле низкого давления программного обеспечения) 0.0 – 10.0 K Заводская установка: 5.0 K |

Контроллер ECOLITE осуществляет контроль заданных границ области применения компрессора или в случае их нарушения выключает компрессор для предотвращения выхода агрегата из строя.

При смене типа хладагента (параметр Ert) контроллер ECOLITE перенастраивает параметр dHA в соответствии с предварительными настройками для хладагентов:

| REF | R404A | R134a | R407C | R507A | R407A | R407F | R450A | R448A | R513A | R449A |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| dHA | 62°C | 70°C | 55°C | 62°C | 60°C | 60°C | 70°C | 60°C | 70°C | 60°C |

При смене типа хладагента (параметр Ert) контроллер ECOLITE перенастраивает параметр SLA в

соответствии с предварительными настройками для хладагентов:

| REF | R404A | R134a | R407C | R507A | R407A | R407F | R450A | R448A | R513A | R449A |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SLA | -45°C | -25°C | -25°C | -45°C | -40°C | -40°C | -25°C | -40°C | -25°C | -40°C |

При регулировании по температуре в охлаждаемом объеме контроль минимального и максимального перегрева всасываемого газа невозможен и поэтому деактивирован.

Функция цифровых входов для внешних сигналов -меню di:

| Пункт меню | Функция |
|------------------|---|
| F2+F4⇒PAR⇒di⇒i05 | Функция первого входа контроллера для внешних сигналов |
| Modbus:16448 | <p>0 = нет функции (заводская настройка)</p> <p>1 = зарезервирован (не используется)</p> <p>2 = активация компрессорно-конденсаторного агрегата</p> <p>3 = активация компрессора</p> <p>4 = активация вентилятора (ов) конденсатора</p> <p>5 = сдвиг уставок активен</p> <p>6 = активен режим LowSound</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = зарезервирован (не используется) - 2 = активация компрессорно-конденсаторного агрегата (инверсный) - 3 = активация компрессора (инверсный) - 4 = активация вентилятора (ов) конденсатора(инверсный) - 5 = настройка уставок активна(инверсный) - 6 = активен режим LowSound(инверсный) <p>Заводская установка: нет функции</p> |
| F2+F4⇒PAR⇒di⇒i06 | Функция второго входа контроллера для внешних сигналов |
| Modbus:16449 | <p>0 = нет функции(заводская настройка)</p> <p>1 = зарезервирован(не используется)</p> <p>2 = активация компрессорно-конденсаторного агрегата</p> <p>3 = активация компрессора</p> <p>4 = активация вентилятора(ов) конденсатора</p> <p>5 = настройка уставок активна</p> <p>6 = активен режим LowSound</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = зарезервирован(не используется) - 2 = активация компрессорно-конденсаторного агрегата(инверсный) - 3 = активация компрессора(инверсный) - 4 = активация вентилятора(ов) конденсатора(инверсный) - 5 = настройка уставок активна(инверсный) - 6 = активен режим LowSound(инверсный) <p>Заводская установка: нет функции</p> |

У контроллера ECOLITE имеются два конфигурируемых цифровых входа для специальных функций. Для каждого из входов предлагаются на выбор 5 специальных функций. При необходимости каждую

функцию можно параметрировать инверсно (например, имеется размыкающий контакт вместо замыкающего контакта). На обоих входах нельзя одновременно использовать одинаковые функции.



8.1.6 BIOS-меню

**Отображение внутреннего времени и даты
в контроллере- меню CL.**

| Пункт меню | Функция |
|------------------------------|------------------------------|
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒HOUr | Часы контроллера ECOLITE |
| Modbus: (чтение и запись) | 00:00 – 23:59 |
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒dAtE | Дата контроллера ECOLITE |
| Modbus: (чтение и запись) | 01.01 – 31.12 |
| F1+F3⇒FREE⇒CL⇒YEAr | Дата контроллера ECOLITE-год |
| Modbus: (только чтение) | 2000 – 2099 |

8.1.7 Примеры настройки.

Контроллер ECOLITE настроен на заводе для регулирования давления всасывания -10 °C для хладагента R404A. Если эта конфигурация не соответствует применению, то пользователь может внести необходимые корректировки в контроллере ECOLITE.

Пример 1: Корректировка хладагента

В следующем примере описано изменение хладагента от R404A до R134a. Настройки в кавычках предназначены для активации соответствующих меню и должны выполняться только после первого включения питания контроллера. Затем меню остаётся активированным в течение прибл. 30 минут, то есть в последующих параметризации эти шаги могут быть пропущены.

Требуемые записи пользователя на контроллере:

| | |
|------------------------------|--|
| Контроллер показывает "OFF" | ⇒Нажмите кнопки F2 and F4 одновременно |
| Контроллер показывает "PAr" | ⇒Нажмите кнопку F1 |
| Контроллер показывает "PASS" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "0" | ⇒Нажмите кнопку F1дважды |
| Контроллер показывает "2" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "PASS" | ⇒Нажмите кнопку F1 |
| Контроллер показывает "PAr" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "CnF" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "Ert" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "0" | ⇒Нажмите кнопку F1 четыре раза |
| Контроллер показывает "4" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "Ert" | ⇒Нажмите кнопку F2 |
| Контроллер показывает "CnF" | ⇒Нажмите кнопку F2 |
| Контроллер показывает "PAr" | ⇒Нажмите кнопку F2 |
| Контроллер показывает "OFF" | ⇒Нажмите кнопку F2 |

Пример 2: Установка уставки давления всасывания

В следующем примере описана настройка уставки давления всасывания (значение температуры) от -10 °C до -5 °C. Настройки в кавычках предназначены для активации соответствующих меню и должны выполняться только после первого включения питания контроллера. Затем меню остаётся активированным в течение прибл. 30 минут, то есть в последующих параметризации эти шаги могут быть пропущены.

Требуемые записи пользователя на контроллере:

| | |
|-------------------------------|--|
| Контроллер показывает «OFF» | ⇒Нажмите кнопки F2 and F4 одновременно |
| Контроллер показывает "PAr" | ⇒Нажмите кнопку F1 |
| Контроллер показывает "PASS" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "0" | ⇒Нажмите кнопку F1 дважды |
| Контроллер показывает "2" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "PASS" | ⇒Нажмите кнопку F1 |
| Контроллер показывает "PAr" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "CnF" | ⇒Нажмите кнопку F1 |
| Контроллер показывает "CPr" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "SP1" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "-10.0" | ⇒Нажмите кнопку F1 несколько раз, пока значение не станет "-5.0" |
| Контроллер показывает "-5.0" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "SP1" | ⇒Нажмите кнопку F2 |
| Контроллер показывает "CPr" | ⇒Нажмите кнопку F2 |
| Контроллер показывает "PAr" | ⇒Нажмите кнопку F2 |
| Контроллер показывает "OFF" | ⇒Нажмите кнопку F2 |

Пример 3: Активация контроллера

Требуемые записи пользователя на контроллере

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Контроллер показывает "OFF" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "init" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "OnOF" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "OFF" | ⇒Нажмите кнопку F1 |
| Контроллер показывает "On" | ⇒Нажмите кнопку F4 |
| Контроллер показывает "OnOF" | ⇒Нажмите кнопку F2 |
| Контроллер показывает "init" | ⇒Нажмите кнопку F2 |

Контроллер показывает давление в bar.

8.1.8 Сообщения об авариях

Контроллер ECOLITE генерирует следующие сообщения об авариях:

Авария 03 – неисправность датчика температуры окружающей среды

Измеренное датчиком температуры значение находится за пределами допустимой области измерения. Неисправность 03 заносится в журнал тревог. Реле для сигнализации о наличии неисправностей переключается на «неисправность». Контроллер ECOLITE при дальнейшей работе использует в качестве уставки давления конденсации параметр SP2. Если затем дольше 30 минут подаются допустимые значения, то сообщение о неисправности снимается.

Авария 04 – неисправность датчика температуры в охлаждаемом объёме

Измеренное датчиком температуры значение находится за пределами допустимой области измерения. Неисправность 04 заносится в журнал тревог. Реле для сигнализации о наличии неисправностей переключается на «неисправность». Электромагнитный клапан жидкостной линии закрывается. Если дольше 30 минут подаются допустимые значения, то сообщение о неисправности снимается. Компрессорно-конденсаторный агрегат снова начинает работать.

Авария 05 – неисправность датчика температуры газа на нагнетании

Измеренное датчиком температуры значение находится за пределами допустимой области измерения. Неисправность 05 заносится в журнал тревог. Реле для сигнализации о наличии неисправностей переключается на «неисправность». Электромагнитный клапан жидкостной линии закрывается и компрессор отключается. Если дольше 30 минут подаются допустимые значения, то сообщение о неисправности снимается. Электромагнитный клапан жидкостной линии открывается и компрессор снова начинает работать.

Авария 06 – срабатывание предохранительной цепи компрессора

Было выявлено срабатывание элементов предохранительной цепи компрессора. В предохранительную цепь интегрированы реле высокого давления, реле низкого давления, защитное устройство двигателя и при необходимости оптико-электронный контроль уровня масла OLC-K1. Компрессор отключается. Электромагнитный клапан жидкостной линии закрывается. Неисправность 06 заносится в журнал тревог. Реле для сигнализации о наличии неисправностей переключается на «неисправность». Реле высокого и реле низкого давления сами возвращаются в прежнее положение. Защитное устройство двигателя или оптико-электронный контроль уровня

масла OLC-K1 сбрасываются путем отключения компрессорно-конденсаторного агрегата от питания. Компрессор запускается примерно через 20 – 30 минут после разблокировки.

Авария 07 – нарушены границы области применения – Температуры газа на нагнетании

Температурный предел (145 °C) был превышен. Компрессор выключен. Жидкостный соленоидный клапан закрыт. Ошибка 07 заносится в список аварийных сигналов. Реле для сигнализации о наличии неисправностей переключается на «неисправность». Компрессор начнет работать примерно через 20 – 30 минут после разблокировки.

Авария 16 – нарушены границы области применения – Высокое давление

Контроллер ECOLITE замерил слишком высокое давление конденсации. Предельное значение (параметр dHA) было превышено. Компрессор останавливается. Электромагнитный клапан жидкостной линии закрывается. Неисправность 16 вносится в журнал тревог. Реле для сигнализации о наличии неисправностей переключается на «неисправность». Компрессор начинает работать примерно через 20-30 минут после разблокировки.

Авария 17 – неисправность датчика температуры газа на всасывании

Измеренное датчиком температуры значение находится вне допустимой области измерений. Неисправность 17 вносится в журнал неисправностей. Тревога деактивирует контроль минимального и максимального перегрева всасываемого газа. Компрессор продолжает работать. Если затем, в течение более 30 минут поступают допустимые значения, сообщение о неисправности снимается.

Авария 18 – нарушены границы области применения – низкий перегрев всасываемого газа

Контроллер ECOLITE определяет разницу между температурой всасывания и температурой насыщения давления всасывания. Если величина перегрева остается ниже минимального значения (5 K) дольше установленного времени 5 мин, то ошибка 18 вносится в журнал тревог. Компрессор продолжает работать.

Авария 19 – нарушены границы области применения – высокий перегрев всасываемого газа

Контроллер ECOLITE определяет разницу между температурой всасывания и температурой насыщения давления всасывания. Если величина перегрева остается выше максимального значения (40K) дольше установленного времени 5 мин, то ошибка 19 вносится в журнал тревог. Компрессор продолжает работать.

8.1.9 Обмен информацией

На верхней стороне контроллера ECOLITE имеется интерфейс RS485, предназначенный для коммуникации с другими устройствами (например, с PC для использования BITZER BEST Software). При помощи кабеля-адаптера можно подключить BEST-конвертер к контроллеру ECOLITE. Для подключения внешних устройств к контроллеру ECOLITE в качестве штепсельного соединения потребуются следующие компоненты:

| | |
|--------------------|--|
| Штекерная колодка | 1x MOLEX Art.-Nr. 51065-0300 |
| Контакты | 3x MOLEX Art.-Nr. 50212-8000 |
| Разводка контактов | Pin 1 – RS485- Pin 2 – RS485+ Pin 3 – GND |
| Протокол | Modbus RTU |
| Тип пользователя | Slave (ведомый) |
| Адрес: | 1 |
| Скорость: | 19200 baud |
| Формат даты: | 1 стартовый бит 8 бит данных Контроль отчетности 1 стоповый бит |

Возможности настройки:


Внимание: Настройка параметров может привести к ситуации, когда без осуществления дальнейших изменений на внешнем устройстве, коммуникация внешнего устройства с контроллером становится более невозможна.

| Modbus-адрес | Функция |
|--|--|
| Modbus: 53274 (чтение и запись) | Modbus адрес контроллера ECOLITE 1 – 255 Заводская установка: 1 |
| Modbus: 53275 (чтение и запись) | Скорость Modbus 0 = 1200 1 = 2400 3 = 9600 4 = 19200 5 = 38400 6 = 57800 7 = 115600 baud Заводская настройка: 4 = 19200 baud |
| Modbus: 53276 (чтение и запись) | Modbus проверка четности 1 = четный 2 = нет 3 = нечетный Заводская настройка: 0 = четный |

После изменения вышеуказанных параметров, для активации новых значений для коммуникации, необходимо отключить питание и снова запустить контроллер снова.

Адрес «1» может быть интерпретирован Modbus мастером, как использующий разные двоичные числа, в зависимости от его настройки. При необходимости попробуйте «0» или «2».

8.1.10 Краткое руководство по контроллеру

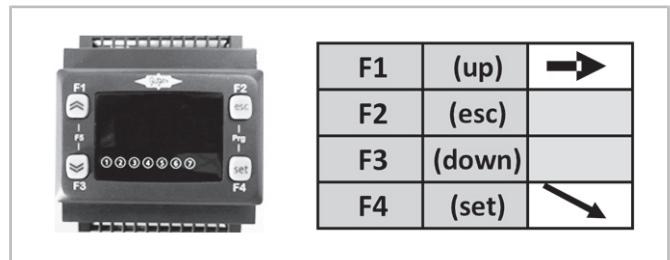

Status LED

| | |
|---|---|
| ① Status: Compressor | On = active / Off = inactive / Flash = active in some seconds |
| ② Status: CRII Valve No. 1 | On = active / Off = inactive |
| ③ Status: CRII Valve No. 2 | On = active / Off = inactive |
| ④ Status: Condenser fan(s) | On = active / Off = inactive |
| ⑤ Status: Solenoid Valve (excluding) | On = active / Off = inactive |
| ⑥ Status: Operation mode condenser fan(s) | On = Low Sound mode active / Off = Eco mode active |
| ⑦ Status: Alarm relais | On = Alarm active / Off = No active Alarm |

Display + Adjustment

F2 + F4 Par → PASS

Code
2 Installer

Display: Set points

F4 SET

| |
|--|
| SP1 Set point: Evaporating temperature |
| SP2 Set point: Condensing temperature (without compensation) |
| SP3 Set point: Maximum Condensing temperature |
| SP4 Set point: Room temperature |

Adjustment: Settings

F2 + F4 Par

CnF → CPR → FAn → COR → EMO → ALr → di

Ert ECM OSP SMU → SP1 bH bL OS1 OFC OnC COMP → SP2 SP3 SP4 Crd SME dME AO COE CO dOE dO FPE → dHA dHD SLA Sld → IO5 IO6

CnF Unit

| |
|------------------------------|
| CPr Compressor and CRII |
| FAn Fan control |
| COr Room temperature control |
| EMO Emergency functions |
| ALr Alarm limiters |
| di Digital inputs |

Priority Settings

CnF

| | |
|---|------------|
| Ert Refrigerant | 0 = R404A |
| ECM CRII Configuration | 4 = R134a |
| 1 = 2-cylinder Compressor with CRII | 5 = R407C |
| 2 = 4-cylinder compressor with 1 x CRII | 8 = R507A |
| 3 = 4-cylinder compressor with 2 x CRII | 9 = R407A |
| OSP Operation Mode | 11 = R407F |
| 2 = Room temperature control | 12 = R450A |
| 4 = Evaporating temperature control | 14 = R448A |
| SMU Unit System | 15 = R513A |
| 0 = SI (bar / °C) | 16 = R449A |
| 1 = Imperial (PSI / °F) | |

CPr

| | |
|--|-----------------------------------|
| SP1 Set point Evaporating temperature °C | Difference to the "SP1" Set point |
| OS1 2 nd Set point Evaporating Temperature °C | |

Adjustment: ON / OFF Unit

F4 init → OnOff → On / OFF

Display: Parameters

F4 Ai

| |
|---|
| Prt Suction pressure as saturated temperature |
| tSC Suction gas temperature |
| dPrt Condensing pressure as saturated temperature |
| tCd Discharge temperature |
| tES Ambient temperature |
| tCr Room temperature (remote sensor required) |

Display: Digital Inputs

F4 di

| |
|---|
| di1 Status DI01: Safety chain (OFF = Safety chain active / ON = O.K.) |
| di2 Status DI02: Reserve |
| di3 Status DI03: Reserve |
| di4 Status DI04: Reserve |
| di5 Status DI05: Configurable (OFF = Signal off / ON = Signal on) |
| di6 Status DI06: Configurable (OFF = Signal off / ON = Signal on) |

Display: Operation times

F4 SCR

| |
|---------------------------------------|
| dS1 Operating days: CRII Valve No. 1 |
| HS1 Operating hours: CRII Valve No. 1 |
| dS2 Operating days: CRII Valve No. 2 |
| HS2 Operating hours: CRII Valve No. 2 |
| dS3 Operating days: Compressor |
| HS3 Operating hours: Compressor |

Display: Alarm history

F4 HIST

| |
|--|
| HYSP Memory number of last alarm (0-19) |
| HYSC Alarm code |
| HYSD Date from Alarm list (DD:MM) |
| HYST Time from Alarm list (HH:MM) |
| HISF Number of saved alarms from alarmlist |

Display + Adjustment: Clock

F4 CLOC

| |
|--|
| HOUr Adjustment: Hours (0-24) |
| Min Adjustment: Minutes (0-59) |
| dAY Adjustment: Day (0-31) |
| MONt Adjustment: Month (0-12) |
| YEAR Adjustment: Year (0-99) |
| UPD4 Acceptance of the values (0 = No Acceptance / 1 = Acceptance) |
| rEAd Update of the values (0 = No Update / 1 = Update) |

Display: Active Alarms

F4 AL

| |
|-----------------------------|
| Monitoring of active alarm |
| Scroll: F1 = up / F3 = down |

9 Эксплуатация

9.1 Регулярные проверки

Компрессорно-конденсаторный агрегат должен регулярно проверяться компетентными специалистами. Интервалы проверки зависят от хладагента, охлаждающей среды и режима работы. Они должны определяться пользователями.



ОСТОРОЖНО!

Опасность получения травм при выходе пара из предохранительного клапана!
Не осуществляйте работы в области выброса пара предохранительного клапана!

Проверяйте следующие позиции:

- Уровень масла в компрессоре.
- Температура испарения.
- Температура всасываемого газа.
- Температура конденсации.
- Разница между температурой конденсации и температурой входящего воздуха в конденсатор.
- Температура нагнетания.
- Температура масла.
- Частота выключений.
- Потребляемая мощность компрессора.
- Потребляемая мощность вентиляторов конденсатора.
- Визуальная проверка кабелей и электрических подключений.

Обновляйте протокол данных и сравнивайте данные с предыдущими измерениями. В случае больших отклонений определите источник проблемы и исправьте его. Также проверьте следующие пункты и при необходимости проведите обслуживание:

- Засорение конденсатора.
- Заправка хладагента (состояние в жидкостном смотровом стекле).
- Содержание влаги в хладагенте (индикатор влаги) – при необходимости замените осушитель.
- Части, имеющие отношение к безопасности, например, ограничители давления, защитное устройство двигателя.

Касательно замены масла и дальнейших работ по обслуживанию смотрите инструкции по эксплуатации на компрессоры и сосуды давления.

10 Вывод из эксплуатации

10.1 Простой

Оставляйте включенным подогреватель картера до демонтажа компрессора. Это предохраняет от повышенного растворения хладагента в масле.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность выпаривания хладагента из масла.
В зависимости от хладагента имеется повышенный риск воспламеняемости!
Выведененный из эксплуатации компрессор и отработанное масло еще могут содержать относительно высокую долю растворенного хладагента.
Закройте запорный клапан на компрессоре и откачивайте хладагент!

10.2 Демонтаж компрессорно-конденсаторного агрегата или компонентов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Компрессор или другие компоненты компрессорно-конденсаторного агрегата могут находиться под давлением!
Возможны серьезные травмы.
Сбросьте давление во всех основных компонентах!
Наденьте защитные очки!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность электрического удара!
Электрические компоненты могут находиться под напряжением!
Отключите напряжение питания! Снимите предохранители!

Закройте запорные клапаны перед и после компонента. Откачивайте хладагент. Хладагент не спускайте, а утилизируйте его надлежащим образом.

10.3 Слив масла

Ознакомитесь с инструкцией по эксплуатации компрессора и маслоотделителя.

Утилизируйте отработанное масло правильно



ОСТОРОЖНО!

После предыдущей работы температура масла в компрессоре и температура поверхности маслоотделителя могут оставаться высокими (более 60 °C).

Возможны серьезные ожоги.

Перед осуществлением работ на компрессорно-конденсаторном агрегате: выключите установку и дайте ей остить!

10.4 Компрессор и другие компоненты извлеките или утилизируйте

Хладагент и масло извлеките, как указано выше.

Отдельные компоненты или компрессорно-конденсаторный агрегат целиком утилизируйте:

- Закройте открытые соединения пропускающие газ (например, запорные клапана, фланцы, фитинги).
- Снимите тяжелые части, используя при необходимости подъемное оборудование.
- Направьте компрессор в ремонт или утилизируйте должным образом.

80481002 // 11.2017

Subjet to change
Изменения возможны