


# Technische Information

# Technical Information

# Техническая Информация



DT-120-1

## Schutzgerät SE-B2 für Niveau-Überwachung mit Schwimmerschalter

- F562N .. F3103N
- FS102, FS152 .. FS3102
- OA1854(A) .. OA14011(A)

Ab dem Jahreswechsel 2003 / 2004 wird das Schutzgerät INT69VS der Niveau-Überwachung mit Schwimmerschalter durch das weiterentwickelte SE-B2 (Signal Evaluation – Basic) ersetzt. Es hat die gleiche Funktionalität und Klemmenbelegung und ist somit austauschbar.

Während der Übergangszeit können sowohl Schutzgeräte der bisherigen wie auch der künftigen Ausführung geliefert werden.

### Technische Daten

- Betriebsspannung:  
230 V +10%/-15%, 50/60 Hz  
(andere Spannungen auf Anfrage)
- Relais:  
Schaltspannung 250 V ~  
Dauerstrom max. 2,5 A  
Schalteistung 300 VA
- Zulässige Umgebungstemperatur:  
- 30°C .. + 60°C
- Erforderliche Sicherung:  
4 A flink
- Schutzart:  
Klemmen IP00

## Protection Device SE-B2 for Level Control with Float Switch

- F562N .. F3103N
- FS102, FS152 .. FS3102
- OA1854(A) .. OA14011(A)

At the turn of the year 2003 / 2004 the protection device INT69VS of the level control with float switch will be replaced by the new SE-B2 (Signal Evaluation – Basic). It has the same functions and terminal connexions and is therefore replaceable.

During the transitional period, protection devices either of the previous or the future versions are available.

### Technical Data

- Operating voltage:  
230 V +10%/-15%, 50/60 Hz  
(other voltages upon request)
- Relay:  
Switch voltage 250V ~  
Continuous current max. 2.5A  
Switching capacity 300 VA
- Permitted ambient temperature:  
- 30°C .. + 60°C
- Fuse required:  
4 A quick blow
- System of protection:  
Terminals IP00

## Электронные защитные устройства SE-B2 для датчиков уровня поплавкового типа

- F562N .. F3103N
- FS102, FS152 .. FS3102
- OA1854(A) .. OA14011(A)

Начиная с конца 2003 года/ начала 2004 года защитные устройства INT69VS для датчиков уровня поплавкового типа будут заменяться новыми электронными защитными устройствами SE-B2 (Signal Evaluation – Basic). Новые устройства имеют те же функции и клеммы электроподключений, что и старые.

Во время переходного периода для датчиков уровня поплавкового типа будут поставляться либо новые, либо старые защитные устройства.

### Технические данные

- Рабочее напряжение:  
230V +10%/- 15%, 50/60Hz.  
(другие напряжения по запросу)
- Реле включения:  
Замыкаемое напряжение ~ 250V.  
Допускаемое длительное пропускание тока 2,5 A, макс.  
Коммутируемая мощность 300VA.
- Допускаемая температура окружающей среды: - 30°C .. + 60°C
- Требуемый предохранитель:  
плавкий - 4A
- Класс защиты:  
Контакты – IP 00.

## Niveau-Überwachung anschließen

SE-B2 entsprechend Prinzipschaltbild anschließen (Abb. 1).

### ! Achtung!

SE-B2 kann zerstört werden!  
An orange Messleitungen keine Fremdspannung anlegen – auch nicht zu Prüzfzwecken!

## Wiring the level control

Connect SE-B2 according to wiring diagram (fig. 1).

### ! Attention!

SE-B2 can be damaged!  
Do not apply external voltage to orange instrument leads – not even for test purposes!

## Электрические соединения датчиков уровня

Подключайте защитное устройство SE-B2 в соответствии с электрической схемой (рис. 1).

### ! Внимание!

SE-B2 может быть повреждено!  
Абсолютно не допускается подача внешнего напряжения на оранжевые провода – даже для тестирования!

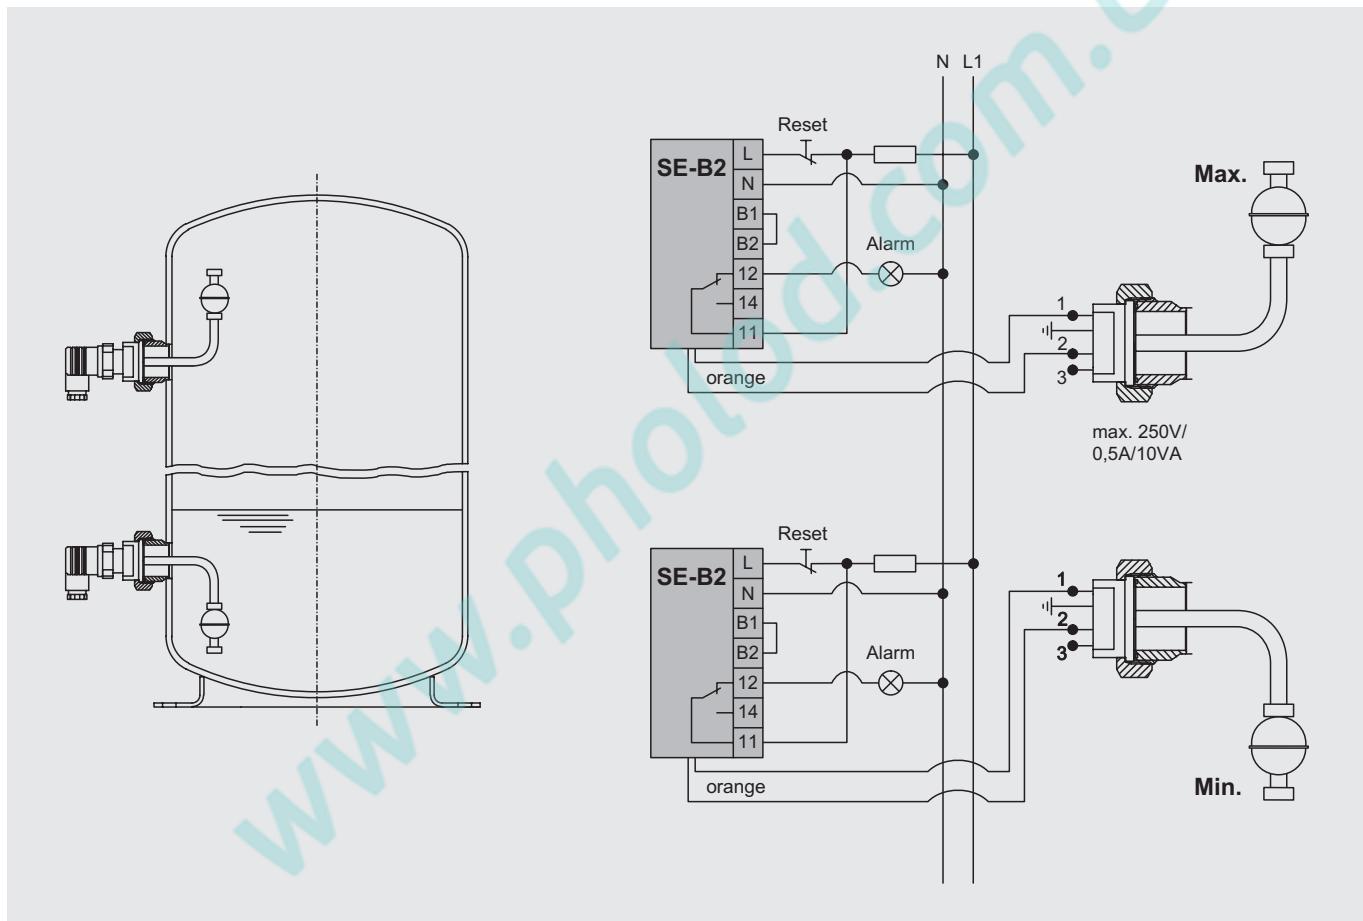


Abb. 1 SE-B2 anschließen

Fig. 1 Wiring the SE-B2

Рис. 1. Схема подключения устройства SE-B2